

**RAPPORT
TECHNIQUE
TECHNICAL
REPORT**

**CEI
IEC**

60083

Troisième édition
Third edition
1997-08

**Prises de courant pour usages domestiques
et analogues normalisées par les pays membres
de la CEI**

**Plugs and socket-outlets for domestic and
similar general use standardized in member
countries of IEC**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60083: 1997

Numéros des publications

Les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000 dès le 1er janvier 1997.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
Accès en ligne*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement
(Accès en ligne)*

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)*.

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from the 1st January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
On-line access*
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates
(On-line access)*

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*.

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

* See web site address on title page.

**RAPPORT
TECHNIQUE – TYPE 3**

**TECHNICAL
REPORT – TYPE 3**

**CEI
IEC**

60083

Troisième édition
Third edition
1997-08

**Prises de courant pour usages domestiques
et analogues normalisées par les pays membres
de la CEI**

**Plugs and socket-outlets for domestic and
similar general use standardized in member
countries of IEC**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembeé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE **XG**

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

Avant-propos	4
Introduction.....	8
Systèmes nationaux utilisés en	section
Australie.....	AU
Autriche	AT
Biélorussie (information non disponible)	
Belgique.....	BE
Bulgarie (information non disponible)	
Canada	CA
Chine	CN
Croatie (information non disponible)	
République Tchèque	CZ
Danemark.....	DK
Egypte (information non disponible)	
Finlande.....	FI
France	FR
Allemagne.....	DE
Grèce (information non disponible)	
Hongrie (information non disponible)	
Inde (information non disponible)	
Indonésie (information non disponible)	
Irlande (information non disponible)	
Israël (information non disponible)	
Italie	IT
Japon.....	JP
Corée (République de) (information non disponible)	
Luxembourg (information non disponible)	
Malaisie (information non disponible)	
Mexique (information non disponible)	
Pays-Bas	NL
Nouvelle Zélande.....	NZ
Norvège	NO
Pakistan (information non disponible)	
Pologne.....	PO
Portugal.....	PT
Roumanie (information non disponible)	
Russie (information non disponible)	
Singapour (information non disponible)	
Slovaquie.....	SK
Slovénie (information non disponible)	
Afrique du Sud (information non disponible)	
Espagne	ES
Suède	SE
Suisse.....	CH
Thaïlande (information non disponible)	
Turquie (information non disponible)	
Ukraine (information non disponible)	
Royaume-Uni.....	GB
Etats-Unis	US
Yougoslavie (information non disponible)	

Annexe A – Instructions pour les contributions additionnelles et les révisions.....	I
---	---

CONTENTS

Foreword	5
Introduction	9
National systems used in	section
Australia	AU
Austria	AT
Belarus (information not available)	
Belgium	BE
Bulgaria (information not available)	
Canada	CA
China	CN
Croatia (information not available)	
Czech Republic	CZ
Denmark	DK
Egypt (information not available)	
Finland	FI
France	FR
Germany	DE
Greece (information not available)	
Hungary (information not available)	
India (information not available)	
Indonesia (information not available)	
Ireland (information not available)	
Israel (information not available)	
Italy	IT
Japan	JP
Korea (Republic of) (information not available)	
Luxembourg (information not available)	
Malaysia (information not available)	
Mexico (information not available)	
Netherlands	NL
New Zealand	NZ
Norway	NO
Pakistan (information not available)	
Poland	PO
Portugal	PT
Romania (information not available)	
Russia (information not available)	
Singapore (information not available)	
Slovakia	SK
Slovenia (information not available)	
South Africa (information not available)	
Spain	ES
Sweden	SE
Switzerland	CH
Thailand (information not available)	
Turkey (information not available)	
Ukraine (information not available)	
United Kingdom	GB
United States of America	US
Yugoslavia (information not available)	
Annex A – Instructions for additional contributions and revisions	I

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PRISES DE COURANT POUR USAGES DOMESTIQUES ET ANALOGUES NORMALISÉES PAR LES PAYS MEMBRES DE LA CEI

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes Internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la norme nationale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tâche principale des comités d'études de la CEI est l'élaborer des Normes internationales. Exceptionnellement, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport technique de l'un des types suivants:

- type 1, lorsque, en dépit de maints efforts, l'accord requis ne peut être réalisé en faveur de la publication d'une Norme internationale;
- type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou lorsque, pour une raison quelconque, la possibilité d'un accord pour la publication d'une Norme internationale peut être envisagée pour l'avenir mais pas dans l'immédiat;
- type 3, lorsqu'un comité d'études a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur l'état de la technique.

Les rapports techniques des types 1 et 2 font l'objet d'un nouvel examen trois ans au plus tard après leur publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales. Les rapports techniques du type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés avant que les données qu'ils contiennent ne soient plus jugées valables ou utiles.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**PLUGS AND SOCKET-OUTLETS FOR DOMESTIC AND
SIMILAR GENERAL USE STANDARDIZED IN MEMBER
COUNTRIES OF IEC**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. In exceptional circumstances, a technical committee may propose the publication of a technical report of one of the following types:

- type 1, when the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard, despite repeated efforts;
- type 2, when the subject is still under technical development or where for any other reason there is the future but no immediate possibility of an agreement on an International Standard;
- type 3, when a technical committee has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for example "state of the art".

Technical reports of types 1 and 2 are subject to review within three years of publication to decide whether they can be transformed into International Standards. Technical reports of type 3 do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered to be no longer valid or useful.

La CEI 60083, rapport technique de type 3, a été établie par le sous-comité 23B: Prises de courant et interrupteurs, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet de comité	Rapport de vote
23B/488/CDV	23B/514/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport technique.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 1975.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:1997

IEC 60083, which is a technical report of type 3, has been prepared by subcommittee 23B: Plugs, socket-outlets and switches, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

The text of this technical report is based on the following documents:

Committee draft	Report on voting
23B/488/CDV	23B/514/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report on voting indicated in the above table.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1975.

Withdrawing
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083:1997

INTRODUCTION

Le présent rapport technique montre la grande diversité de systèmes actuellement utilisés. A l'avenir pour réduire cette diversité, même si un tel changement prendra de nombreuses années, il est conseillé de suivre les recommandations de la CEI 60906-1 et de la CEI 60906-2:

«que tout pays ayant besoin d'un système nouveau ou de remplacement adopte cette norme comme sa future norme nationale.»

Le contenu de ce rapport est fondé sur les renseignements fournis par les Comités nationaux de la CEI qui sont responsables de l'exactitude des renseignements donnés. Toute révision due à des amendements ou des additions conséquences d'un développement ultérieur de leur(s) système(s) national (nationaux) ou de l'introduction d'un système différent devrait être notifiée au Bureau Central de la CEI.

Pour les contributions additionnelles ou les révisions des informations déjà soumises, il est fait référence à l'annexe A qui contient les instructions en vue de faire des propositions afin de modifier ce rapport technique. Il est demandé aux Comités nationaux de suivre ces instructions avec précision de façon à obtenir une présentation uniforme du rapport.

Le Bureau Central de la CEI tiendra un registre des informations révisées reçues des Comités nationaux.

INTRODUCTION

This technical report shows the great variety of systems in use today. In order to reduce this variety in future, even though such a change may take many years, it is advised that the recommendations in IEC 60906-1 and IEC 60906-2 be followed:

"that any country in need of a new or a replacement system adopt this standard as its future National Standard."

The content of this report is based on the information submitted by the National Committees of IEC which are responsible for the accuracy of the information given. Any revision caused by amendments and additions as a consequence of further development of their National System(s) or introduction of a different system should be notified to the IEC Central Office.

For additional contributions or revisions of already submitted information, reference is made to annex A which contains the instructions for submitting material to this technical report. National Committees are asked to follow the instructions precisely in order to obtain a uniform presentation in this report.

The IEC Central Office will maintain a register of the revised information received from National Committees.

Withd 2019
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60906-1:1997

PRISES DE COURANT POUR USAGES DOMESTIQUES ET ANALOGUES NORMALISÉES PAR LES PAYS MEMBRES DE LA CEI

1 Domaine d'application

Ce rapport technique a pour objet de donner des informations générales sur les systèmes de fiches et de prises pour usage domestique et analogue utilisés par les pays membres de la CEI. Ce rapport ne mentionne que les systèmes nationaux utilisés couramment dans les bureaux et dans les logements. Il est donc limité aux systèmes en courant alternatif de tensions assignées supérieures à 50 V mais ne dépassant pas 440 V, prévus pour des usages domestiques et analogues à l'intérieur ou à l'extérieur.

Ce rapport ne contient que les systèmes dont les feuilles de normes ont été publiées dans une norme nationale, qui peut être une norme nationale du pays lui-même ou d'un autre pays de la CEI.

2 Liste des fiches et des prises utilisées par les pays membres de la CEI

Les feuilles suivantes spécifient les systèmes utilisés par les pays membres de la CEI.

PLUGS AND SOCKET-OUTLETS FOR DOMESTIC AND SIMILAR GENERAL USE STANDARDIZED IN MEMBER COUNTRIES OF IEC

1 Scope

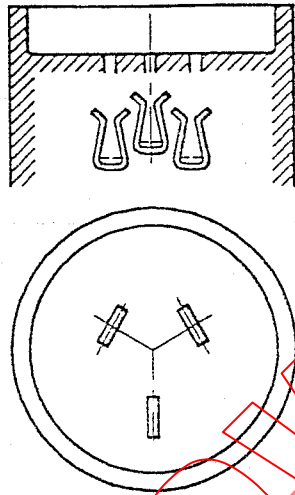
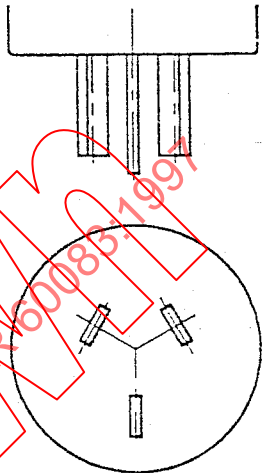
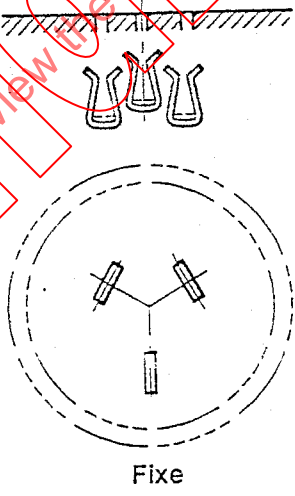
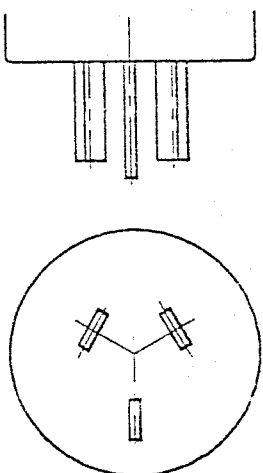
The object of this technical report is to give general information about the systems of plugs and socket-outlets for household and similar purposes which are used in the IEC countries. The report only contains National Systems which are commonly used in homes and offices. It is therefore limited to systems for a.c. with a rated voltage above 50 V but not exceeding 440 V, intended for household and similar purposes, either indoors or outdoors.





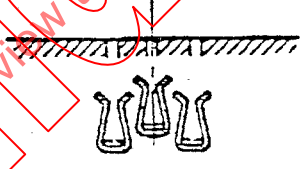



The report only contains systems for which standard sheets have been published in a National Standard, which may be a National Standard of the country itself or any other IEC member country.





2 List of plugs and socket-outlets which are used in IEC member countries

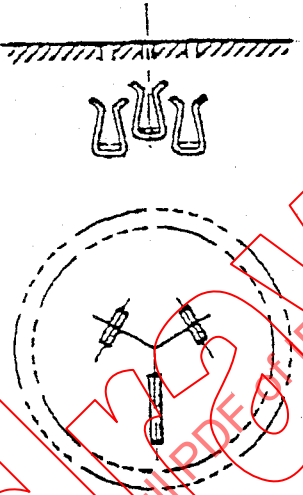
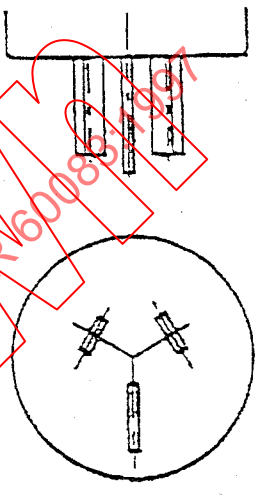
The following sheets give the national systems used in IEC member countries.





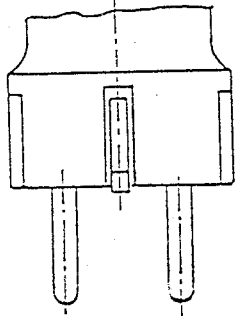
Withd
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60083-1997





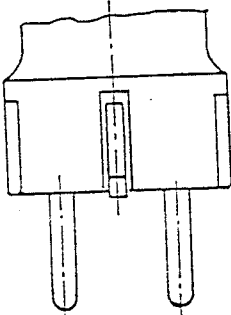
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN AUSTRALIE		AU 1 de AU 2	
			Date:1996-11-01	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	 Mobile	
2P + 	250	10	 Fixe	
Les socles mobiles sont spécifiées dans la spécification AS/NZS3120. La spécification AS/NZ3112 définit une fiche 10 A à deux broches, qui a le même contour que la fiche 10 A à trois broches mais sans broche de terre. Une fiche 10 A est compatible avec un socle 15 A. Une fiche 15 A ne peut pénétrer dans un socle 10 A à la dimension de la broche de terre Pour la référence et plus d'informations, voir AU 2				

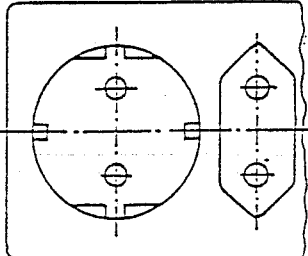
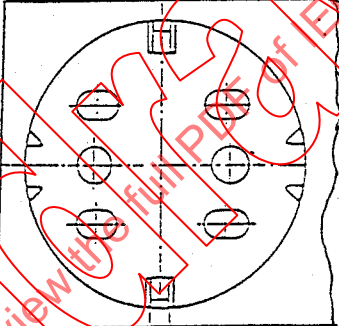
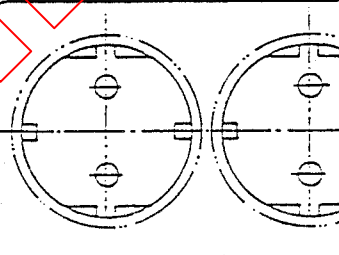
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN AUSTRALIA		AU 1 OF AU 2	
			Date: 1998-11-01	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+ 	250	10	  Portable	 
2P+ 	250	10	  Fixed	 
Portable socket-outlets for cards are specified in AS/NZS 3120. AS/NZS 3112 provides for a two pin 10A plug which has the same shape as the three pin 10A plug but no earth pin. A 10A plug is compatible with a 15A socket-outlet. A 15A plug is prevented from entering a 10A socket-outlet by the size of the earth pin.				
For reference and further information, see AU 2				

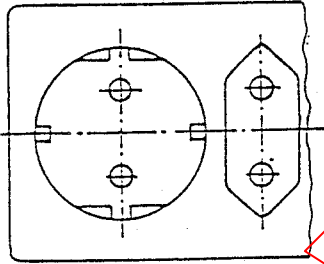
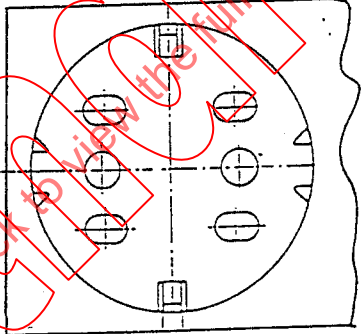
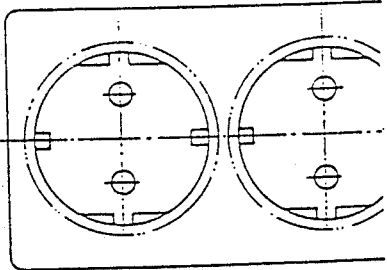
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN AUSTRALIE		AU 2 de AU 2 Date: 1996-11-01	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de poles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	15	  Mobile et Fixe	 
Référence de la norme nationale ou du règlement AS/NZS 3112 Figure 2.1 and 3.5 AS/NZS 3120 Figure 1				
Informations supplémentaires auprès de: Standards Australia PO Box 1055 Strathfield NSW 2135 AUSTRALIA				
Diffusion et souscription auprès de: Standards Australia PO Box 1055 Strathfield NSW 2135 AUSTRALIA				
			Téléphone: +61 2 9746 4700 Télécopie: +61 2 9746 8450 Télex	
			Téléphone: +61 2 9746 4700 Télécopie: +61 2 9746 8450 Télex	

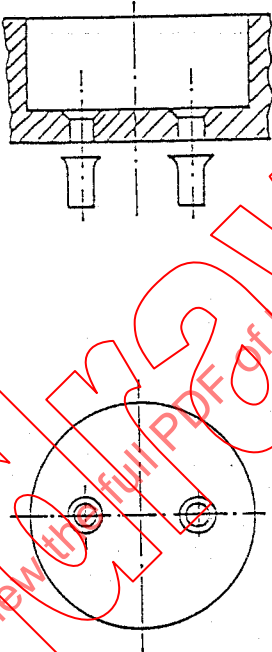
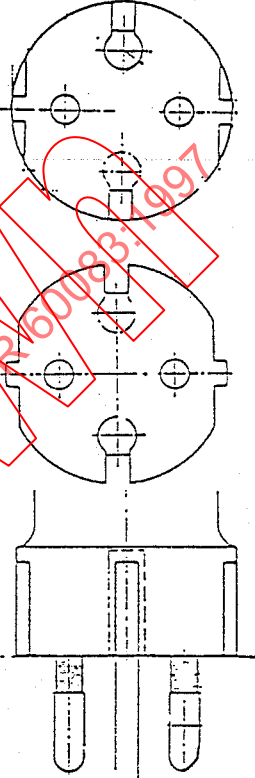
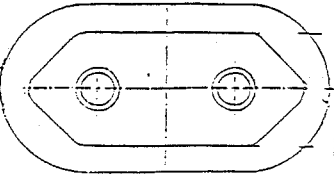
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN AUSTRALIA		AU 2 OF AU 2	
			Date: 1996-11-01	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+ 	250	15	 Portable and fixed	
Reference of National Standard or Regulation: AS/NZS 3112 Figures 2.1 and 3.5 AS/NZS 3120 Figure 1				
Further information obtainable from:		Standards Australia PO Box 1055 Strathfield NSW 2135 Australia		Telephone: +61 29745 4700 Telefax: +61 29745 8450 Telex:
Distribution and subscription from:		Standards Australia PO Box 1055 Strathfield NSW 2135 Australia		Telephone: +61 29745 4700 Telefax: +61 29745 8450 Telex:






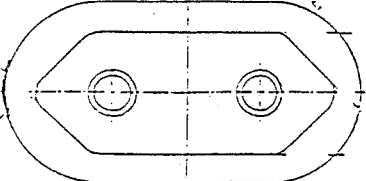
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN AUTRICHE		AT 1 de AT 5	
			Date: 1994-06-13	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+T	250	10/16 or 16~		
				  ÖNORM E 6623
2P +T	250	10/16 or 16~	ÖNORM E 6622 partie 8 (protégé contre les projections d'eau, mobile)	ÖNORM E 6622 partie 7 (protégé contre les projections d'eau, mobile)
Pour la référence et plus d'informations, voir AT 5				

IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN AUSTRIA		AT 1 of AT 5	
			Date: 1994-06-13	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + T	250	10/16 or 16~	  ÖNORM E 6622 part 1 Typ A ÖNORM E 6622 part 2 Typ B ÖNORM E 6622 part 4 (portable) ÖNORM E 6622 part 9 (shutter) ÖNORM E 6622 part 10 (for incorporating)	   ÖNORM E 6623
2P+T	250	10/16 or 16~	ÖNORM E 6622 part 8 splashproof portable	ÖNORM E 6622 part 7 (splashproof, portable)
For reference and further information, see AT 5				





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN AUTRICHE		AT 2 ^{de} AT 5	
			Date: 1994-06-13	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+T	250	2,5+ 10/16 or 16~	 ÖNORM E 6622 partie 3	
	250	2,5+ 10/16 or 16~	 ÖNORM E 6622 partie 3	
	250	10/16 or 16~	 ÖNORM E 6622 partie 3	
SOCLE MOBILE				
Pour la référence et plus d'informations, voir AT 5				

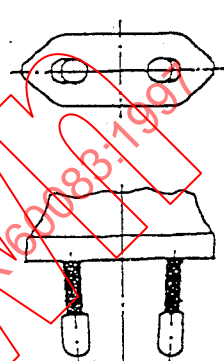
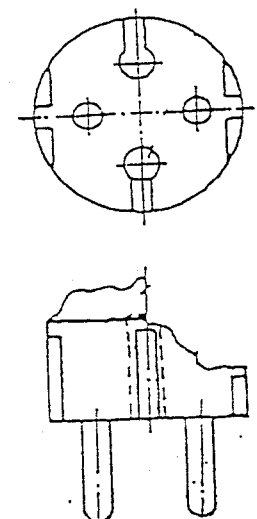
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN AUSTRIA		AT 2 of AT 5
			Date: 1994-06-13
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations
	Voltage V	Current A	Socket-outlets Plugs
2P+T	250	2,5+ 10/16 or 16~	 ÖNORM E 6622 part 3
	250	2,5+ 10/16 or 16~	 ÖNORM E 6622 part 3
	250	10/16 or 16~	 ÖNORM E 6622 part 3
PORTABLE SOCKET OUTLET			
For reference and further information, see AT 5			





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN		AT 3 de AT 5	
	AUTRICHE		Date: 1994-06-13	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10/16 or 16~	 ÖNORM E 6621 Partie 1	 ÖNORM E 6624
2P	250	10/16 or 16~		ÖNORM E 6622 partie 6 (protégé contre les projections d'eau, mobile)
2P	250	2,5		Ö NORME 6622-11 (mobile)
Pour la référence et plus d'informations, voir AT 5				



IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN AUSTRIA		AT 3 of AT 5	
			Date: 1994-06-13	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10/16 or 16~	  ÖNORM E 6621 part 1	   ÖNORM E 6624
2P	250	10/16 or 16~		ÖNORM E 6622 part 6 (splashproof, portable)
2P	250	2,5		Ö NORME 6622-11 (portable)

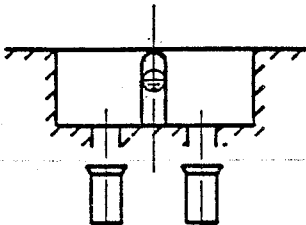





For reference and further information, see AT 5

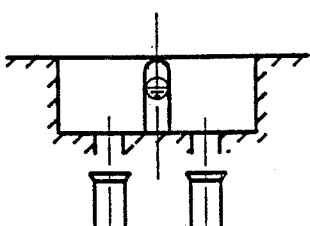



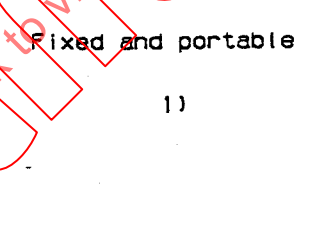



CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN AUTRICHE			AT 4 de AT 5 Date: 1994-06-13
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		
				 ÖVE-IG EN 50075
				  ÖNORM E 6620
La fiche de la page 4 est compatible avec le socle de la page 1				
Pour la référence et plus d'informations, voir AT 5				

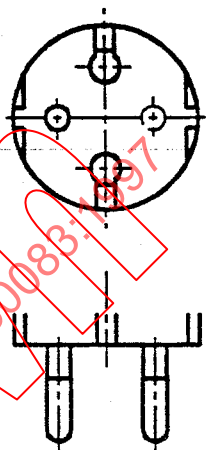
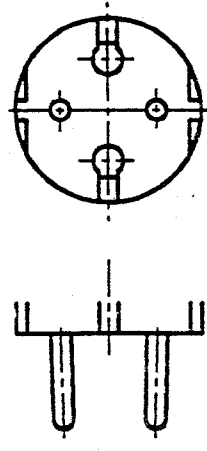
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN AUSTRIA		AT 4 of AT 5	
			Date: 1994-06-13	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5		 ÖVE-IG EN 50075
				 ÖNORM E 6620
plug of page 4 is compatible with socket outlet of page 1				
For reference and further information, see AT 5				





CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN AUTRICHE		AT 5 de AT 5	
			Date: 1994-06-13	
Nombre de poles	Valeurs assignees de l'appareillage		Designations des schemas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P+N+T	230/400	16	  ÖNORM E 6610	  ÖNORM E 6611
		25	 ÖNORM E 6612	 ÖNORM E 6613
Référence de la norme nationale ou du règlement: ÖVE-IG 31				
Informations supplémentaires auprès de:				
Diffusion et souscription auprès de:		ÖEK Eschenbachgasse 9 A 1010 Wien		Téléphone: +43 1 587 63 73 Télécopie: +43 1 586 74 08 Télex

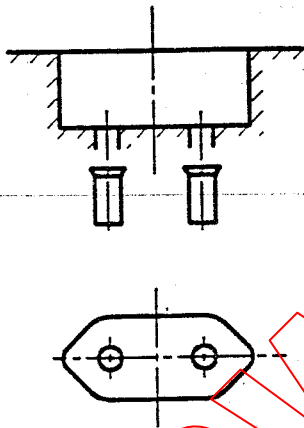
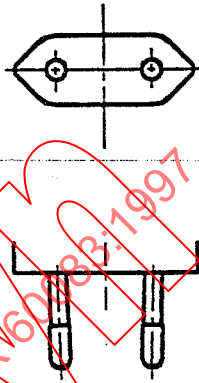
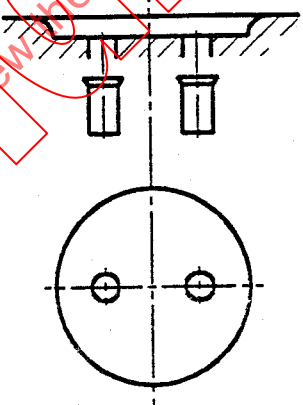
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN AUSTRIA		AT 5 of AT 5	
			Date: 1994-06-13	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P+N+T	230/400			
		16	ÖNORM E 6610	ÖNORM E 6611
		25	ÖNORM E 6612	ÖNORM E 6613
Reference of National Standard or Regulation: ÖVE-IG 31				
Further Information Obtainable From :		ÖEK Eschenbachgasse 9 A-1010 Wien	Telephone: +43 1 587 63 73 Telefax: +43 1 586 74 08 Telex:	
Distribution and Subscription From :		ÖEK Eschenbachgasse 9 A-1010 Wien	Telephone: +43 1 587 63 73 Telefax: +43 1 586 74 08 Telex:	






CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN BELGIQUE		BE 1 de BE 5	
			Date: 1994-03-09	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + ⊕	250	16	  NBN C 61-112-1 V Fixe et mobile 1)	  NBN C 61-112-1 VI
			  NBN C 61-112-1 VII	
1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux feuilles de norme VII, XVI et XVII de la NBN 61-112-1				
Pour la référence et plus d'informations, voir BE 5				









IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN BELGIUM		BE 1 of BE 5	
			Date: 1994-03-09	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250	16	  NBN C 61-112-1 V Fixed and portable 1)	  NBN C 61-112-1 VI
			  NBN C 61-112-1 VII	  NBN C 61-112-1 VII
1) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheet VII, XVI and XVII of NBN C 61-112-1.				
For reference and further information, see BE 5				

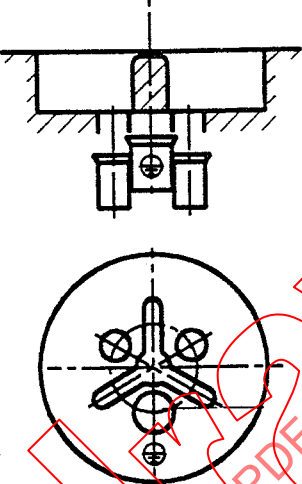
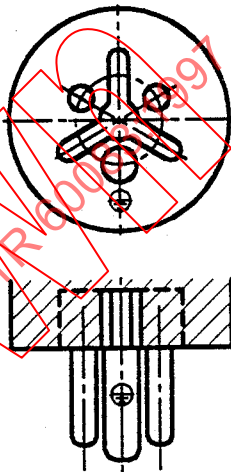
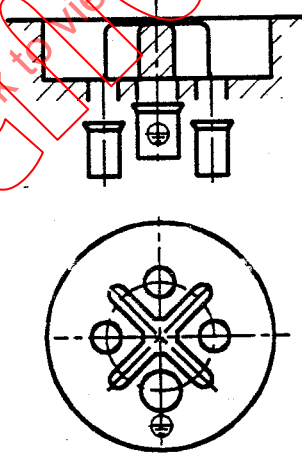
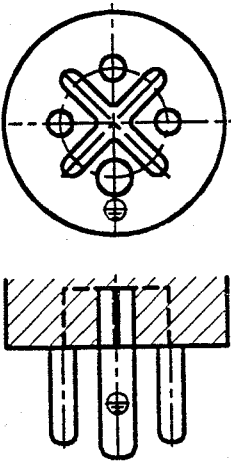
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN BELGIQUE		BE 2 de BE 5	
			Date: 1994-03-09	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16		 NBN C 61-112-1 XVII
2P	250	2,5		 NBN C 61-112-1 XVI
Pour la référence et plus d'informations, voir BE 5				





IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN BELGIUM		BE 2 of BE 5	
			Date: 1994-03-09	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16		  NBN C 61-112-1 XVII
2P	250	2,5		  NBN C 61-112-1 XVI
For reference and further information, see BE 5				

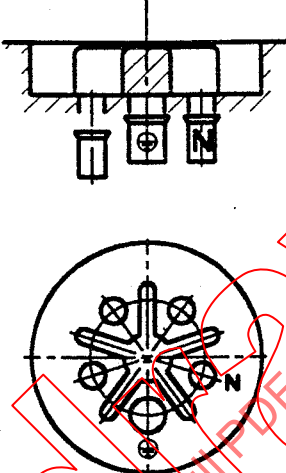
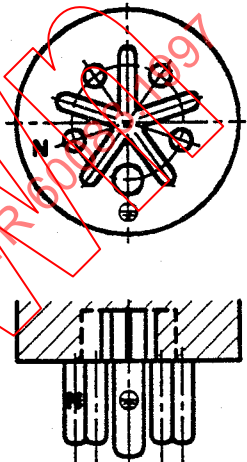
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN BELGIQUE		BE 3 de BE 5	
			Date: 1994-03-09	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5	 NBN C 61-112-1 XXIII	 NBN C 61-112-1 XVI
2P +	250	16	 NBN C 61-112-1 I	
Pour la référence et plus d'informations, voir BE 5				

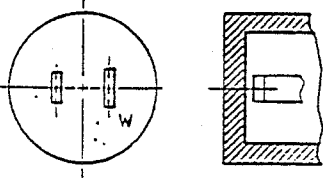
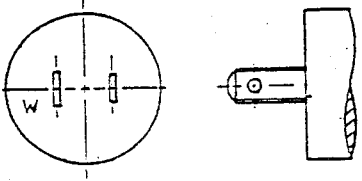
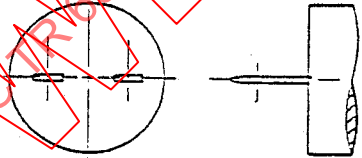
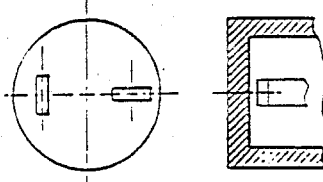
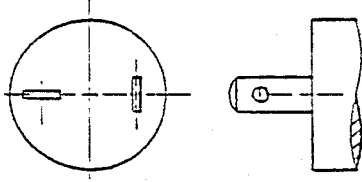
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN BELGIUM		BE 3 of BE 5	
			Date: 1994-03-09	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5	  NBN C 61-112-1 XXI II	  NBN C 61-112-1 XVI
2P	250	16	  NBN C 61-112-1 I	
For reference and further information, see BE 5				









CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN BELGIQUE		BE 4 de BE 5 Date: 1994-03-09	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + ⊕	415	16		
		32		
			NBN C 61-112-1 XXI	NBN C 61-112-1 XXII
3P + ⊕	415	16		
		32		
			NBN C 61-112-1 XXI	NBN C 61-112-1 XXII
Pour la référence et plus d'informations, voir BE 5				

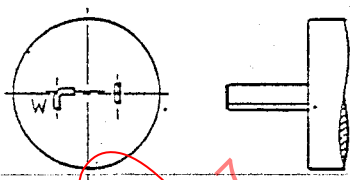
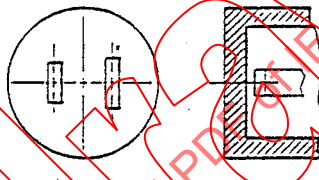
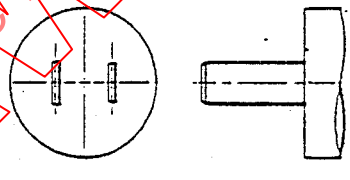
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN BELGIUM		BE 4 of BE 5	
			Date: 1994-03-09	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	415	16 32	 NBN C 61-112-1 XXI	 NBN C 61-112-1 XXII
3P+⊕	415	16 32	 NBN C 61-112-1 XXI	 NBN C 61-112-1 XXII
For reference and further information, see 'BE 5				

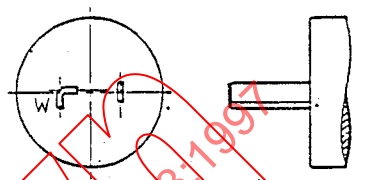
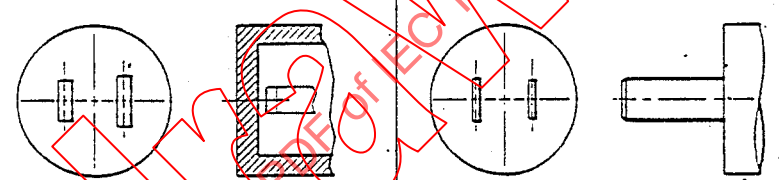
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN BELGIQUE		BE 5 de BE 5	
			Date: 1994-03-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P+N+⊕	415	16		
		32		
			 NBN C 61-112-1 XXI	 NBN C 61-112-1 XXII
Référence de la norme nationale ou du règlement				
NBN C 61-112-1 : Prises de courant pour usages domestiques et analogues				
Informations supplémentaires auprès de:		Comité Électrotechnique Belge Galerie Ravenstein 28 Bte 2 1000 Bruxelles		Téléphone: +32 2 5120028 Télécopie: +32 2 5024921 Télex
Diffusion et souscription auprès de:		Institut Belge de Normalisation Avenue de la Braconne, 29 1040 Bruxelles		Téléphone: + 32 2 7349205 Télécopie: +32 2 7334264 Télex













IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN BELGIUM		BE 5 of BE 5 Date: 1994-03-09	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P+N+⊕	415	16 32	 NBN C 61-112-1 XXI	 NBN C 61-112-1 XXII
Reference of National Standard or Regulation:				
NBN C 61-112-1 Plugs and socket-outlets for domestic and similar purposes.				
Further Information Obtainable From:	BELGIAN ELECTROTECHNICAL COMMITTEE GALERIE RAVENSTEIN 28, Bte 2 1000 BRUSSELS		Telephone: +32 2 5120028 Telefax: +32 2 5024921 Telex:	
Distribution and Subscription From:	INSTITUT BELGE DE NORMALISATION AVENUE DE LA BRABANCONNE, 29 1040 BRUXELLES		Telephone: +32 2 7349205 Telefax: +32 2 7334264 Telex:	












CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU CANADA		CA 1 de CA 11 Date:1993-04-01	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N	125	15		
			NEMA 1-15 R Fixe et mobile	NEMA 1-15 P
2P	250	15		
			Pas de configuration de socle	
2P	250	20		
			NEMA 2-20 R Fixe et mobile	NEMA 2-20 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles W = N (Neutre) G (or $\oplus$) = Terre 2) La fiche "NEMA 1-15" peut être polarisée ou non polarisée 3) La fiche "NEMA 1-15" peut aussi s'insérer dans un socle "NEMA 5-15 R" (page 3) 4) La fiche "NEMA 2-15" s'insère dans un socle "NEMA 6-15 R" (page 3)				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA 11				









IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CANADA		CA 1 of CA 11	
			Date: 1993-04-01	
Number of POLES	Rated Values of Accessory		SKETCH DESIGNATIONS	
	V Voltage	A Current	SOCKET - OUTLETS.	PLUGS
1P + N	125	15	  NEMA 1-15 R Fixed and Portable	  NEMA 1-15 P
2 P	250	15	No socket-outlet configuration	
2 P	250	20	  NEMA 2-20 R Fixed and Portable	  NEMA 2-20 P
NOTES : 1) X, Y, Z = POLES ; W = N (Neutral) ; G (or ⊕) = Ground 2) Plug 'NEMA 1-15 P' CAN BE POLARIZED. OR NON - POLARIZED 3) Plug 'NEMA 1-15 P' also mates with Socket-Outlet 'NEMA 3-15 R' (on page 3) 4) Plug 'NEMA 2-15 P' mates with Socket-Outlet 'NEMA 6-15 R' (on page 3)				
For reference and further information, see CA 11				
















CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU CANADA		CA 2 de CA 11 Date:1993-04-01	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N	125	30		 Pas de configuration de socle NEMA 1-30P
2P	250	30	 NEMA 2-30 R Fixe et mobile	 NEMA 2-30 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles W = N (Neutre) G (or $\oplus$) = Terre 2) La fiche "NEMA 1-30" s'insère dans un socle "NEMA 5-30 R" (page 5)				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA 11				

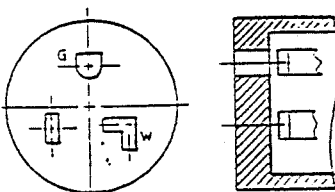
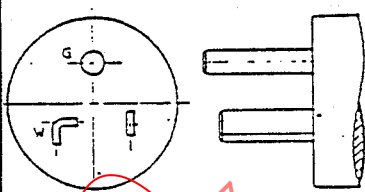
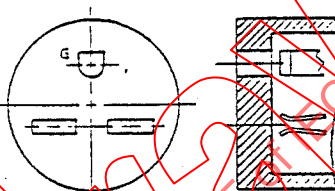
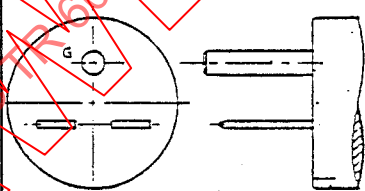
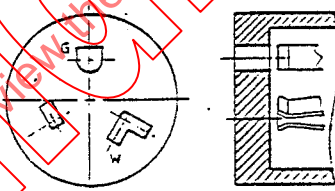
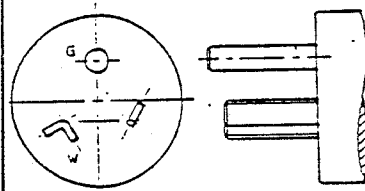
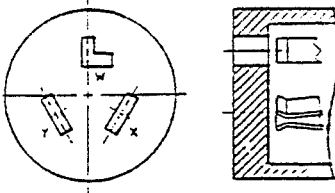
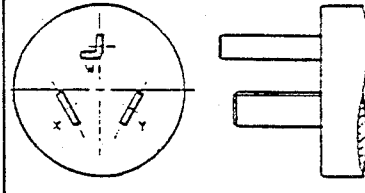
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CANADA		CA 2 of CA 11	
			Date: 1993-04-01	
Number of POLES	Rated Values of Accessory		SKETCH DESIGNATIONS	
	V Voltage	A Current	SOCKET - OUTLETS	PLUGS
1P + N	125	30	 NEMA 1-30 P No socket-outlet configuration	
2 P	250	30	 NEMA 2-30 R Fixed and Portable NEMA 2-30 P	
NOTES : 1) X, Y, Z = POLES ; W = N (Neutral) , G (or ⊕) = Ground 2) Plug 'NEMA 1-30 P' mates with Socket-Outlet 'NEMA 5-30 R' (on page 5)				
For reference and further information, see CA 11				
















CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU CANADA		CA 3 de CA 11 Date:1993-04-01	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N+ 	125	15	 	 
			NEMA 5-15 R Fixe et mobile	NEMA 5-15 P
2P+ 	250	15	 	 
			NEMA 6-15 R Fixe et mobile	NEMA 6-15 P
1P+ N+ 	277 AC	15	 	 
			NEMA 7-15 R Fixe et mobile	NEMA 7-15 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles W = N (Neutre) G (or ) = Terre 2) Le socle "NEMA 5-15 R" reçoit aussi la fiche "NEMA 1-15 P" (page 1) 3) Le socle "NEMA 6-15 R" reçoit aussi la fiche "NEMA 2-15 P" (page 1)				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA 11				
















IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CANADA		CA 3 of CA 11	
			Date: 1993-04-01	
Number of POLES	Rated Values of Accessory		SKETCH DESIGNATIONS	
	V Voltage	A Current	SOCKET - OUTLETS	PLUGS
1P+N+⊕	125	15	  NEMA 5-15 R Fixed and Portable	  NEMA 5-15 P
2P+⊕	250	15	  NEMA 6-15 R Fixed and Portable	  NEMA 6-15 P
1P+N+⊕	277 AC	15	  NEMA 7-15 R Fixed and Portable	  NEMA 7-15 P
NOTES : 1) X, Y, Z = POLES , W = N (Neutral) , G (or ⊕) = Ground 2) Socket-Outlet 'NEMA 5-15 R' also mates with Plug 'NEMA 1-15 P' (on page 1) 3) Socket-Outlet 'NEMA 6-15 R' also mates with Plug 'NEMA 2-15 P' (on page 1)				
For reference and further information, see CA 11				
















CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU CANADA		CA 4 de CA 11 Date:1993-04-01	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N+ ⊕	125	20	 CSA 5-20 R Fixe et mobile	 NEMA 5-20P
2P+ ⊕	250	20	 CSA 6-20 R Fixe et mobile	 NEMA 6-20 P
1P+N+ ⊕	277 AC	20	 NEMA 7-20 R Fixe et mobile	 NEMA 7-20 P
2P+ N	125/250	20	 NEMA 10-20 R Fixe et mobile	 NEMA 10-20 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles W = N (Neutre) G (or ⊕) = Terre				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA 11				
















IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CANADA		CA 4 of CA 11	
			Date: 1993-04-01	
Number of POLES	Rated Values of Accessory		SKETCH DESIGNATIONS	
	V Voltage	A Current	SOCKET - OUTLETS	PLUGS
1P+N+ ⊕	125	20	  CSA 5-20 R Fixed and Portable	  NEMA 5-20 P
2P+ ⊕	250	20	  CSA 6-20 R Fixed and Portable	  NEMA 6-20 P
1P+N+ ⊕	277 AC	20	  NEMA 7-20 R Fixed and Portable	  NEMA 7-20 P
2P+N	125 / 250	20	  NEMA 10-20 R Fixed and Portable	  NEMA 10-20 P
NOTES : 1) X, Y, Z = POLES . W = N (Neutral) . G (or ⊕) = Ground				
For reference and further information, see CA 11				


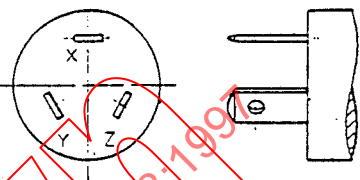

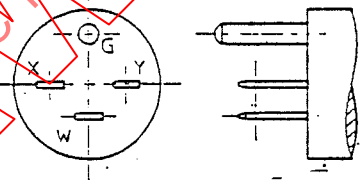

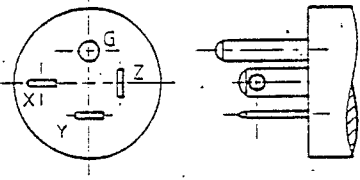

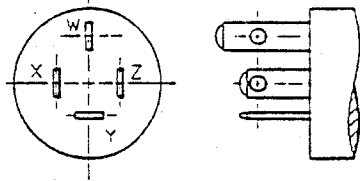
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU CANADA		CA 5 de CA 11	
			Date:1993-04-01	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N+ ⊕	125	30		
			NEMA 5-30 R Fixe et mobile	NEMA 5-30 P
2P+ ⊕	250	30		
			NEMA 6-30 R Fixe et mobile	NEMA 6-30 P
1P+N+ ⊕	277 AC	30		
			NEMA 7-30 R Fixe et mobile	NEMA 7-30 P
2P+ N	125/250	30		
			NEMA 10-30 R Fixe et mobile	NEMA 10-30 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles W = N (Neutre) G (or ⊕) = Terre 2) Le socle "NEMA 5-30 R" reçoit aussi la fiche NEMA "1-30 P" (page 2)				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA 11				
















IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CANADA		CA 5 of CA 11	
			Date: 1993-04-01	
Number of POLES	Rated Values of Accessory		SKETCH DESIGNATIONS	
	V Voltage	A Current	SOCKET - OUTLETS	PLUGS
1P+N+⊕	125	30	  NEMA 5-30 R Fixed and Portable	  NEMA 5-30 P
2P+⊕	250	30	  NEMA 6-30 R Fixed and Portable	  NEMA 6-30 P
1P+N+⊕	277 AC	30	  NEMA 7-30 R Fixed and Portable	  NEMA 7-30 P
2P+N	125 / 250	30	  NEMA 10-30 R Fixed and Portable	  NEMA 10-30 P
NOTES : 1) X, Y, Z = POLES. W = N (Neutral). G (or ⊕) = Ground 2) Socket-Outlet 'NEMA 5-30 R' also mates with Plug 'NEMA 1-30 P' (on page 2)				
For reference and further information, see CA 11				
















CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU CANADA		CA 6 de CA 11 Date:1993-04-01	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
1P + N+ ⊕	125	50	  NEMA 5-50 R Fixe et mobile	  NEMA 5-50P
2P+ ⊕	250	50	  NEMA 6-50 R Fixe et mobile	  NEMA 6-50P
1P+N+ ⊕	277 AC	50	  NEMA 7-50 R Fixe et mobile	  NEMA 7-50 P
2P+ N	125/250	50	  NEMA 10-50 Fixe et mobile	  NEMA 10-50P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles W = N (Neutre) G (or ⊕) = Terre				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA 11				



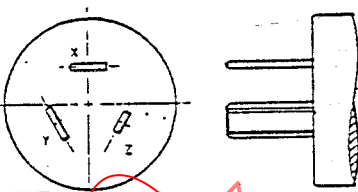

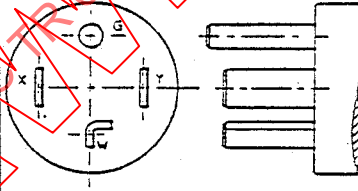
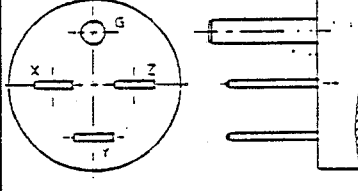

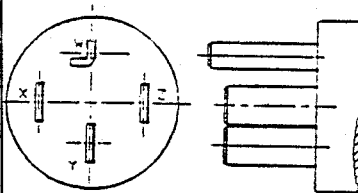
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CANADA		CA 6 of CA 11	
			Date: 1993-04-01	
Number of POLES	Rated Values of Accessory		SKETCH DESIGNATIONS	
	V Voltage	A Current	SOCKET - OUTLETS	PLUGS
1P+N+⊕	125	50	  NEMA 5-50 R Fixed and Portable	  NEMA 5-50 P
2P+⊕	250	50	  NEMA 6-50 R Fixed and Portable	  NEMA 6-50 P
1P+N+⊕	277 AC	50	  NEMA 7-50 R Fixed and Portable	  NEMA 7-50 P
2P+N	125 / 250	50	  NEMA 10-50 R Fixed and Portable	  NEMA 10-50 P
NOTES : 1) X, Y, Z = Poles . W = N (Neutral) . G (or ⊕) = Ground				
For reference and further information, see CA 11				

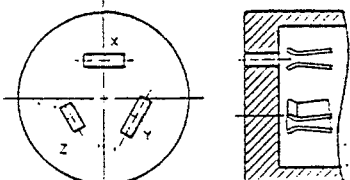
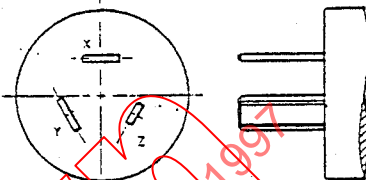
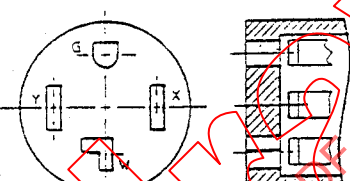
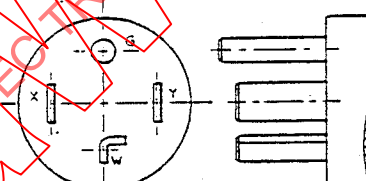
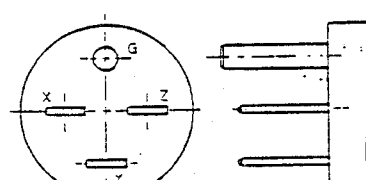
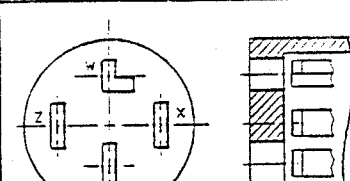
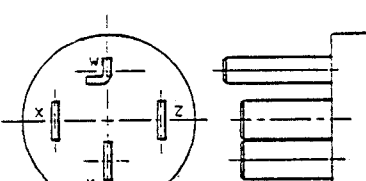
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU CANADA		CA 7 de CA 11 Date:1993-04-01	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches 
3P	250 Triphasé	15	 	 
			NEMA 11-15 R Fixe et mobile	NEMA 11-15 P
2P+N+⊕	125/250	15	 	 
			NEMA 14-15 R Fixe et mobile	NEMA 14-15 P
3P + ⊕	250 Triphasé	15	 	 
			NEMA 15-15 R Fixe et mobile	NEMA 15-15 P
3P + N	120/208 Triphasé Y	15	 	 
			NEMA 18-15 R Fixe et mobile	NEMA 18-15 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles W = N (Neutre) G (or ⊕) = Terre 2) La fiche NEMA "11-15 P" s'insère aussi dans un socle NEMA "11-20 " (page 8)				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA 11				









IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CANADA		CA 7 of CA 11	
			Date: 1993-04-01	
Number of POLES	Rated Values of Accessory		SKETCH DESIGNATIONS	
	V Voltage	A Current	SOCKET - OUTLETS	PLUGS
3 P	250 3 PHASE	15	 NEMA 11-15 R Fixed and Portable	 NEMA 11-15 P
2P+N+⊕	125 / 250	15	 NEMA 14-15 R Fixed and Portable	 NEMA 14-15 P
3P+⊕	250 3 PHASE	15	 NEMA 15-15 R Fixed and Portable	 NEMA 15-15 P
3P+N	120 / 208 3 PHASE Y	15	 NEMA 18-15 R Fixed and Portable	 NEMA 18-15 P
NOTES : 1) X, Y, Z = POLES ; W = N (Neutral) ; G (or ⊕) = Ground 2) Plug 'NEMA 11-15 P' also mates with Socket-Outlet 'NEMA 11-20 R' (on page 8)				
For reference and further information, see CA 11				
















CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU CANADA		CA 8 de CA 11 Date:1993-04-01	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	250 Triphasé	20	  NEMA 11-20 R Fixe et mobile	  NEMA 11-20 P
2P+N+⊕	125/250	20	  NEMA 14-20 R Fixe et mobile	  NEMA 14-20 P
3P + ⊕	250 Triphasé	20	  NEMA 15-20 R Fixe et mobile	  NEMA 15-20 P
3P + N	120/208 Triphasé Y	20	  NEMA 18-20 R Fixe et mobile	  NEMA 18-20 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles W = N (Neutre) G (or ⊕) = Terre 2) Le socle "NEMA 11-20 R" reçoit aussi la fiche "NEMA 11-15 P" (page 7)				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA 11				







IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CANADA		CA 8 of CA 11	
			Date: 1993-04-01	
Number of POLES	Rated Values of Accessory		SKETCH DESIGNATIONS	
	V Voltage	A Current	SOCKET - OUTLETS	PLUGS
3 P	250 3 PHASE	20	  NEMA 11-20 R Fixed and Portable	  NEMA 11-20 P
2P+N+⊕	125 / 250	20	  NEMA 14-20 R Fixed and Portable	  NEMA 14-20 P
3P+⊕	250 3 PHASE	20	  NEMA 15-20 R Fixed and Portable	  NEMA 15-20 P
3P+N	420 / 208 3 PHASE Y	20	  NEMA 18-20 R Fixed and Portable	  NEMA 18-20 P
NOTES : 1) X, Y, Z = POLES : W = N (Neutral) : G (or ⊕) = Ground 2) Socket-Outlet 'NEMA 11-20 R' also mates with Plug 'NEMA 11-15 P' (on page 7)				
For reference and further information, see CA 11				













CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU CANADA		CA 9 de CA 11 Date:1993-04-01	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches 
3P	250 Triphasé	30	 NEMA 11-30 R Fixe et mobile	 NEMA 11-30 P
2P+N+⊕	125/250	30	 NEMA 14-30 R Fixe et mobile	 NEMA 14-30 P
3P + ⊕	250 Triphasé	30	 NEMA 15-30 R Fixe et mobile	 NEMA 15-30 P
3P + N Y	120/208 Triphasé	30	 NEMA 18-30 R Fixe et mobile	 NEMA 18-30 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles W = N (Neutre) G (or ⊕) = Terre				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA 11				

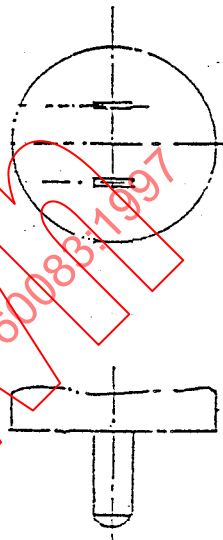
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CANADA		CA 9 of CA 11	
			Date: 1993-04-01	
Number of POLES	Rated Values of Accessory		SKETCH DESIGNATIONS	
	V Voltage	A Current	SOCKET - OUTLETS	PLUGS
3 P	250 3 PHASE	30	 NEMA 11-30 R Fixed and Portable	 NEMA 11-30 P
2P+N+⊕	125 / 250	30	 NEMA 14-30 R Fixed and Portable	 NEMA 14-30 P
3 P+⊕	250 3 PHASE	30	 NEMA 15-30 R Fixed and Portable	 NEMA 15-30 P
3P+N	120 / 208 3 PHASE Y	30	 NEMA 18-30 R Fixed and Portable	 NEMA 18-30 P
NOTES : 1) X, Y, Z = POLES ; W = N (Neutral) ; G (or ⊕) = Ground				
For reference and further information, see CA 11				

CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU CANADA		CA 10 de CA 11	
			Date:1993-04-01	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	250 Triphasé	50	 NEMA 11-50 R Fixe et mobile	 NEMA 11-50 P
2P+N+⊕	125/250	50	 NEMA 14-50 R Fixe et mobile	 NEMA 14-50 P
3P + ⊕	250 Triphasé	50	 NEMA 15-50 R Fixe et mobile	 NEMA 15-50 P
3P + N	120/208 Triphasé	50	 NEMA 18-50 R Fixe et mobile	 NEMA 18-50 P
NOTES: 1) X, Y, Z = Pôles W = N (Neutre) G (or ⊕) = Terre				
Pour la référence et plus d'informations, voir CA 11				


IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CANADA		CA 10 of CA 11 Date: 1993-04-01	
	Rated Values of Accessory		SKETCH DESIGNATIONS	
Number of POLES	V Voltage	A Current	SOCKET - OUTLETS	PLUGS
3 P	250 3 PHASE	50	  NEMA 11-50 R Fixed and Portable	  NEMA 11-50 P
2P+N+⊕	125 / 250	50	  NEMA 14-50 R Fixed and Portable	  NEMA 14-50 P
3 P+⊕	250 3 PHASE	50	  NEMA 15-50 R Fixed and Portable	  NEMA 15-50 P
3P+N 120 / 208 3 PHASE Y		50	  NEMA 18-50 R Fixed and Portable	  NEMA 18-50 P
NOTES : 1) X, Y, Z = POLES ; W = N (Neutral) ; G (or ⊕) = Ground				
For reference and further information, see CA 11				


CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU CANADA		CA 11 de CA 11 Date:1993-04-01	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+N+⊕	125/250	60		
			NEMA 14-60 R Fixe et mobile	NEMA 14-60 P
3P + ⊕	250 Triphasé	60		
			NEMA 15-60 R Fixe et mobile	NEMA 15-60 P
3P + N	120/208 Triphasé Y	60		
			NEMA 18-60 R Fixe et mobile	NEMA 18-60 P
Référence de la norme nationale ou du règlement				
NOTES: 1) X, Y, Z - Pôles W = N (Neutre) G (or ⊕) = Terre 2) Pour les prescriptions dimensionnelles des dispositifs de câblage, voir la publication NEMA WD6				
Informations supplémentaires auprès de:		E.E.M.A.C. 10 Carlson Ct, Suite 210 Etobicoke, ON, Canada M9W6L2		Téléphone: +1 -416 -6747410 Télécopie: +1 -416 -6747412 Télex
Diffusion et souscription auprès de:				Téléphone: Télécopie Télex


IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CANADA		CA 11 of CA 11	
			Date: 1993-04-01	
Number of POLES	Rated Values of Accessory		SKETCH DESIGNATIONS	
	V Voltage	A Current	SOCKET - OUTLETS	PLUGS
2P+N+⊕	125 / 250	60	  NEMA 14-60 R Fixed and Portable	  NEMA 14-60 P
3P+⊕	250 3 PHASE	60	  NEMA 15-60 R Fixed and Portable	  NEMA 15-60 P
3P+N	120 / 208 3 PHASE Y	60	  NEMA 18-60 R Fixed and Portable	  NEMA 18-60 P
Reference of National Standard or Regulation :				
NOTES : 1) X, Y, Z = POLES ; W = N (Neutral) ; G (or ⊕) = Ground 2) For Wiring Devices Dimensional Requirements, see Sld Publication NEMA WD 6				
Further Information Obtainable From :		E.E.M.A.C. 10 Carlson Ct, Suite 210 Etobicoke, ON, Canada M9W6L2		Telephone +1-416-6747410 Telefax : +1-416-6747412 Telex :
Distribution and Subscription From :				Telephone : Telefax : Telex :

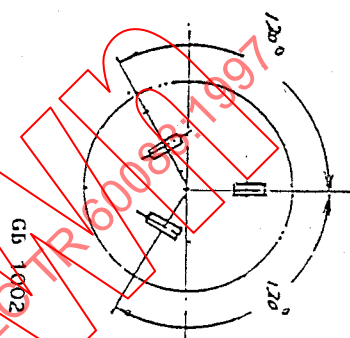

CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN CHINE		CN 1 de 7 Date:1995-07-30	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	6 ¹⁾		 GB 1002 . Fig. 1²⁾
1) Pour fiches non démontables seulement, 2) Cette fiche 6A est compatible avec le socle 10 A de la figure 2.				
Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7				

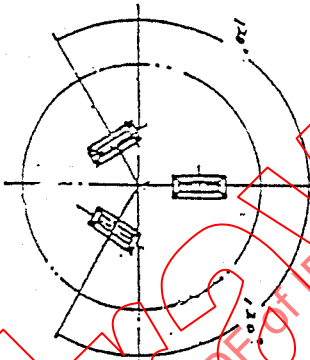
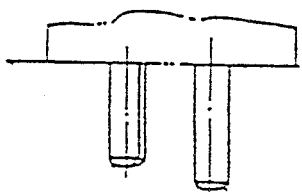
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CHINA		CN 1 of CN 7 Date: 1995-07-30	
	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
Number of Poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	6 ¹⁾		
1) For non-rewirable plugs only. 2) This 6A plug is compatible with the 10A socket outlet of Fig. 2.				
For reference and further information, see CN 7				

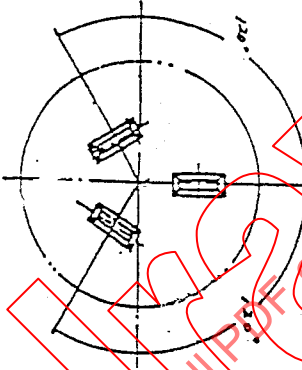

CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN CHINE		CN 2 de 7	
			Date:1995-07-30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	 GB 1002 Fig. 2 Fixe et mobile	 GB 1002 Fig. 1
Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7				

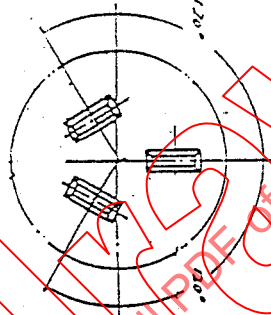
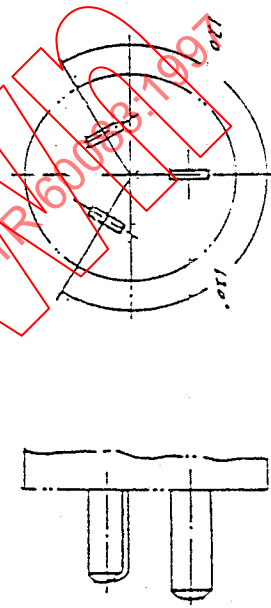
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN: CHINA		CN 2 of CN 7	
			Date: 1995-07-30	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	GB 1002 FIG. 2 Fixed and Portable 	GB 1002 FIG. 1 
For reference and further information, see CN 7				

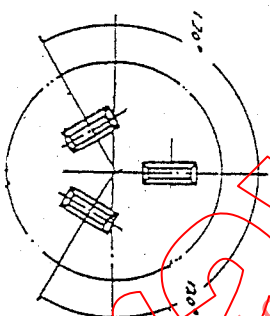


CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN CHINE		CN 3 de 7 Date:1995-07-30	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	6 ¹⁾		 Gb 1002 Fig. 3 ²⁾ 
1) Pour fiches non démontables seulement, 2) Cette fiche 6A est compatible avec le socle 10 A de la figure 4,				
Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7				


IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CHINA		CN 3 of CN 7	
			Date: 1995-07-30	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250	6 ¹⁾		 
1) For non-rewirable plugs only. 2) This 6A plug is compatible with the 10A socket outlet of Fig. 4.				
For reference and further information, see CN 7				


CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN CHINE		CN 4 de 7 Date:1995-07-30	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	 GB 1002 Fig. 4 Fixe et mobile	 GB 1002 Fig. 3 
Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7				


IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CHINA		CN 4 of CN 7	
			Date: 1995-07-30	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250	10	GB 1002 Fig. 4 Fixed and Portable 	 
For reference and further information, see CN 7				


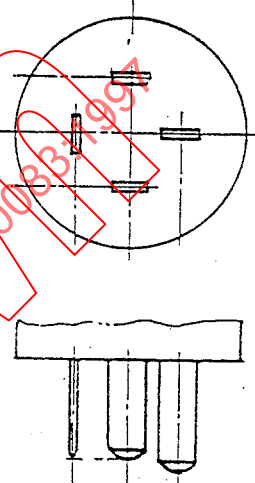
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN CHINE		CN 5 de 7 Date:1995-07-30	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	GB 1002 Fig. 6 	GB 1002 Fig. 5 
Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7				

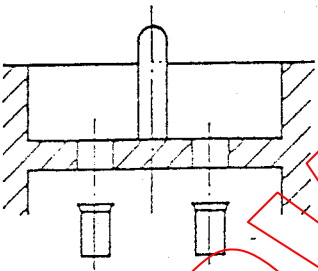





IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CHINA		CN 5 of CN 7	
			Date: 1995-07-30	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250	16	GB 1002 Fig. 6 Fixed and Portable 	  GB 1002 Fig. 5
For reference and further information, see CN 7				

CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN CHINE		CN 6 de 7	
			Date:1995-07-30	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	 GB 1002 Fig. 7 Fixe mobile	
Pour la référence et plus d'informations, voir CN 7				

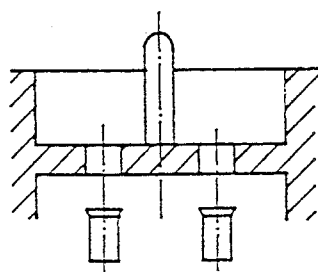



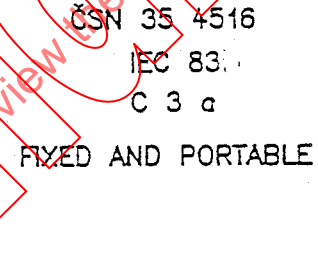



IEC 60083		NATIONAL SYSTEM USED IN CHINA		CN 6 of CN 7 Date: 1995-07-30	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations		
	Voltage V	Current A	Socket-outlets		Plugs
2P	250	10			
For reference and further information, see CN 7					

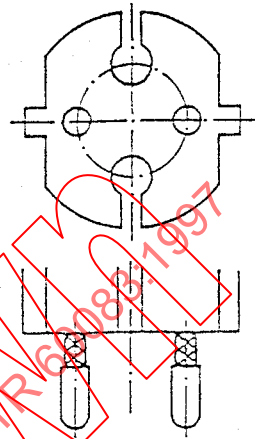
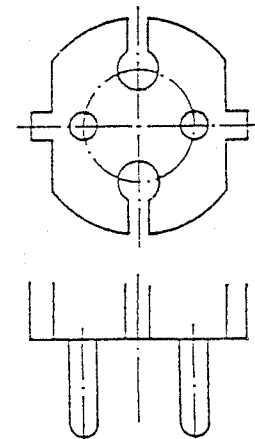
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN CHINE		CN 7 de 7	
			Date: 1995-07-30	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + ⊕	440	16/32	 GB 1003 Fig. 2	 GB 1003 Fig. 1
Référence de la norme nationale ou du règlement				
Informations supplémentaires auprès de:		GEARI 204 Xingangxi Rd Guangzhou, China	Téléphone: 4451171 Télécopie: 451516 Télex	
Diffusion et souscription auprès de:		CSBTS 4 Zhichun Rd Beijing, China	Téléphone: 2022288 Télécopie: 01-2033737 Télex	

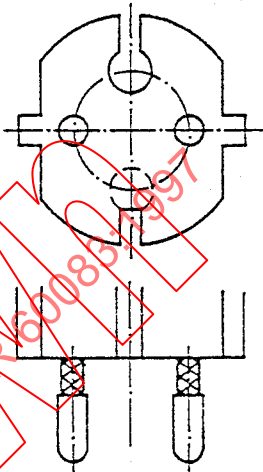
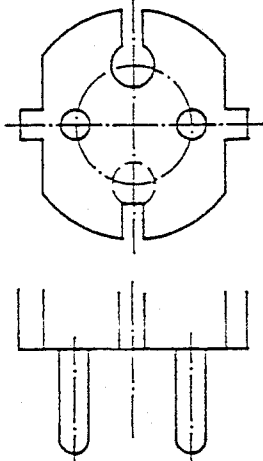
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CHINA		CN 7 of CN 7	
			Date: 1995-07-30	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P+⊕	440	16/32	 GB 1003 FIG. 2	 GB 1003 FIG. 1
Reference of National Standard or Regulation:				
Further information obtainable from:				
		GEARI 204 Xingangxi Rd Guangzhou, China	Telephone: 4451171 Telefax: 451516 Telex:	
Distribution and subscription from:		CSBTS 4 Zhichun Rd Beijing, China	Telephone: 2022288 Telefax: 01-2033737 Telex:	

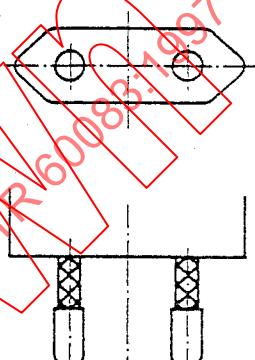
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE		CZ 1 de CZ 3 Date: 1996-03-05	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + ⊕	250	10/16		
				
			ČSN 35 4516 IEC 83: C 3 a	ČSN 35 4516 IEC 83: C 3 b
			Fixe et mobile	
			Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux feuilles de norme C5/1, C6, et ČSN EN 50075	
				
				
				ČSN 35 4516 IEC 83: C 4

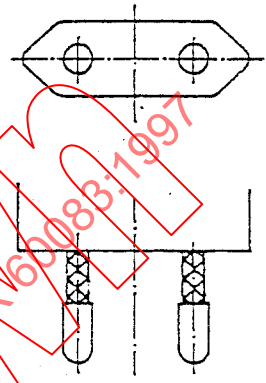
Pour la référence et plus d'informations, voir CZ 3

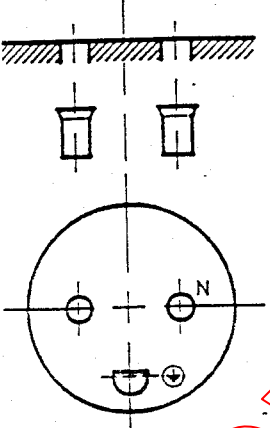

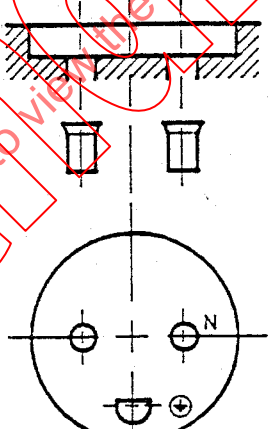

IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CZECH REPUBLIC		CZ1 of CZ3	
			Date: 1996-03-05	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + ⊕	250	10/16	  ČSN 35 4516 IEC 83: C 3 a FIXED AND PORTABLE THE SOCKET-OUTLETS ALSO ACCEPT PLUGS ACCORDING TO STANDARD SHEETS C 5/1, C6, AND ČSN EN 50 075	  ČSN 35 4516 IEC 83:1975 C 3 b
			  ČSN 35 4516 IEC 83: C 3 a FIXED AND PORTABLE THE SOCKET-OUTLETS ALSO ACCEPT PLUGS ACCORDING TO STANDARD SHEETS C 5/1, C6, AND ČSN EN 50 075	  ČSN 35 4516 IEC 83:1975 C 4
For reference and further information, see CZ3				

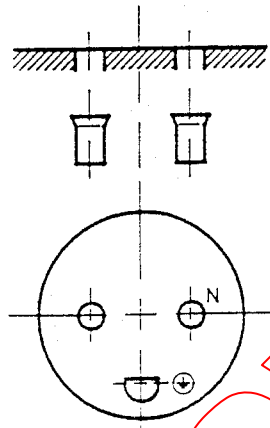

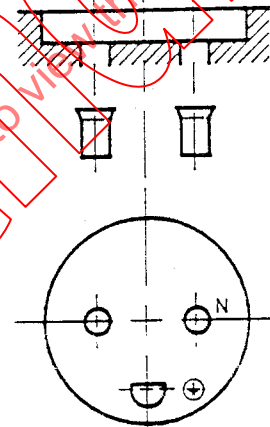

CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE		CZ 2 de CZ 3	
			Date: 1996-03-105	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10/16		 ČSN 35 4516 1) IEC 83 C 6
2P	250	2,5		 ČSN 35 4516 IEC 83. C 5/1
1) Une variante de fiche avec le contour minimum existe aussi.				
Pour la référence et plus d'informations, voir CZ3				









IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CZECH REPUBLIC		CZ2 of CZ3	
			Date: 1996-03-05	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10/16		 ČSN 35 4516 1) IEC 83 C 6
2P	250	2,5		 ČSN 35 4516 IEC 83 C 5/I
1) ALSO ALTERNATIVE OF PLUG WITH THE MINIMUM OUTLINE.				
For reference and further information, see CZ3				

CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE		CZ3 de CZ3	
			Date: 1996-03-05	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		 ČSN 35 4516 ČSN EN 50 075 IEC 83 C 5/II
Référence de la norme nationale ou du règlement				
Norme nationale de la République Tchèque: ČSN35 4516 ČSN35 4517				
Informations supplémentaires auprès de:	CZECH STANDARD INSTITUTE Information division Biskupský dvůr 5 CZ-110 02 PRAHA 1		Téléphone: +42-2-21802111 Télécopie +42-2-2328160 Télex	
Diffusion et souscription auprès de:	CZECH STANDARD INSTITUTE Hornoměřcholupská 40 102 04 Praha 10		Téléphone: +42-2-7862480 Télécopie: +42-2-7866951 Télex	

IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN CZECH REPUBLIC		CZ3 of CZ3	
			Date: 1996-03-05	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5		 ČSN 35 4516 ČSN EN 50 075 IEC 83 C 5/II
Reference of National Standard or Regulation:				
National standard of the Czech republic: ČSN 35 4516 ČSN 35 4517				
Further Information Obtainable From:	CZECH STANDARDS INSTITUTE Information division Biskupský dvůr 5 CZ-110 02 PRAHA 1		Telephone: +42-2-21802111 Telefax: +42-2-2328160 Telex:	
Distribution and Subscription From:	CZECH STANDARDS INSTITUTE Hornoměřcholupská 40 102 04 Praha 10		Telephone: +42-2-7862480 Telefax: +42-2-7866951 Telex:	

CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU DANEMARK		DK 1 de DK 6	
			Date: 1996-03-22	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	 SR 107-2-D1 DK 1-1a ^{1) 2)} Uniquement fixe	 SR 107-2-D1 DK 2-1a
2P + 	250	10	 SR 107-2-D1 DK 1-1b ²⁾ Uniquement fixe	 SR 107-2-D1 DK 2-1a
1) Les socles ne sont destinés que pour utilisation comme partie de socle commandé par interrupteurs ou dans des socles à deux voies commandés individuellement par interrupteur. 2) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux feuilles de norme DK 2-5a, <u>DKA 2-1a</u>, <u>DKA 2-1b</u>, EN 50075 et CEI 83, <u>feuilles de norme C1b</u>, <u>C2b</u>, <u>C3b</u>, <u>C4</u>, C5 et C6. Les types soulignés sont d'un usage limité, la continuité de terre n'étant pas établie. Pour la référence et plus d'informations, voir page 6				

IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN DENMARK		Page: DK 1 of DK 6 Date: 1996-03-22	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + ⊕	250	10	 SR 107-2-D1 DK 1-1a Fixed only	 SR 107-2-D1 DK 2-1a
2P + ⊕	250	10	 SR 107-2-D1 DK 1-1b Fixed only	 SR 107-2-D1 DK 2-1a
1) The socket-outlets are only intended to be used as a part of switched socket-outlets or in two-way socket-outlets with the outlets individually switched. 2) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheets DK 2-5a, DKA 2-1a, DKA 2-1b, EN 50 075 and IEC 83, Standard Sheets C 1b, <u>C 2b</u>, <u>C 3b</u>, <u>C 4</u>, C5 and C 6. The underlined types are for limited use only as they do not establish earth continuity. For reference and further information, see DK 6				

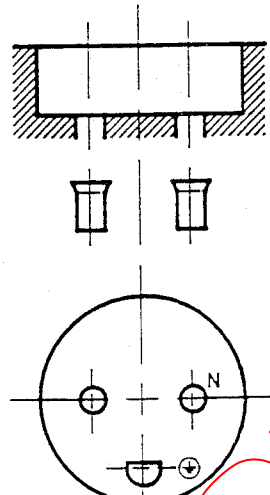
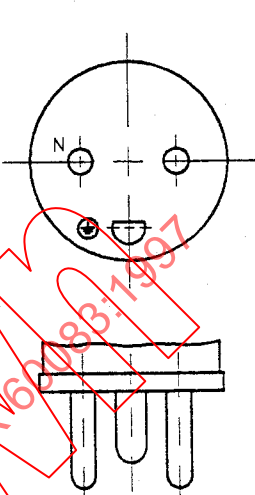
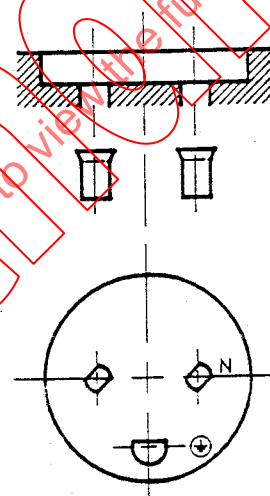
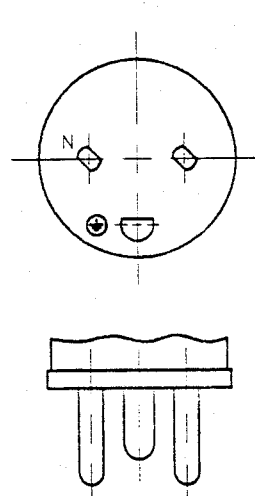
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU DANEMARK		DK 2 de DK 6	
			Date: 1996-03-22	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	  SR 107-2-D1 DK 1-3a 1) 2) Uniquement mobile	  SR 107-2-D1 DK 2-1a
2P + 	250	10	  SR 107-2-D1 DK 1-5b 3) Fixe et mobile	  SR 107-2-D1 DK 2-5a

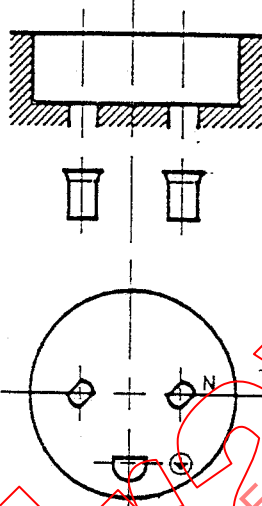
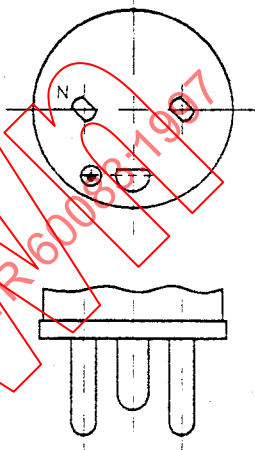
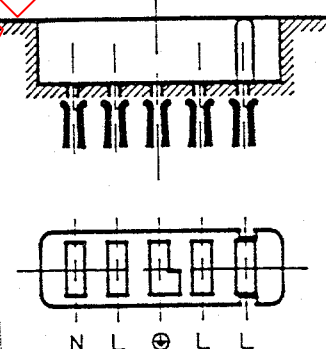
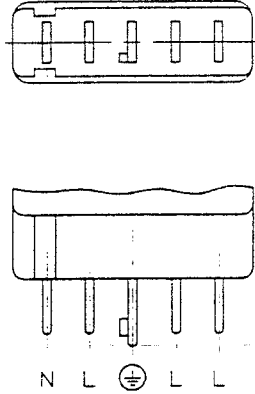
1) Les socles sont aussi utilisés pour l'intégration dans des adaptateurs et des équipements.

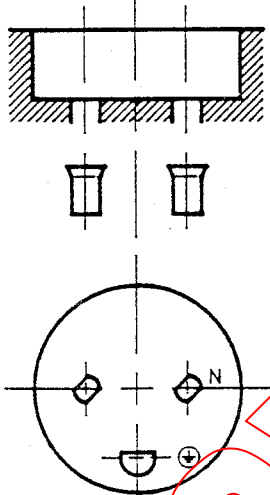
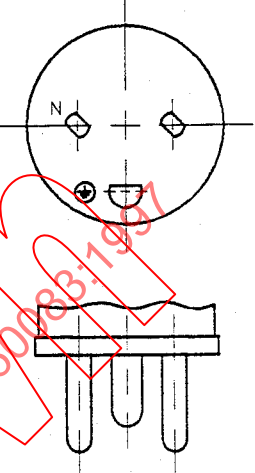
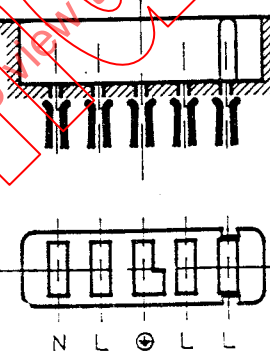
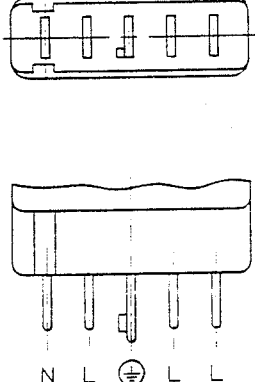
2) La note 2^e page 1 s'applique.






3) Pour les technologies de l'information. Seules les fiches conformes à la feuille de norme DK2-5a peuvent s'insérer.

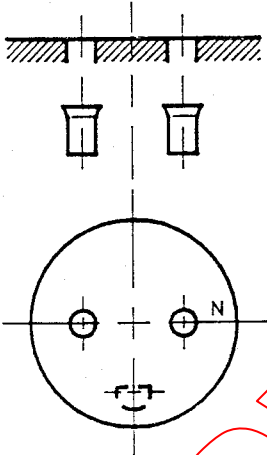



Pour la référence et plus d'informations, voir page 6









IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN DENMARK		Page: DK 2 of DK 6 Date: 1996-03-22	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + ⊕	250	10	 SR 107-2-D1 DK 1-3a Portable only 1) 2)	 SR 107-2-D1 DK 2-1a
2P + ⊕	250	10	 SR 107-2-D1 DK 1-5b Fixed and portable 3)	 SR 107-2-D1 DK 2-5a
1) The socket-outlets are also used for integration in adaptors and equipment. 2) Note 2 on page 1 applies. 3) For Information Technology. Only plugs according to Standard Sheet DK 2-5a can enter.				
For reference and further information, see DK 6				

CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU DANEMARK		DK 3 de DK 6	
			Date: 1996-03-22	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	 SR 107-2-D1 DK 1-7a¹⁾ Uniquement mobile	 SR 107-2-D1 DK 2-5a
3P + 	250/440	16	 SR 107-2-D1 DK 5-1a Uniquement fixe	 SR 107-2-D1 DK 6-1a
1) Pour les technologies de l'information. Seules les fiches conformes à la feuille de norme DK2-5a peuvent s'insérer.				
Pour la référence et plus d'informations, voir page 6				

IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN DENMARK		Page: DK 3 of DK 6 Date: 1996-03-22	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + ⊕	250	10	 SR 107-2-D1 DK 1-7a Portable only	 SR 107-2-D1 DK 2-5a
3P+N+⊕	250/440	16	 SR 107-2-D1 DK 5-1a	 SR 107-2-D1 DK 6-1a
1) For Information Technology. Only plugs according to Standard Sheet DK 2-5a can enter.				
For reference and further information, see DK 6				

250 10	 SR 107-2-D1 DKA 1-1a Uniquement fixe	
250 10	 	 SR 107-2-D DKA 2-1a

IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN DENMARK		Page: DK 4 of DK 6 Date: 1996-03-22	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	 SR 107-2-D1 DKA 1-1a Fixed only 1) 2) 3)	
2P	250	10	 SR 107-2-D1 DKA 1-1b Fixed only 4)	 SR 107-2-D1 DKA 2-1a
1) The socket-outlets are only intended for use as a part of switched socket-outlets or in two-way socket-outlets with the outlets individually switched. 2) The socket-outlets may be provided with a dummy hole for the earthing pin. 3) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheets DKA 2-1b, EN 50 075 and IEC 83, as well as, Standard Sheets C 1b, C 2b, C 3b, C 4, C5 and C 6 as well as DK 2-1a and DK 2-5a, if provided with a dummy hole. 4) Note 2 on page 1 applies. Earth continuity is never established.				
For reference and further information, see DK 6				










CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU DANEMARK		DK 5 de DK 6	
			Date: 1996-03-22	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	  SR 107-2-D1 DKA 1-1c 1) 2) Uniquement fixe	  SR 107-2-D1 DKA 2-1b
2P + 	250	10	  SR 107-2-D1 DKA 1-3a 3) Uniquement mobile	  SR 107-2-D1 DKA 2-1a

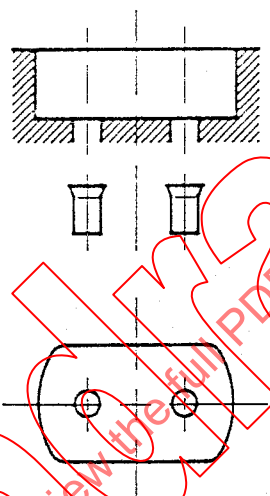
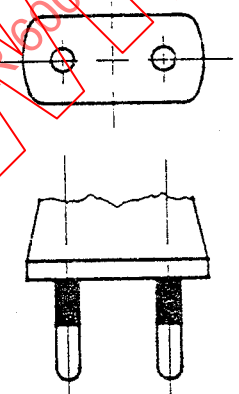
1) Les socles ne doivent être utilisés que dans des socles à deux sorties au plus, dont l'une est construite conformément à la feuille de norme DKA 1-1b.






2) Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la EN 50075





3) La note 2 de la page 1 s'applique. La continuité de terre n'est jamais établie.

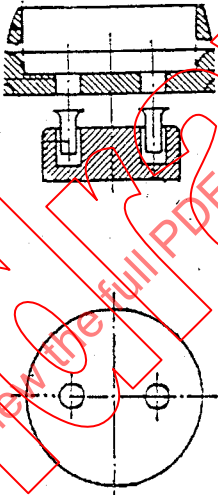
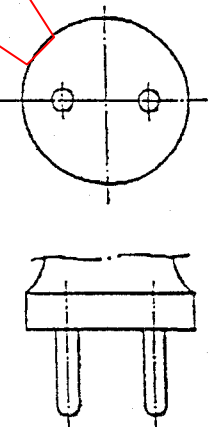
Pour la référence et plus d'informations, voir page 6





IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN DENMARK		Page: DK 5 of DK 6 Date: 1996-03-22	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	10	   SR 107-2-D1 DKA 1-1c Fixed only 1) 2)	  SR 107-2-D1 DKA 2-1b
2P + 	250	10	   SR 107-2-D1 DKA 1-3a Portable only 3)	  SR 107-2-D1 DKA 2-1a
1) The socket-outlets shall only be used in socket-outlets with two or more outlets, one of which being constructed according to Standard Sheet DKA 1-1b. 2) The socket-outlets also accept plugs according to EN 50 075. 3) Note 2 on page 1 applies. Earth continuity is never established.				
For reference and further information, see DK 6				

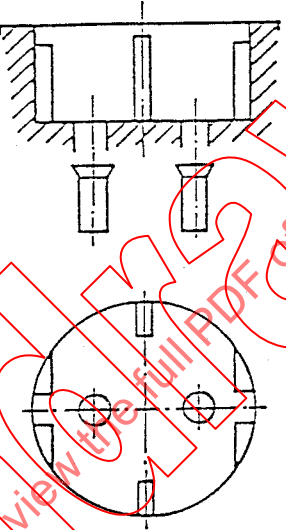
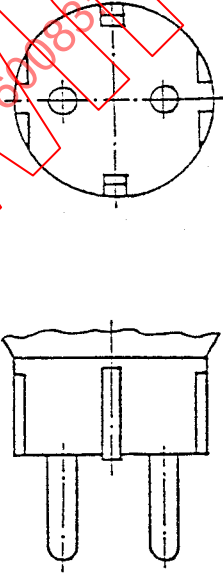
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU DANEMARK		DK 6 de DK 6	
			Date: 1996- 11-19	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	 SR 107-2-D1 DKA 1-3b 1) 2) Uniquement mobile	 SR 107-2-D1 DKA 2-1b
Référence de la norme nationale ou du règlement: SR 107-1 et SR 107-2-D1				
1) Les socles conformes à cette feuille de norme ne sont acceptés que dans les adaptateurs multivoie et les socles mobiles multiples. 2) Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la EN 50075. En général: les appareils conformes aux feuilles de norme DKA 1-1a, DKA 1-1b, DKA 1-1c, DKA 1-3a, DKA 1-3b, DKA 2-1a et DKA 2-1b doivent avoir un degré de protection ne dépassant pas IPX0				
Informations supplémentaires auprès de:		DEMKO Postbox 514 Lyskaer 8 DK 2730 Herlev	Téléphone: +45 44 94 65 65 Télécopie: +45 44 85 65 00 e-mail: demko @ demko.dk	
Diffusion et souscription auprès de:		Schultz Information Elektricitetsrådets udgivelser Herstedvang 10-12 DK 2620 Albertslund	Téléphone: + 45 43 632300 Télécopie: + 45 43 631969 e-mail: schultz @ schultz.dk	

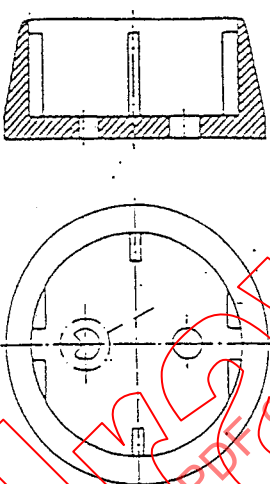
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN DENMARK		Page: DK 6 of DK 6 Date: 1996-11-19	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
			Voltage V	Current A
			Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	   SR 107-2-D1 DKA 1-3b Portable only	  SR 107-2-D1 DKA 2-1b
Reference of National Standard or Regulation: SR 107-1 and SR 107-2-D1.				
1) Socket-outlets according to this standard sheet are accepted in multiway adaptors and multiple portable socket-outlets only. 2) The socket-outlets also accept plugs according to EN 50 075. General: Accessories according to Standard Sheets DKA 1-1a, DKA 1-1b, DKA 1-1c, DKA 1-3a, DKA 1-3b, DKA 2-1a and DKA 2-1b shall have a degree of protection not higher than IPXO.				
Further information obtainable from:		DEMKO Postbox 514 Lyskær 8 DK-2730 Herlev		Telephone: +45 44 85 65 65 Telefax: +45 44 85 65 00 e-mail: demko@demko.dk
Distribution and subscription from:		Schultz Information Elektricitetsrådets udgivelser Herstedvang 10-12 DK-2620 Albertslund		Telephone: +45 43 63 23 00 Telefax: +45 43 63 19 69 e-mail: schultz@schultz.dk





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FINLANDE		FI 1 de FI 7	
			Date: 1994-11-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	  SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme I Fixe et mobile	  SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme II
Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la norme SFS 5610 (Publication 7 de la CEE) Feuilles de normes IV, VII, XVI, XVII et les fiches conformes à la EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir FI 7				

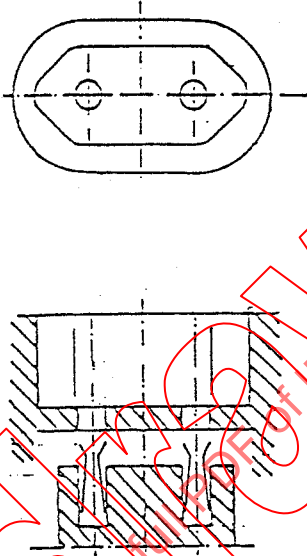
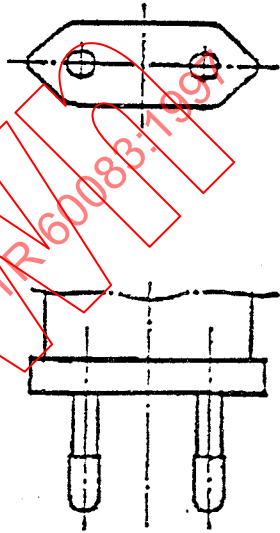
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN FINLAND		FI 1 of FI 7	
			Date: 1994-11-09	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet I Fixed and portable	 SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet II
Socket-outlets also accept plugs according to standard SFS 5610 (CEE Publication 7) Standard sheets IV, VII, XVI, XVII and plugs according to standard EN 50075.				
For reference and further information, see FI 7				

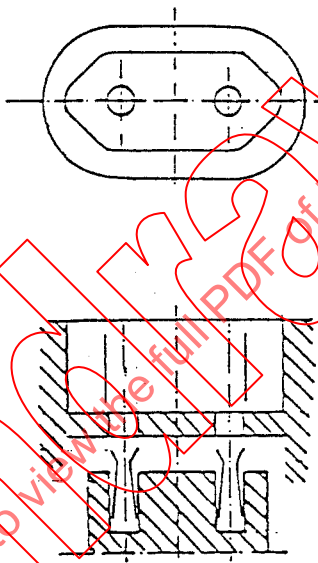
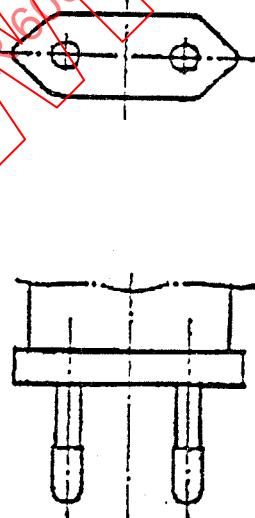
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FINLANDE		FI 2 de FI 7 Date: 1994-11-09	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+ 	250	16	  SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme III Fixe et mobile	  SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme IV
Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la norme SFS 5610 (Publication 7 de la CEE) Feuilles de normes VII, XVI, XVII ainsi que les fiches conformes à la EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir FI 7				

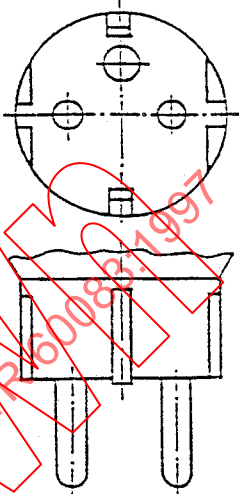
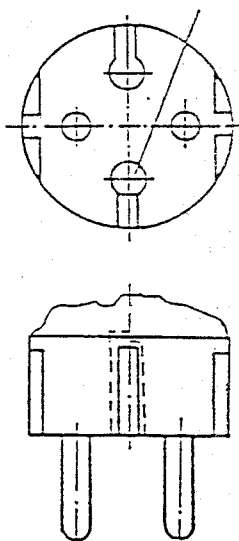
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN FINLAND		FI 2 of FI 7	
			Date: 1994-11-09	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet III Fixed and portable	 SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet IV
Socket-outlets also accept plugs according to standard SFS 5610 (CEE Publication 7) Standard sheets VII, XVI, XVII and plugs according to standard EN 50075.				
For reference and further information, see FI 7				

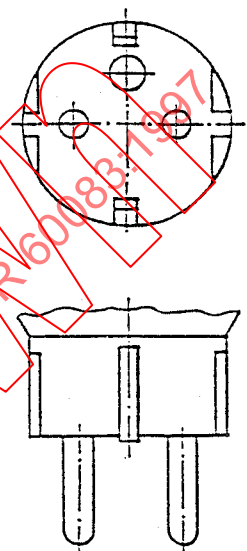
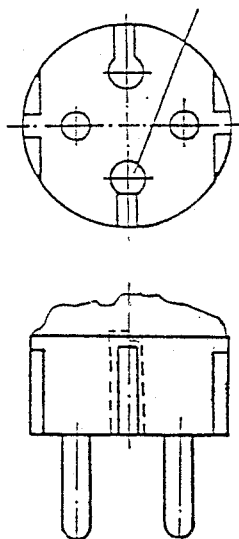
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FINLANDE		FI 3 de FI 7	
			Date: 1996-11-20	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 EMKO - TUI(23B- sec)001/90 Feuille de norme IIIA (pour l'alimentation des matériels de traitement de l'information)	 EMKO - TUI(23B-sec)001/90 Feuille de norme IVA (pour l'alimentation des matériels de traitement de l'information)
Pour la référence et plus d'informations, voir FI 7				

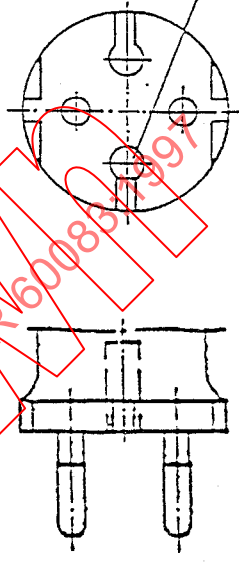
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN FINLAND		FI 3 of FI 7	
			Date: 1996-11-20	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	  EMKO-TUI(238-sec)001/90 Standard sheet IIIA (For the supply of IT- equipment)	  EMKO-TUI(238-sec)001/90 Standard sheet IVA (For the supply of IT- equipment)
For reference and further information, see FI 7				

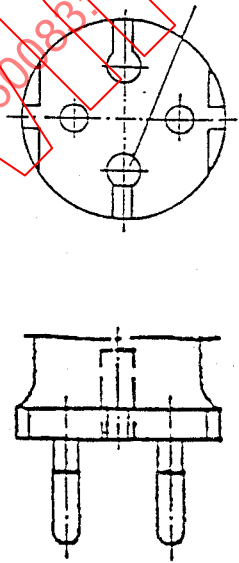
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FINLANDE		FI 4 de FI 7 Date: 1994-11-09	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5	 prEN 50074 Feuille de norme I Seulement pour appareils	 SFS-EN 50075 Feuille de norme I
Pour la référence et plus d'informations, voir FI 7				

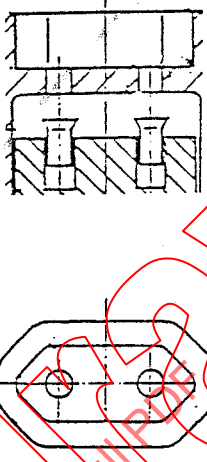
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN FINLAND		FI 4 of FI 7	
			Date: 1994-11-09	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5	 prEN 50074 Standard sheet I For appliances only	 SFS-EN 50075 Standard sheet I
For reference and further information, see FI 7				



CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FINLANDE		FI 5 de FI 7 Date: 1994-11-09	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16		 SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme VII
2P	250	2,5		1)  SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme XVI
1) Optionnel. Les fiches indiquées ci dessus sont compatibles avec les socles conformes à la norme SFS 5610 (Publication 7 de la CEE) Feuilles de normes I et III.				
Pour la référence et plus d'informations, voir FI 7				

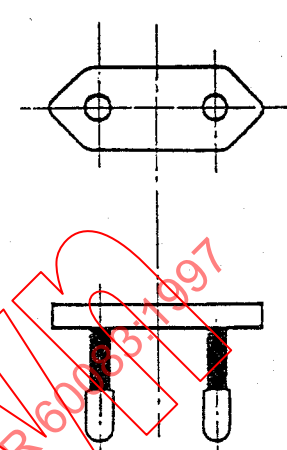
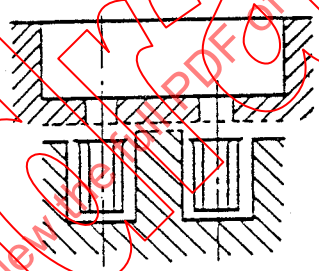
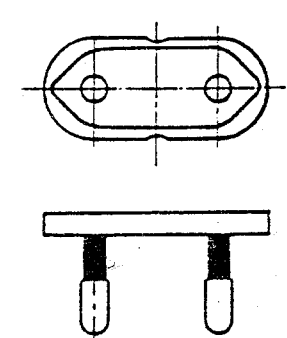
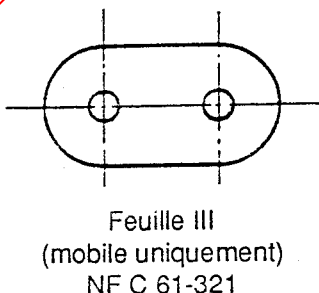
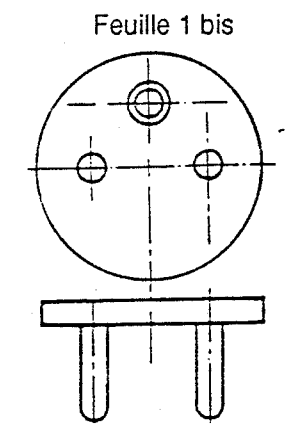
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN FINLAND		FI 5 of FI 7	
			Date: 1994-11-09	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16		 SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet VII
2P	250	2,5		1)  SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet XVI
¹⁾ Optional. Plugs shown above are compatible with socket-outlets according to standard SFS 5610 (CEE Publication 7) Standard sheets I and III.				
For reference and further information, see FI 7				


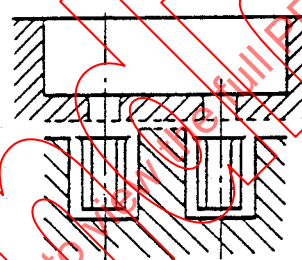
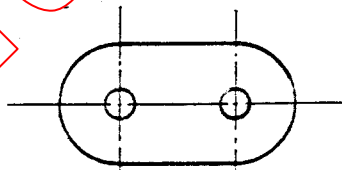



CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FINLANDE		FI 6 de FI 7	
			Date: 1994-11-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16		1)  SFS 5610 (CEE 7) Feuille de norme XVII
1) Optionnel. Les fiches indiquées ci-dessus sont compatibles avec les socles conformes à la norme SFS 5610 (Publication 7 de la CEE) Feuilles de normes I et III.				
Pour la référence et plus d'informations, voir: FI 7				









IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN FINLAND		FI 6 of FI 7	
			Date: 1994-11-09	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16		1)  SFS 5610 (CEE 7) Standard sheet XVII
1) Optional. Plugs shown above are compatible with socket-outlets according to standard SFS 5610 (CEE Publication 7) Standard sheets I and III.				
For reference and further information, see FI 7				









CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FINLANDE		FI 7 de FI 7	
			Date: 1994-11-09	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 IEC 906-1 Feuille de norme 3-1 Mobile uniquement	
Référence de la norme nationale ou du règlement SFS 5610 et SFS -EN 50075				
Le socle indiqué ci-dessus accepte les fiches selon la SFS-EN 50075 Feuilles de normes I.				
Informations supplémentaires auprès de:	SESKO P.O. 134 FIN-00211 HELSINKI		Téléphone: +358 9 696391 Télécopie: +358 9 677059 Télex	
Diffusion et souscription auprès de:	Finnish Standards Association sfs P.O. Box 116 FIN-00241 HELSINKI		Téléphone: +35801499331 Télécopie: +35801464914 Télex	







IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN FINLAND		FI 7 of FI 7	
			Date: 1996-11-20	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	  IEC 906-1 Standard sheet 3-1 Portable only	
Reference of National Standard or Regulation: SFS 5610 and SFS-EN 50075				
Socket-outlets shown above accept plugs according to SFS-EN 50075 Standard Sheet I.				
Further Information Obtainable From:		SESKO P.O. Box 134 FIN-00211 HELSINKI	Telephone: +358 9 696391 Telefax: +358 9 677059 Telex:	
Distribution and Subscription From:		Finnish Standards Association SFS P.O. Box 116 FIN-00241 HELSINKI	Telephone: +358 9 1499331 Telefax: +358 9 1464914 Telex:	

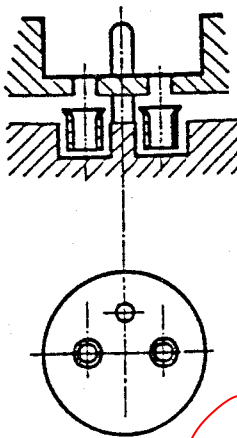
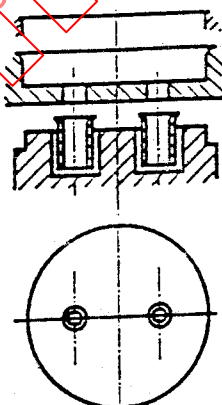
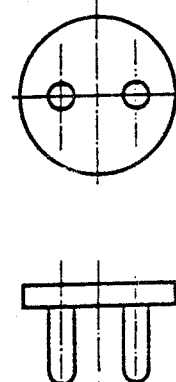
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FRANCE		FR 1 de FR 9	
			Date: 1994-03-25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		 NFC 61-304 =NFEN 50075
2P	250	6	 Feuille III (mobile uniquement) NFC 61-321	 Feuille 1 bis
2P + +	250	6	 Feuille II	 Feuille II
Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9				

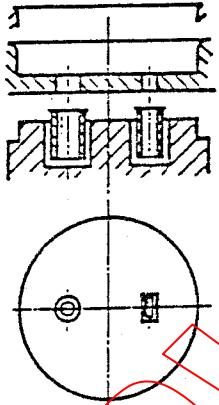
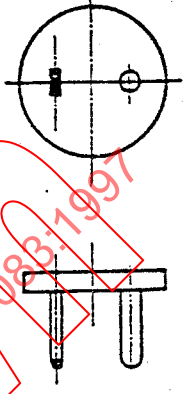
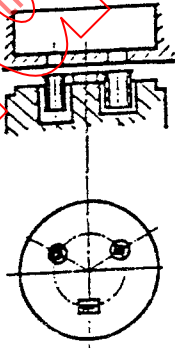
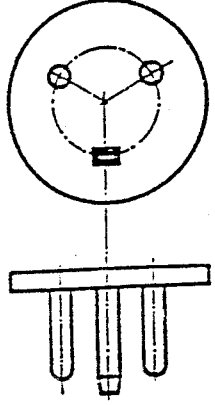
IEC 60083		National System used in FRANCE		FR 1 of FR 9
				Date: 1994-03-25
Number of poles	Rated values of accessory		Socket-outlets Sketch Designations	Plugs Sketch Designations
	Voltage V	Current A		
2P	250	2,5		  NF C 61-304 = NFEN 50075
2P	250	6	  Sheet III (Portable only) NF C 61-321	  Sheet 1 bis  Sheet II
2P + 	250	6		
For reference and further information, see FR 9				

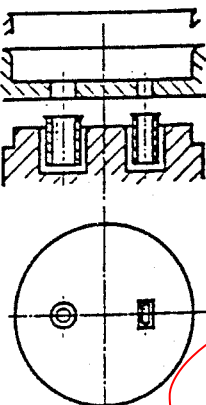
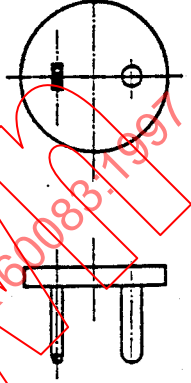
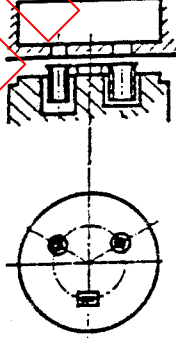
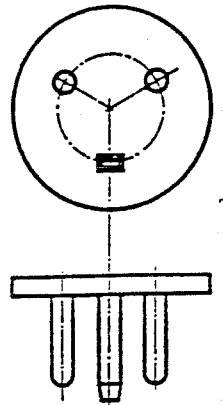
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FRANCE		FR 2 de FR 9 Date: 1994-03-25		
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas		
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches	
2P	250	10/16		 Feuille IIA	 
			NF C 61-303	Feuille IA	
2P	250	10/16		 	
			 Feuille IVA		
			NF C 61-303	Feuille IIIA	
Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9					

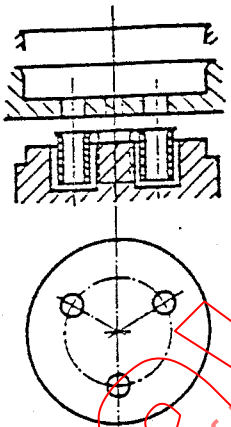
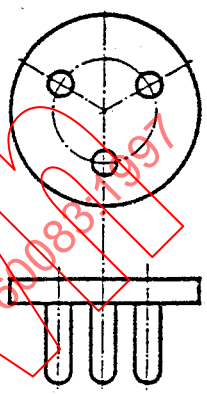
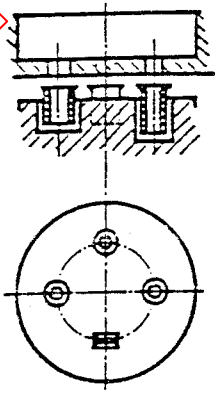
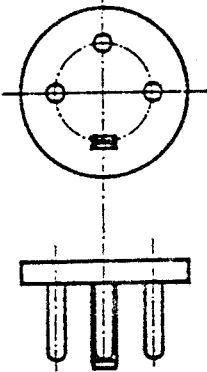
IEC 60083		National System used in FRANCE		FR 2 of FR 9	
				Date: 1994-03-25	
Number of poles	Rated values of accessory		Socket-outlets Sketch Designations	Plugs	
	Voltage V	Current A		Sketch Designations	
2P	250	10/16	  Sheet IIA	  Sheet IA	
2P	250	10/16	  Sheet IVA	  Sheet IIIA	
For reference and further information, see FR 9					

CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FRANCE		FR 3 de FR 9	
			Date: 1994-03-25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10/16	  Feuille IVA NF C 61-303	  Feuille VA
2P	400	20	  Feuille VIII NF C 61-316	  Feuille VII
Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9				

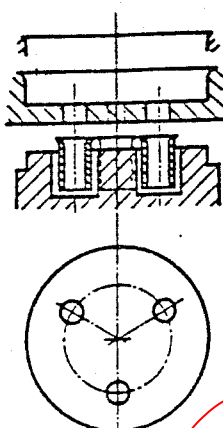
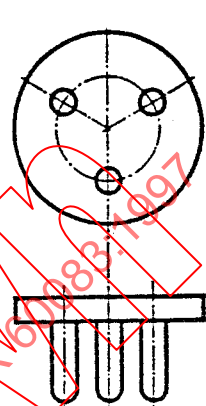
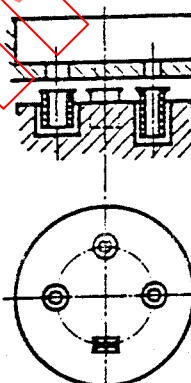
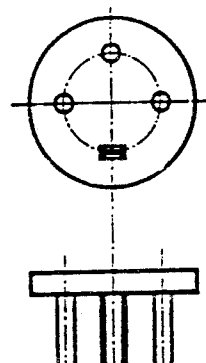
IEC 60083		National System used in FRANCE		FR 3 of FR 9 Date: 1994-03-25	
Number of poles	Rated values of accessory		Socket-outlets		Plugs
	Voltage V	Current A	Sketch Designations		Sketch Designations
2P + 	250	10/16	 Sheet IVA NF C 61-303		 Sheet VA
2P	400	20	 Sheet VIII NF C 61-316		 Sheet VII
For reference and further information, see FR 9					

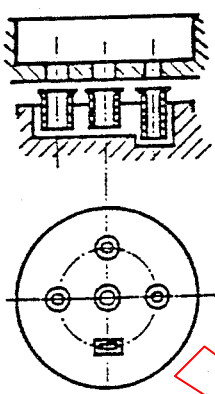
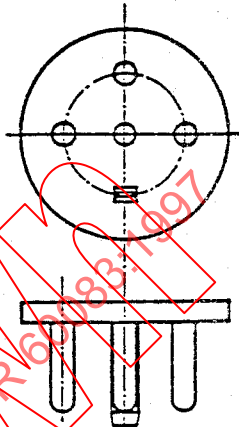
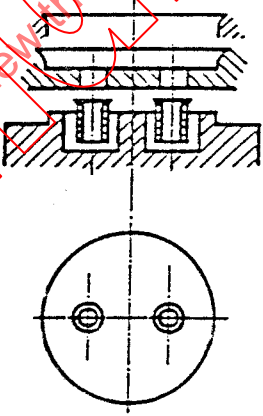
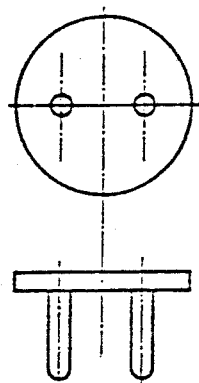
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FRANCE		FR 4 de FR 9	
			Date: 1994-03-25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	400	20	 Feuille X - NF C 61-316	 Feuille IX
2P + 	400	20	 Feuille XII - NF C 61-316	 Feuille XI
Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9				

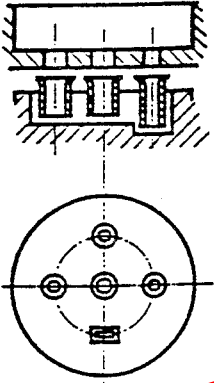
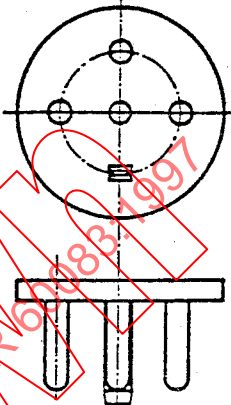
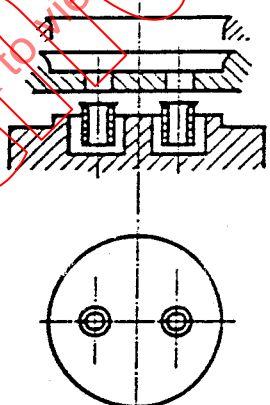
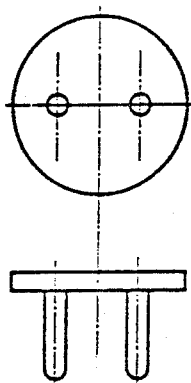
IEC 60083		National System used in FRANCE		FR 4 of FR 9
				Date: 1994-03-25
Number of. poles	Rated values of accessory		Socket-outlets	Plugs
	Voltage V	Current A	Sketch Designations	Sketch Designations
2P	400	20	 Sheet X - NF C 61-316	 Sheet IX
2P + 	400	20	 Sheet XII NF C 61-316	 Sheet XI
For reference and further information, see FR 9				

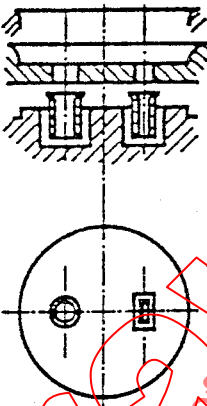
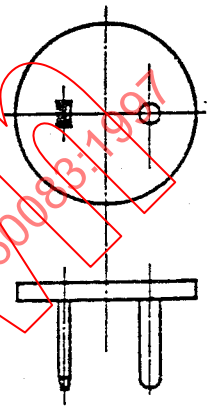
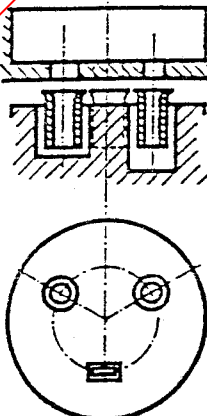
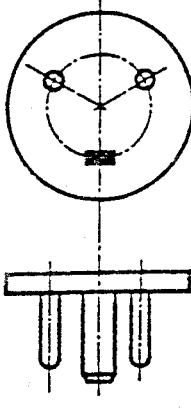
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FRANCE		FR 5 de FR 9	
			Date: 1994-03-25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	400	20	 Feuille XIV - NF C 61-316	 Feuille XIII
3P + 	400	20	 Feuille XVI - NF C 61-316	 Feuille XV
Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9				

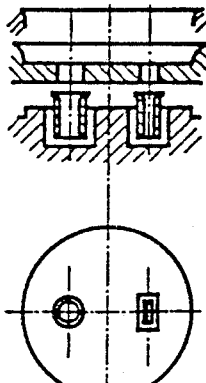
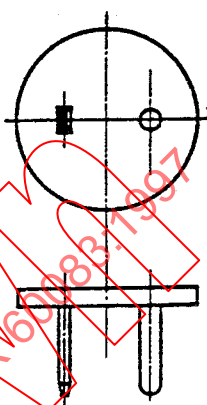
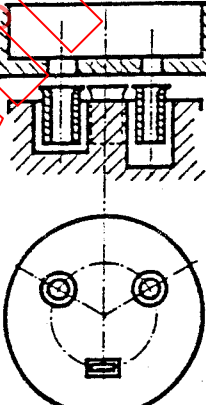
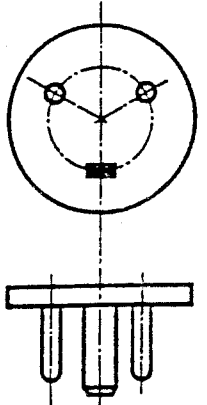
112

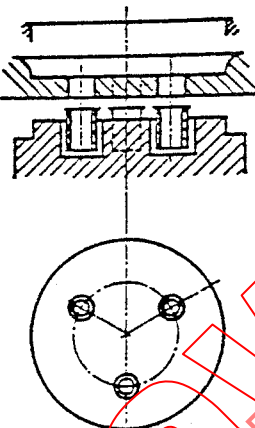
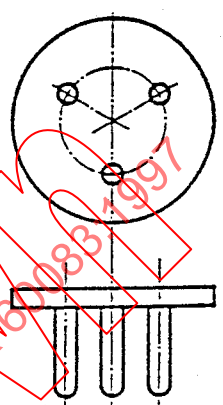
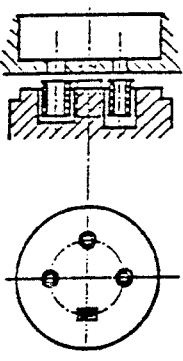
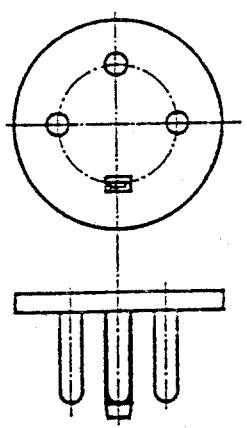
IEC 60083		National System used in FRANCE		FR 5 of FR 9 Date: 1994-03-25	
Number of poles	Rated values of accessory		Socket-outlets		Plugs
	Voltage V	Current A	Sketch Designations		Sketch Designations
3P	400	20			
			Sheet XIV NF C 61-316		Sheet XIII
3P + 	400	20			
			Sheet XVI NF C 61-316		Sheet XV
For reference and further information, see FR 9					

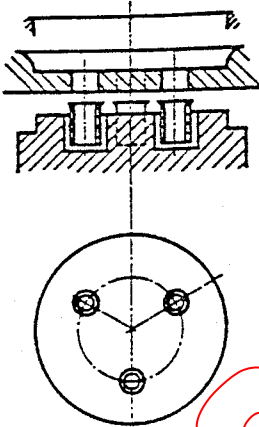
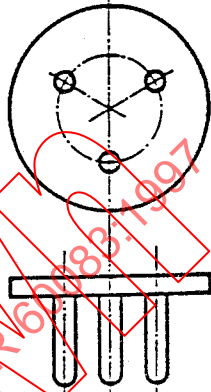
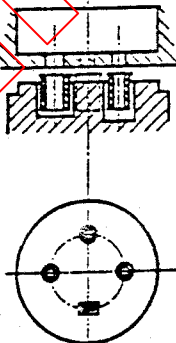
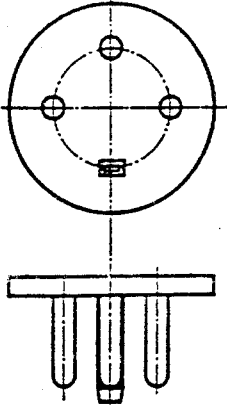
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FRANCE		FR 6 de FR 9 Date: 1994-03-25	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P+N 	400	20		
2P	400	32		
			Feuille XVIII - NF C 61-316	Feuille XVII
Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9				

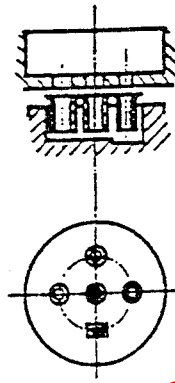
IEC 60083		National System used in FRANCE		FR 6 of FR 9
				Date: 1994-03-25
Number of poles	Rated values of accessory		Socket-outlets Sketch Designations	Plugs Sketch Designations
	Voltage V	Current A		
3P+N+ 	400	20		
2P	400	32	 Sheet XVIII NF C 61-316	 Sheet XVII
For reference and further information, see FR 9				





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FRANCE		FR 7 de FR 9	
			Date: 1994-03-25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	400	32	 Feuille XX - NF C 61-316	 Feuille XIX
2P + 	400	32	 Feuille XXV - NF C 61-316	 Feuille XXI
Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9				






IEC 60083		National System used in FRANCE		FR 7 of FR 9
				Date: 1994-03-25
Number of poles	Rated values of accessory		Socket-outlets	Plugs
	Voltage V	Current A	Sketch Designations	Sketch Designations
2P	400	32	 Sheet XX NF C 61-316	 Sheet XIX
2P + 	400	32	 Sheet XXV NF C 61-316	 Sheet XXI
For reference and further information, see FR 9				

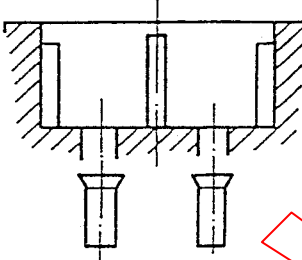




CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FRANCE		FR 8 de FR 9	
			Date: 1994-03-25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P	400	32	 Feuille XXIV - NF C 61-316	 Feuille XXIII
3P + 	400	32	 Feuille XXVI - NF C 61-316	 Feuille XXV
Pour la référence et plus d'informations, voir FR 9				

IEC 60083		National System used in FRANCE		FR 8 of FR 9
				Date: 1994-03-25
Number of poles	Rated values of accessory		Socket-outlets	Plugs
	Voltage V	Current A	Sketch Designations	Sketch Designations
3P	400	32	 Sheet XXIV NF C 61-316	 Sheet XXIII
3P + 	400	32	 Sheet XXVI NF C 61-316	 Sheet XXV
For reference and further information, see FR 9				


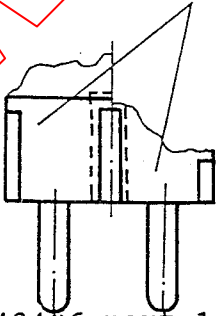


CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN FRANCE		FR 9 de FR 9	
			Date: 1994-03-25	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + N + 	400	32		
Référence de la norme nationale ou du règlement				
Informations supplémentaires auprès de:				
UNION TECHNIQUE DE L'ÉLECTRICITÉ Immeuble Lavoisier 92052 PARIS LA DÉFENSE CEDEX			Téléphone: +33 1 46911111 Télécopie: + 33 1 47894587 Télex: CEFUTE 6208 16 F	
Diffusion et souscription auprès de:			Téléphone: Télécopie Télex	

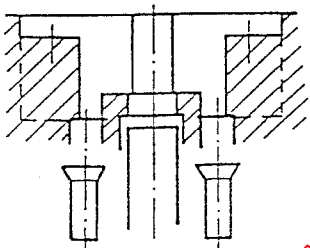
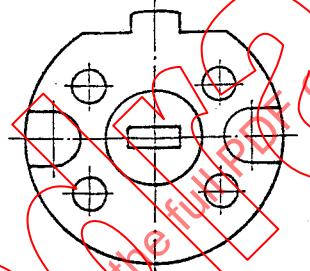
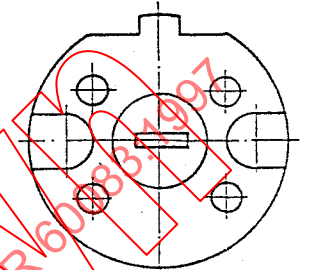
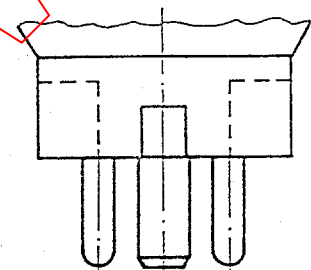
IEC 60083		National System used in FRANCE		FR 9 of FR 9 Date: 1994-03-25	
Number of poles	Rated values of accessory		Socket-outlets Sketch Designations	Plugs Sketch Designations	
	Voltage V	Current A			
3 P + N + 	400	32	 	 	
Reference of National Standard or Regulation:					
Additional information:					
Further information obtainable from			UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE Immeuble Lavoisier 92052 PARIS LA DEFENCE CEDEX		Telephone: +33 146911111 Telefax: +33 147894587 Telex: CEFUTE 620816 F
Distribution and Subscription from					Telephone: Telefax: Telex:

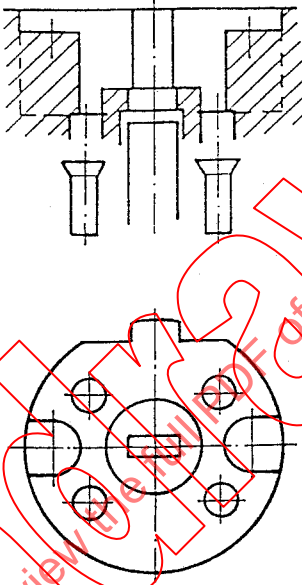
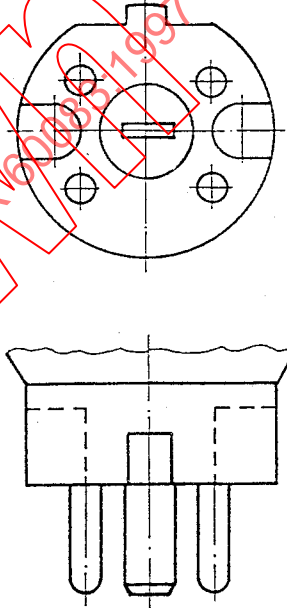
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISÉ EN ALLEMAGNE		DE 1 de DE 3 Date: 1993-06-25	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + ⊕	250	16		
				
				
			DIN 49440 Parties 1, 5, 6 fixe et mobile	DIN 49441 Partie 1 types R1 et R2
2P + ⊕	250	16	DIN 49440 Partie 3, protégé contre les projections d'eau, seul le type mobile est similaire à la partie 1. 1)	DIN 49441 Partie 2, protégé contre les projections d'eau, types AR1 et AR2 est similaire à la partie 1. 1)
1) Les socles et fiches mobiles sont compatibles avec le système ci-dessus.				
Pour la référence et plus d'informations, voir DE 3				

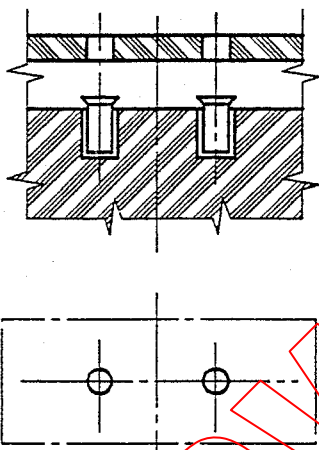
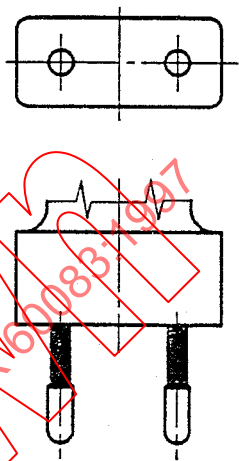
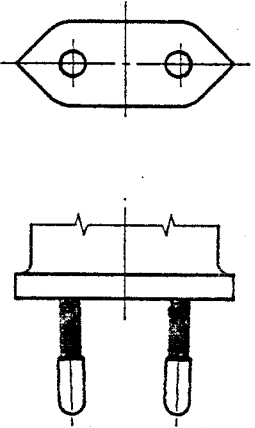
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN Germany		DE 1 of DE 3	
			Date: 1993-06-25	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250	16	  DIN 49440 parts 1, 5, 6 fix and portable	R1  R2   DIN 49441 part 1, types R1 and R2
2P+⊕	250	16	DIN 49440 part 3, splashproof portable only similar to part 1 1)	DIN 49441 part 2, splashproof, types AR1 and AR2 similar to part 1 1)
1) Portable socket-outlet and plugs are compatible with the system above.				
For reference and further information, see DE 3				

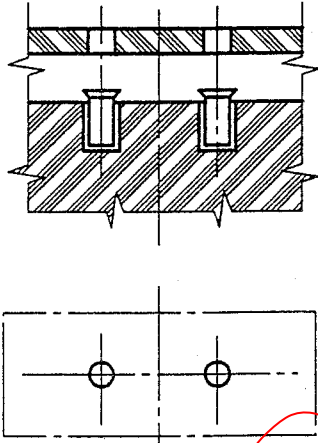
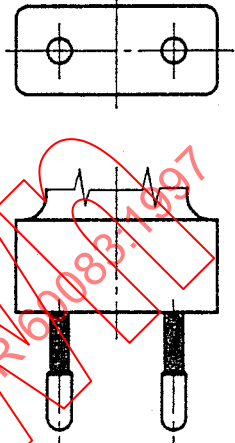
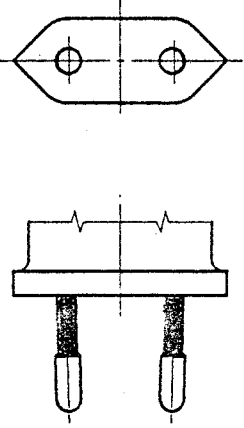
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ALLEMAGNE		DE 2 de DE 3	
			Date: 1993-06-25	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16		DIN 49406 Partie 1) et 2) optionels
2P	250	2,5		DIN VDE 0620 partie 101/05.92
Les fiches de la page 2 sont compatibles avec les socles de la page 1.				
Pour la référence et plus d'informations, voir DE 3				

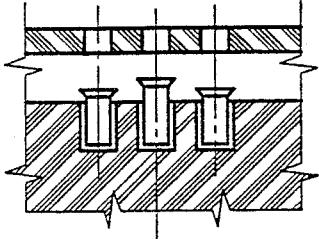
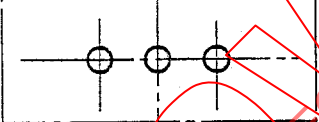




IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN Germany		DE 2 of DE 3
			Date: 1993-06-25
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations
	Voltage V	Current A	Socket-outlets Plugs
2P	250	16	  DIN 49406 part 1 1) and 2) optional
2P	250	2,5	  DIN VDE 0620 part 101 / 05.92
Plugs of Page 2 are compatible with socket-outlets of page 1.			
For reference and further information, see DE 3			

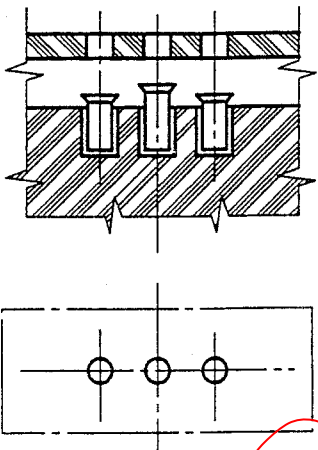
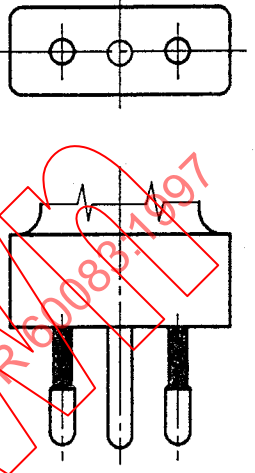
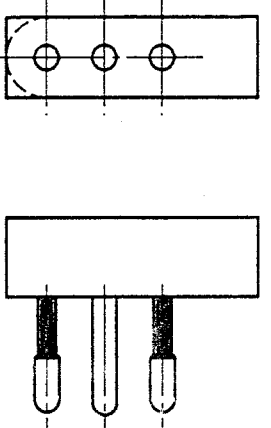
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ALLEMAGNE		DE 3 de DE 3	
			Date: 1993-06-25	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + N + 	400	16	  DIN 49445	  DIN 49446
3P + N + 	400	25	DIN 49447 Similaire au socle ci-dessus, mais avec contact de terre tourné de 90 degrés	DIN 49448 Similaire à la fiche ci-dessus, mais avec contact de terre tourné de 90 degrés
Référence de la norme nationale ou du règlement: DIN VDE 0620				
Informations supplémentai- res auprès de:		DKE Referat K 542 Stresemannallee 15 D 60595 Frankfurt/M	Téléphone: + 49 69 6308-0 Télécopie: +49 69 6312925 Télex: 669798 DKED	
Diffusion et souscription auprès de:		Beuth Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 D 10787 Berlin	Téléphone: + 4930348001-0 Télécopie: + 49303417093 Télex: 181683	

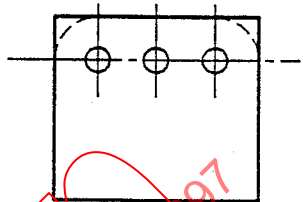

IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN		DE 3 of DE 3	
	Germany		Date: 1993-06-25	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + N + 	400	16	 DIN 49445	 DIN 49446
3P + N + 	400	25	DIN 49447 similar to socket-outlet above, but earthing contact turned by 90 degrees	DIN 49448 similar to plug above but earthing pin turned by 90 degrees
Reference of National Standard or Regulation : DIN VDE 0620				
Further Information Obtainable From:		DKE Referat K 542 Stresemannallee 15 D60595 Frankfurt		Telephone: +49696308-0 Telefax: +49696312925 Telex: 669798 DKED
Distribution and Subscription From:		Beuth Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 D10787 Berlin		Telephone: +4930348001-0 Telefax: +49303417093 Telex: 181683

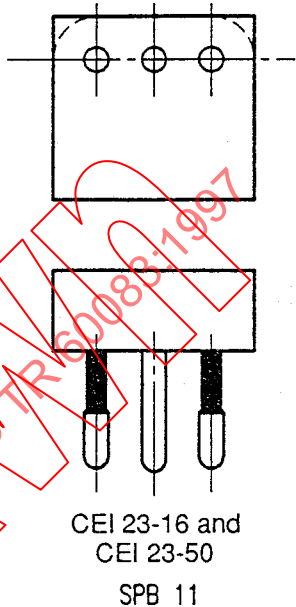
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ITALIE		IT 1 de IT 7	
			Date:1994-03-14	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	 CEI 23-16 et CEI 23-50 R 10 (1)	 CEI 23-16 et CEI 23-50 S 10
2P	250	2,5		 CEI 23 - 34 S 33
1) socle mobile pour équipement de classe II				
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				

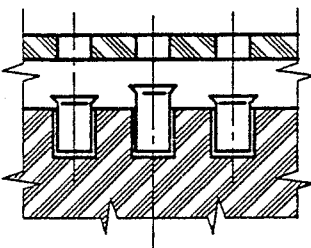
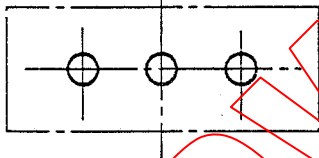


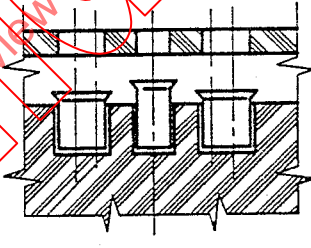
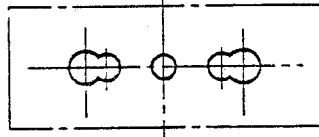


IEC 60083		National system used in ITALY		IT 1 of IT 7 Date: 1994-03-14
Number of poles	Rated values of accessory		Socket - outlets	Plugs
	Voltage V	Current A	Sketch Designations	Sketch Designations
2P	250	10	 CEI 23-16 and CEI 23-50 P 10 1)	 CEI 23-16 and CEI 23-50 S 10
2P	250	2,5		 CEI 23 - 34 S 33
1) Portable socket-outlet for class II equipment				
For reference and further information, see IT 7				

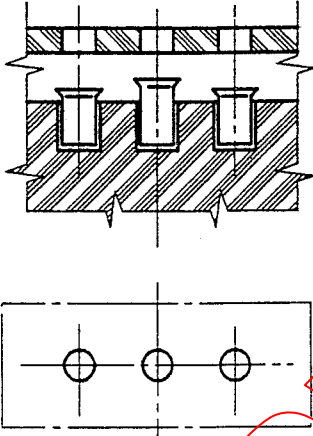
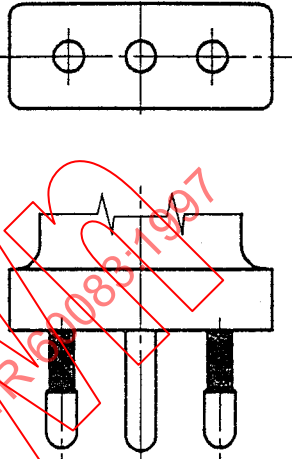
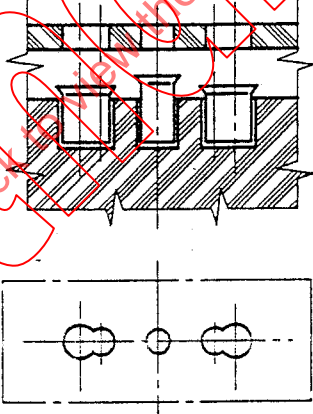
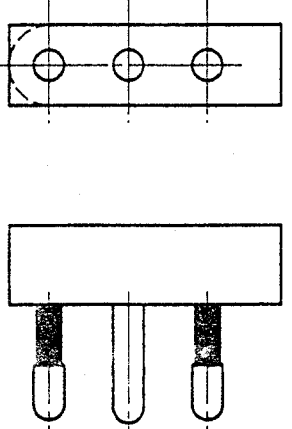
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ITALIE		IT 2 de IT 7	
			Date:1994-03-14	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	  CEI 23-16 et CEI 23-50 P 11 1) Fixe et mobile	  CEI 23-16 et CEI 23-50 S 11
2P+ 	250	2,5		  CEI 23-16 et CEI 23-50 SPA 11
1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la feuille de norme S 10, S 33				
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				




IEC 60083		National system used in ITALY		IT 2 of IT 7 Date: 1994-03-14
Number of poles	Rated values of accessory		Socket - outlets	Plugs
	Voltage V	Current A	Sketch Designations	Sketch Designations
2P+⊕	250	10	 CEI 23-16 and CEI 23-50 P 11 1) FIXED AND PORTABLE	 CEI 23-16 and CEI 23-50 S 11
2P+⊕	250	10		 CEI 23-16 and CEI 23-50 SPA 11
1) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheet S 10, S 33				
For reference and further information, see IT 7				





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ITALIE		IT 3 de IT 7 Date:1994-03-14	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10		  CEI 23-16 et CEI 23-50 SPB 11
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				

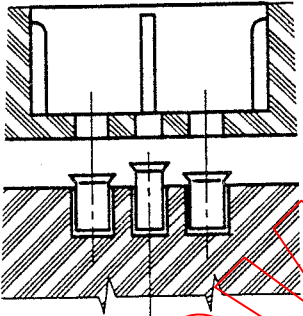
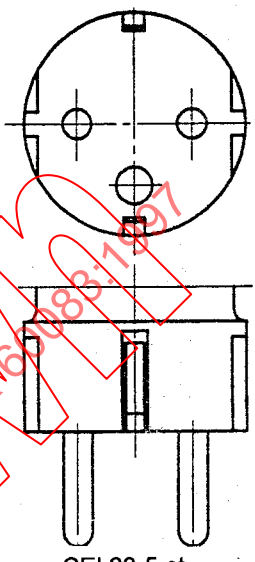
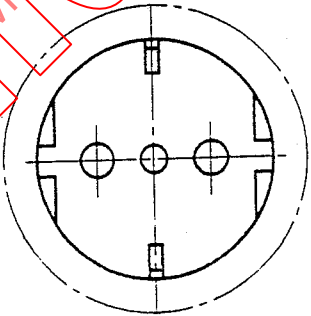
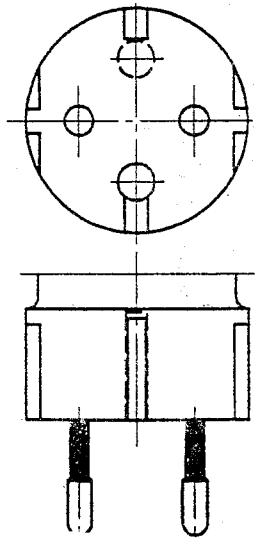
IEC 60083		National system used in ITALY		IT 3 of IT 7 Date: 1994-03-14
Number of poles	Rated values of accessory		Socket - outlets	Plugs
	Voltage V	Current A	Sketch Designations	Sketch Designations
2P+⊕	250	10		 CEI 23-16 and CEI 23-50 SPB 11
For reference and further information , see IT 7				

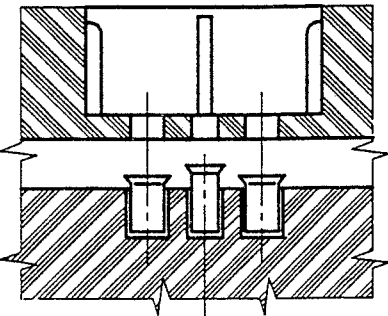
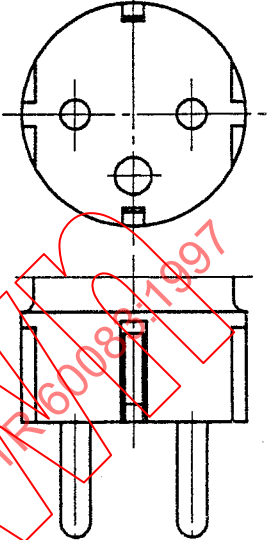
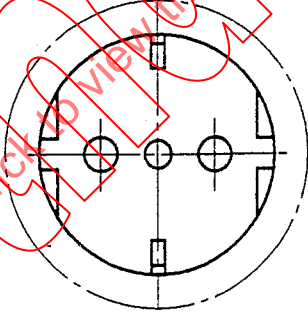
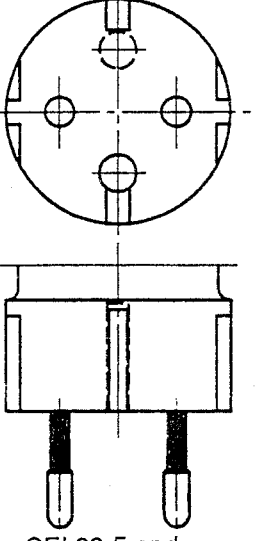
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ITALIE		IT 4 de IT 7	
			Date:1994-03-14	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+ 	250	16	  CEI 23-16 et CEI 23-50 P 17 Fixe et mobile	  CEI 23-16 et CEI 23-50 S 17
2P+ 	250	16	  CEI 23-16 et CEI 23-50 P 17/11 1) Fixe et mobile	  CEI 23-16 et CEI 23-50 SPA 17
1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux feuilles de norme S 10, S 33, S 11, SPA 11, SPB11				
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				

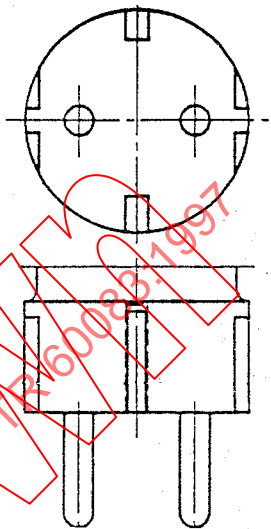
IEC 60083		National system used in ITALY		IT 4 of IT 7 Date: 1994-03-14
Number of poles	Rated values of accessory		Socket - outlets	Plugs
	Voltage V	Current A	Sketch Designations	Sketch Designations
2P+⊕	250	16	 CEI 23-16 and CEI 23-50 P 17 FIXED AND PORTABLE	 CEI 23-16 and CEI 23-50 S 17
2P+⊕	250	16	 CEI 23-16 and CEI 23-50 P 17/11 1) FIXED AND PORTABLE	 CEI 23-16 and CEI 23-50 SPA 17
1) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheets S 10, S 33, S 11, SPA11, SPB11				
For reference and further information, see IT 7				

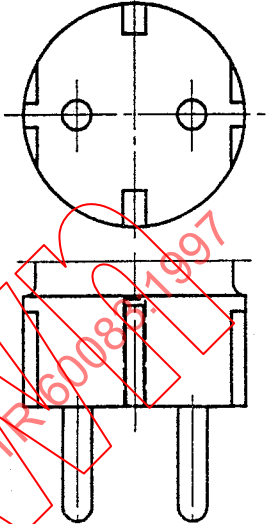
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ITALIE		IT 5 de IT 7 Date:1994-03-14	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+ 	250	16		  CEI 23-16 et CEI 23-50 SPB 17
2P	250	16		  CEI 23-16 et CEI 23-50 S 16
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				

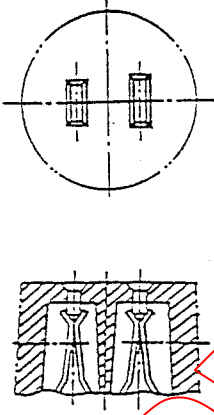
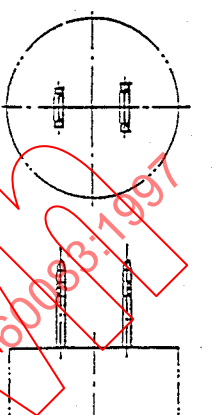
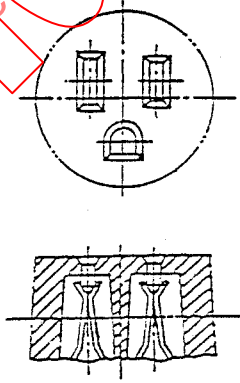
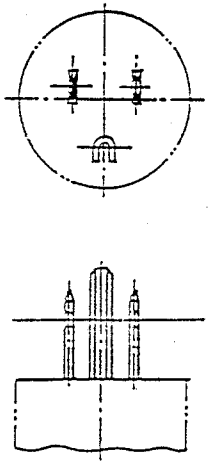
IEC 60083		National system used in ITALY		IT 5 of IT 7 Date: 1994-03-14
Number of poles	Rated values of accessory		Socket - outlets	Plugs
	Voltage V	Current A	Sketch Designations	Sketch Designations
2P+⊕	250	16		  CEI 23-16 and CEI 23-50 SPB 17
2P	250	16		  CEI 23-16 and CEI 23-50 S 16
For reference and further information , see IT 7				









CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ITALIE		IT 6 de IT 7 Date:1994-03-14	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+⊕	250	16	 CEI 23-5 et CEI 23-50 P 30 1)	 CEI 23-5 et CEI 23-50 S 31 2)
2P	250	16	Fixe et mobile 	 CEI 23-5 et CEI 23-50 S 32 3)
1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux feuilles de norme S 10, S 33, S 11. 2) Fiche avec double contact de terre. 3) Fiche pour équipement de la classe II.				
Pour la référence et plus d'informations, voir IT 7				









IEC 60083		National system used in ITALY		IT 6 of IT 7 Date: 1994-03-14
Number of poles	Rated values of accessory		Socket - outlets	Plugs
	Voltage V	Current A	Sketch Designations	Sketch Designations
2P+⊕	250	16	 CEI 23-5 and CEI 23-50 P 30 1) FIXED AND PORTABLE	 CEI 23-5 and CEI 23-50 S 31 2)
2P	250	16		 CEI 23-5 and CEI 23-50 S 32 3)
1) The socket-outlets also accept plugs according to Standard Sheet S 10, S 33, S 11 2) Plugs with double earthing contact. 3) Plugs for class II equipment.				
For reference and further information, see IT 7				









CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ITALIE		IT 7 de IT 7	
			Date:1994-03-14	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+⊕	250	16		 CEI 23-5 et CEI 23-50 S 30
Référence de la norme nationale ou du règlement: CEI 23-5 (correspondant à la CEE 7) CEI 23-16 (en conformité à les prescriptions de sécurité de la CEI 884-1), CEI 23-34 (correspondant à la EN 50075), CEI 23-50 (correspondant à la CEI 884-1).				
Informations supplémentaires auprès de:		CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Viale Monza 259 20126 Milano		Téléphone:+39 2 25773.1 Télécopie: +39 2 25773 .210 Télex
Diffusion et souscription auprès de:		CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Viale Monza 259 20126 Milano		Téléphone:+39 2 25773.1 Télécopie: +39 2 25773 .210 Télex

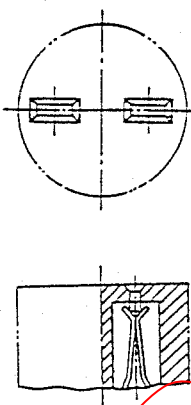
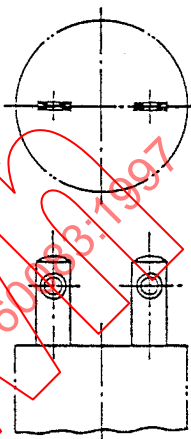
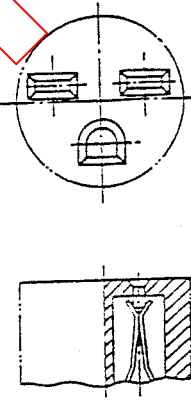
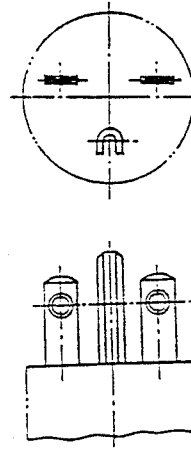
IEC 60083		National system used in ITALY		IT 7 of IT 7 Date: 1994-03-14
Number of poles	Rated values of accessory		Socket - outlets Sketch Designations	Plugs Sketch Designations
	Voltage V	Current A		
2P+ 	250	16		 CEI 23-5 and CEI 23-50 S 30
Reference of National standard or regulation: CEI 23-5 (corresponding to CEE 7), CEI 23-16 (in conformity with safety requirements of IEC 884-1, CEI 23-34 (corresponding to EN 50075), CEI 23-50 (corresponding to IEC 884-1).				
Further information obtainable from			CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Viale Monza 259 20126 Milano	Telephone : +39 2 25773.1 Telefax : +39 2 25773.210
Distribution and Subscription from			CEI Comitato Elettrotecnico Italiano Viale Monza 259 20126 Milano	Telephone : +39 2 25773.1 Telefax : +39 2 25773.210

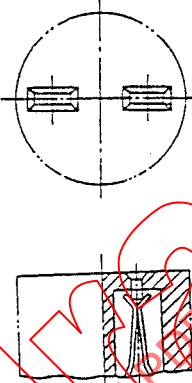
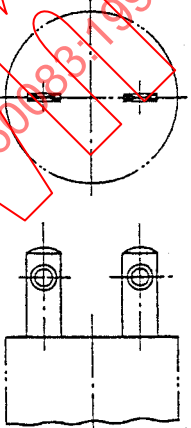
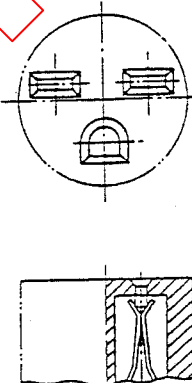
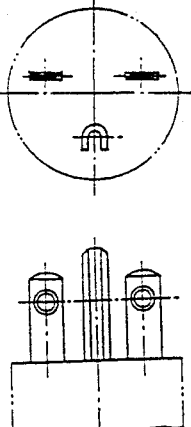
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU JAPON		JP 1 de 5	
			Date: 1994-10-10	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	125	15	1)  J I S C 8 3 0 3 Fig. 1. (1)	1)  J I S C 8 3 0 3 Fig. 1. (1)
2P + ⊕	125	15	 J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (1)	 J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (1)
1) La polarisation peut être omise,				
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 5				





IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN J A P A N		JP 1 of JP 5 Date: 1994-10-10	
	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
Number of Poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2 P	125 V	15 A	 1)  J I S C 8 3 0 3 Fig. 1. (1)	 1)  J I S C 8 3 0 3 Fig. 1. (1)
2 P + G	125 V	15 A	  J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (1)	  J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (1)
1) Polarity may be omitted.				
For reference and further information, see JP 5				





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU JAPON		JP 2 de 5	
			Date: 1994-10-10	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	125	20	  1) J I S C 8 3 0 3 Fig. 1. (7)	  J I S C 8 3 0 3 Fig. 1. (3)
2P + 	125	20	  2) J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (7)	  J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (3)
1) Ces socles acceptent aussi les fiches conformes à la figure 1 (1) en page 1. 2) Ces socles acceptent aussi les fiches conformes à la figure 1 (1) et figure 2 (1) de la page 1, ainsi qu'à la figure 1 (3) de la page 2.				
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 5				





IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN J A P A N		JP 2 of JP 5 Date: 1994-10-10	
	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
Number of Poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2 P	125 V	20 A	  1) J I S C 8 3 0 3 Fig. 1. (7)	  J I S C 8 3 0 3 Fig. 1. (3)
2 P + ⊕	125 V	20 A	  2) J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (7)	  J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (3)
1) The socket-outlets also accept plugs according to Fig.1.(1) on page 1 . 2) The socket-outlets also accept plugs according to Fig.1.(1) and Fig.2.(1) on page 1 , and Fig.1.(3) on page 2 .				
For reference and further information, see JP 5				




CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU JAPON		JP 3 de 5	
			Date: 1994-10-10	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	15	 J I S C 8 3 0 3 Fig. 1. (2)	 J I S C 8 3 0 3 Fig. 1. (2)
2P + $\frac{1}{\ominus}$	250	15	 J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (5)	 J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (5)
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 5				




IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN J A P A N		JP 3 of JP 5 Date: 1994-10-10	
	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
Number of Poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2 P	250 V	15 A	 J I S C 8 3 0 3 Fig. 1. (2)	 J I S C 8 3 0 3 Fig. 1. (2)
2 P + ⊕	250 V	15 A	 J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (5)	 J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (5)
For reference and further information, see JP 5				

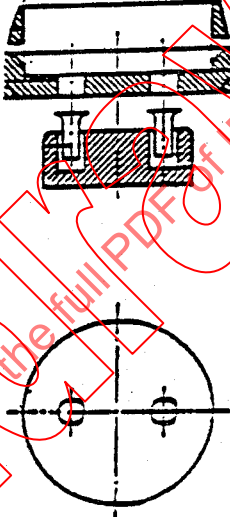
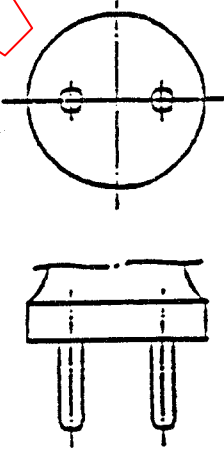
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU JAPON		JP 4 de 5	
			Date: 1994-10-10	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	20	  1) J I S C 8 3 0 3 F i g. 1. (8)	  J I S C 8 3 0 3 F i g. 1. (8)
1) Le socle accepte aussi les fiches conformes à la figure 1 (2) de la page 3.				
Pour la référence et plus d'informations, voir JP 5				

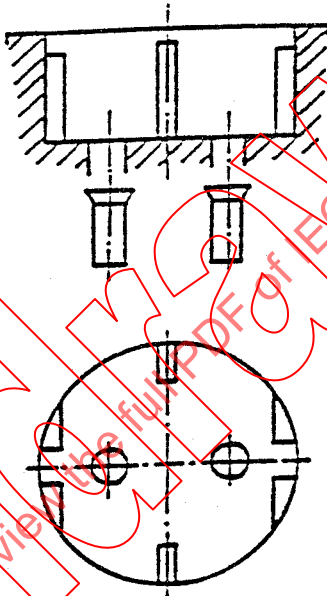
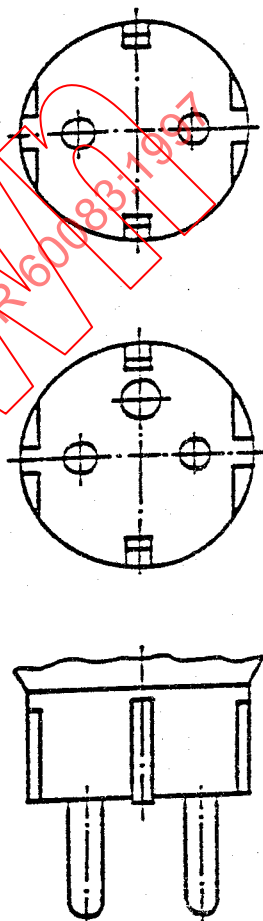
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN		JP 4 of JP 5	
	J A P A N		Date: 1994-10-10	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2 P	250 V	20 A	  1) J I S C 8303 Fig. 1. (8)	  J I S C 8303 Fig. 1. (8)
1) The socket-out also accept plugs according to Fig.1.(2) on page 3 .				
For reference and further information, see JP 5				

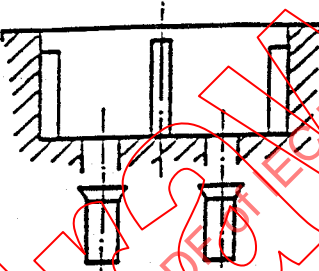




CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU JAPON		JP 5 de 5	
			Date: 1994-10-10	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + ⊕	250	20	  J I S C 8 3 0 3 F i g . 2 . (8)	  J I S C 8 3 0 3 F i g . 2 . (8)
Référence de la norme nationale ou du règlement: JIS C 8303				
2) Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la figure 1 (2) et figure 2 (5) de la page 3, ainsi qu'à la figure 1 (8) de la page 4.				
Informations supplémentaires auprès de:	JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION (JSA) 4-1-24 Akasaka, Minato-Ku Tokyo 107 Japan		Téléphone: +81 3 35838005 Télécopie : +81 3 35862014 Télex	
Diffusion et souscription auprès de:	Japan Electrical Wiring Devices and Equipment Industries Association No 11 Murakami Building 13-4 Nihombashi Hisamatsu-cho Chuo-ku, Tokyo 103 Japan		Téléphone: +81 3 56401611 Télécopie: +81 3 56401613 Télex	

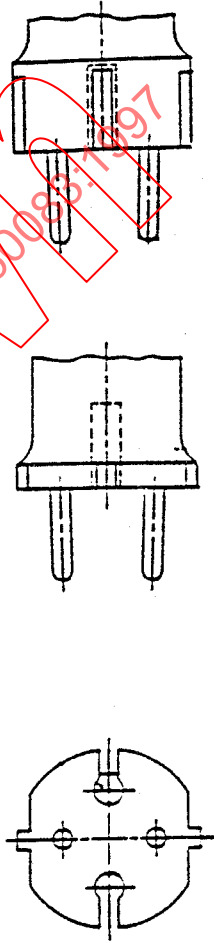
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN J A P A N		JP 5 of JP 5 Date: 1994-10-10	
	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
Number of Poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2 P + ⊕	250 V	20 A	  1) J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (8)	  J I S C 8 3 0 3 Fig. 2. (8)
Reference of National Standard or Regulations: J I S C 8 3 0 3				
1) The socket-outlets also accept plugs according to Fig.1.(2) and Fig.2.(5) on page 3 and Fig.1.(8) on page 4.				
Further Information Obtainable From:	JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION (JSA) 4-1-24 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107, Japan		Telephone: +81(3) 3583 8005 Telefax: +81(3) 3586 2014 Telex:	
Distribution and Subscription From:	JAPAN ELECTRICAL WIRING DEVICES AND EQUIPMENT INDUSTRIES ASSOCIATION No.11 Murakami Building 13-4 Nishimbashi-hisamatsu-cho, Chuo-ku, Tokyo 103, Japan		Telephone: +81(3) 5640 1611 Telefax: +81(3) 5640 1613 Telex:	

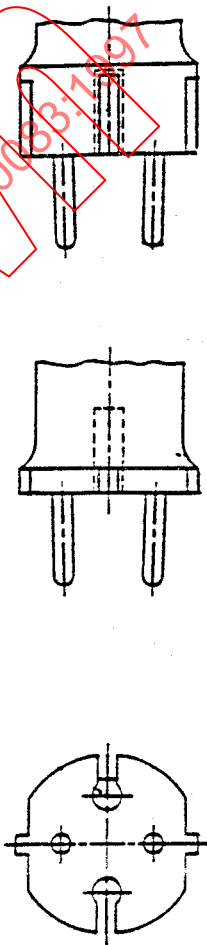
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AUX PAYS-BAS		NL 1 de NL 6	
			Date: 1996-01-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10/16	  NEN 1020, 4^{ème} édition (CEE 7) Feuille de norme I Fixe et mobile	  NEN 1020, 4^{ème} édition (CEE 7) Feuille de norme II
Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux normes NEN 1020, 4^{ème} édition (CEE publication 7), feuilles de norme IV, VII, XVI, XVII, CII et les fiches conformes à la EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir NL 6				

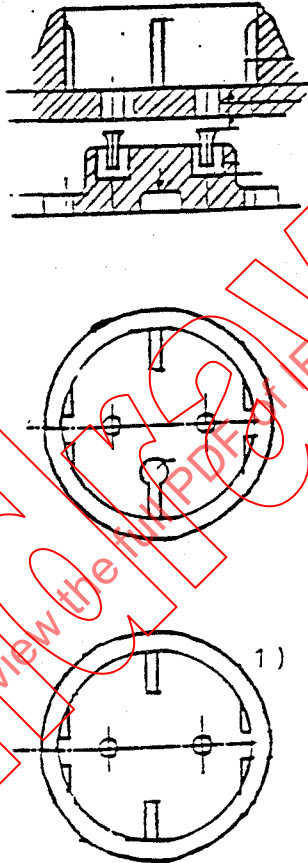
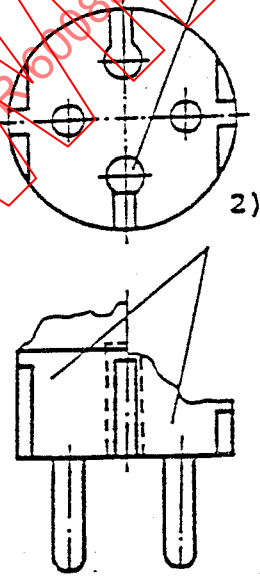
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN The Netherlands		NL 1 of NL 6	
			Date: 1996-01-31	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10/16	 NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet I fixed and portable	 NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet II
Socket-outlets also accept plugs according to NEN 1020, 4th edition (CEE publication 7) standard sheet IV, VII, XVI, XVII, CII and plugs according to EN 50075.				
For reference and further information, see NL 6				

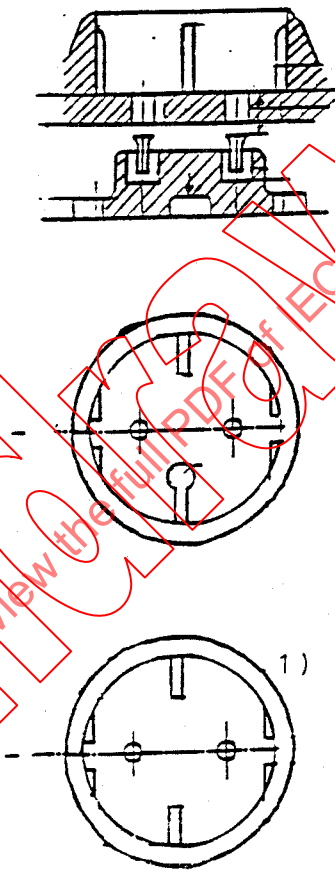
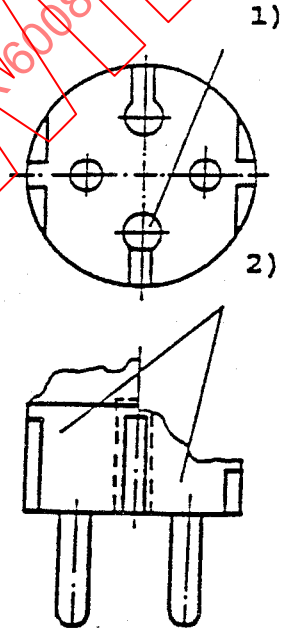
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AUX PAYS-BAS		NL 2 de NL 6	
			Date: 1996-01-31	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+⊕	250	10/16	 NEN 1020, 4^{ème} édition (CEE 7) Feuille de norme III Fixe et mobile	 NEN 1020, 4^{ème} édition (CEE 7) Feuille de norme IV et VII
Les socles acceptent aussi les fiches conformes aux normes NEN 1020, 4 ^{ème} édition (CEE publication 7), feuilles de norme XVI, XVII et les fiches conformes à la EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir NL 6				

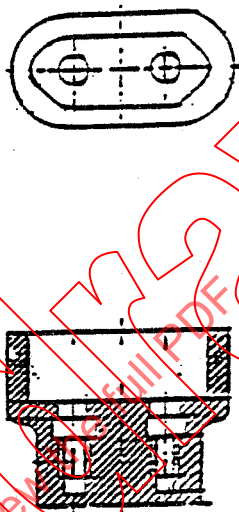
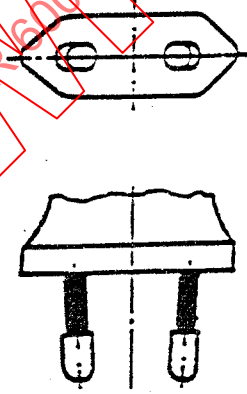
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN The Netherlands		NL 2 of NL 6	
			Date: 1996-01-31	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	10/16	  NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet III fixed and portable	   NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet IV and VII
Socket outlets also accept plugs according to standard NEN 1020, 4th edition (CEE publication 7) standard sheet XVI, XVII and plugs according to EN 50075.				
For reference and further information, see NL 6				



CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AUX PAYS-BAS		NL 3 de NL 6	
			Date: 1996-01-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		 NEN 1020, 4^{ème} édition (CEE 7) Feuille de norme XVI
Pour la référence et plus d'informations, voir NL6.				



IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN The Netherlands		NL 3 of NL 6	
			Date: 1996-01-31	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5		 NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet XVI
For reference and further information, see NL 6				

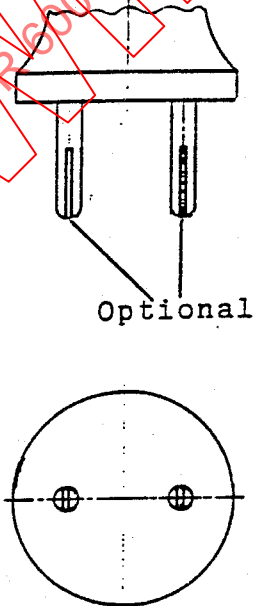
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AUX PAYS-BAS		NL 4 de NL 6	
			Date: 1996-01-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10/16	 NEN 1020, 4^{ème} édition mobile 1) option	 NEN 1020, 4^{ème} édition (CEE 7) Feuille de norme XVII 1) et 2) option
Les socles acceptent aussi les fiches conformes à EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir NL6.				








IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN The Netherlands		NL 4 of NL 6	
			Date: 1996-01-31	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10/16	 NEN 1020, 4th edition portable 1) optional	 NEN 1020, 4th edition (CEE 7) standard sheet XVII 1) and 2) optional
The socket outlet also accept plugs according to EN 50075.				
For reference and further information, see NL 6				

CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISÉ AUX PAYS-BAS		NL 5 de NL 6	
			Date: 1996-01-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5	 NEN 1020, 4^{ème} édition Feuille de norme C III mobile	 EN 50075
Pour la référence et plus d'informations, voir NL6				

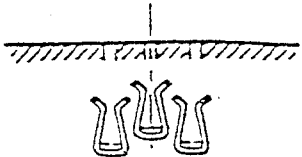



IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN The Netherlands		NL 5 of NL 6	
			Date: 1996-01-31	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5	 	 
			NEN 1020, 4th edition standard sheet C III portable	EN 50075
For reference and further information, see NL 6				





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AUX PAYS-BAS		NL 6 de NL 6	
			Date: 1996-01-31	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	6		 Optional  NEN 1020, 4^{ème} édition Feuille de norme C II
Référence de la norme nationale ou du règlement: NEN 1020, 4th edition				
Informations supplémentai- res auprès de:		Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059 2600 GB Delft		Téléphone: +31 152690390 Télécopie : +31 152690190
Diffusion et souscription auprès de:		Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059 2600 GB Delft		Téléphone: +31 152690390 Télécopie : +31 152690190

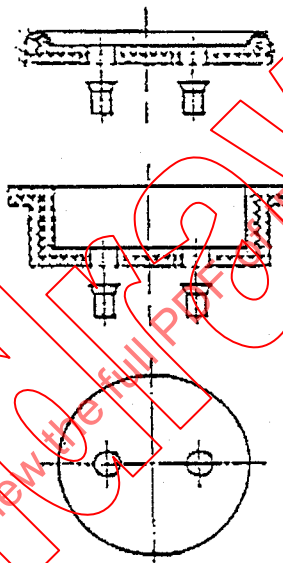
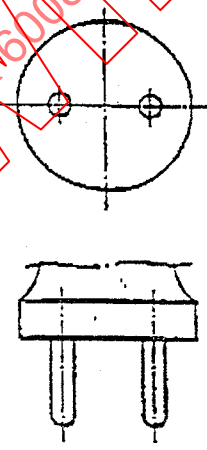
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN The Netherlands		NL 6 of NL 6	
			Date: 1996-01-31	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	6		 Optional NEN 1020, 4th edition standard sheet C II
Reference of National Standard or Regulation: NEN 1020, 4th edition				
Further information obtainable from:		Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059 2600 GB Delft		Telephone: +31 15 2 690 390 Telefax: +31 15 2 690 190
Distribution and subscription from:		Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059 2600 GB Delft		Telephone: +31 15 2 690 390 Telefax: +31 15 2 690 190

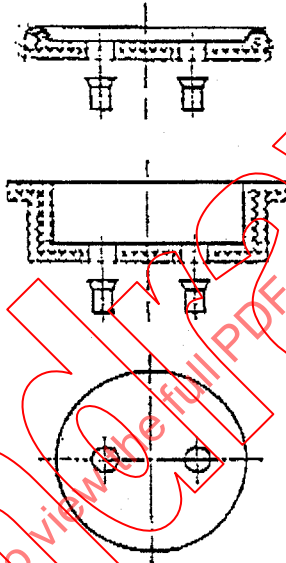
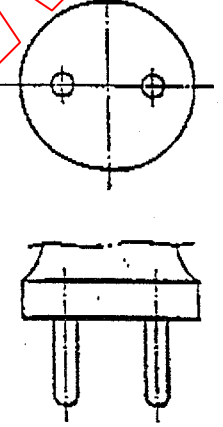
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN NOUVELLE ZÉLANDE		NZ1 de NZ 2	
			Date:1993-05-31	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	10	  Mobile	 
2P + 	250	10	  Fixe	 
Les socles mobiles sont spécifiées dans la spécification AS/NZS3120. La spécification AS/NZS 3112 définit une fiche 10 A à deux broches. Une fiche 10 A est compatible avec un socle 15 A. Une fiche 15 A ne peut pénétrer dans un socle 10 A à la dimension de la broche de terre.				
Pour la référence et plus d'informations, voir NZ2				

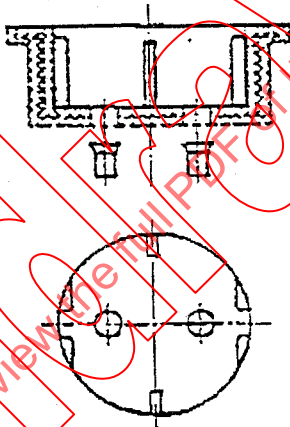
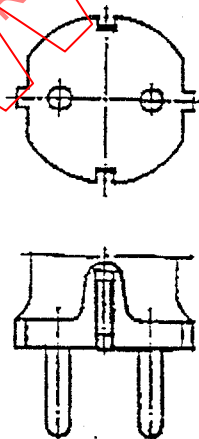
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN NEW ZEALAND		NZ 1 OF NZ 2	
			Date: 1996-11-01	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+	250	10	 Portable	
2P+	250	10	 Fixed	
Portable socket-outlets for cords are specified in AS/NZS 3120. AS/NZS 3112 provides for a 2 pole 10A plug. A 10A plug is compatible with a 15A socket-outlet. A 15A plug is prevented from entering a 10A socket-outlet by the size of the earth pin.				
For reference and further information, see NZ 2				

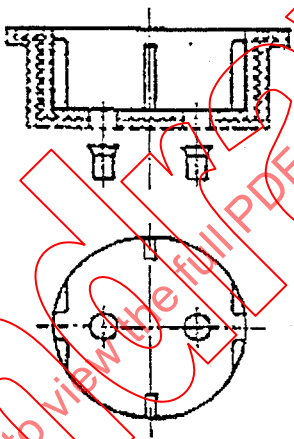
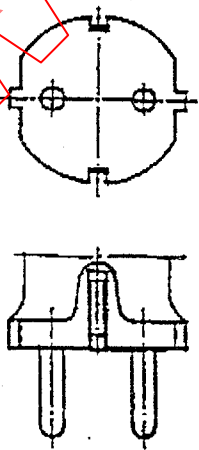
CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN NOUVELLE ZÉLANDE		NZ2 de NZ2	
			Date: 1996-11-01	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	15	  Mobile et Fixe	 
Référence de la norme nationale ou du règlement AS/NZS3112 Figure 2.1 et 3.5. AS/NZS3120 Figure 1				
Informations supplémentaires auprès de:		Standards New Zealand Private Bag 2439 Wellington 6020 Nzw Zealand		Téléphone: + 64 4 4985990 Télécopie: + 64 4 4985994 Télex
Diffusion et souscription auprès de:		Standards New Zealand Private Bag 2439 Wellington 6020 Nzw Zealand		Téléphone: + 64 4 4985990 Télécopie: + 64 4 4985994 Télex

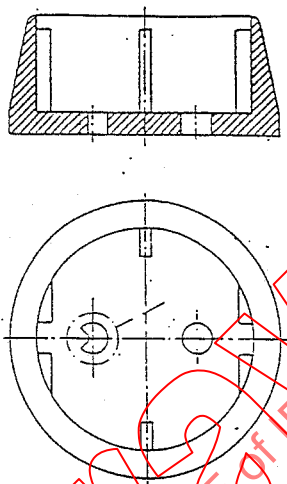
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN NEW ZEALAND		NZ 2 OF NZ 2	
			Date: 1996-11-01	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+ 	250	15	  Portable and fixed	 
Reference of National Standard or Regulation: AS/NZS 3112 Figures 2.1 and 3.5 AS/NZS 3120 Figure 1				
Further information obtainable from:		Standards New Zealand Private Bag 2439 Wellington 6020 New Zealand		Telephone: +64 4 498 5990 Telefax: +64 4 498 5994 Telex:
Distribution and subscription from:		Standards New Zealand Private Bag 2439 Wellington 6020 New Zealand		Telephone: +64 4 498 5990 Telefax: +64 4 498 5994 Telex:





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN NORVÈGE		NO 1 de NO 6	
			Date:1994-11-22	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 NEK 502 (CEE 7) Feuille de norme I	 NEK 502 (CEE 7) Feuille de norme II
Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6				





IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN NORWAY		NO 1 of NO 6	
			Date: 1994-11-22	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	 NEK 502 (CEE 7) Standard Sheet I	 NEK 502 (CEE 7) Standard Sheet II
For reference and further information, see page NO 6				





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN		NO 2 de NO 6	
	NORVÈGE		Date:1994-11-22	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2 + ⊕	250	16	 NEK 502 (CEE 7) Feuille de norme III	 NEK 502 (CEE 7) Feuille de norme IV
Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6				

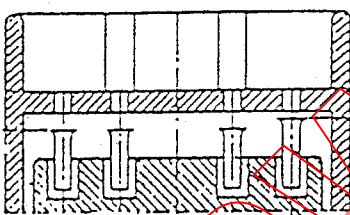
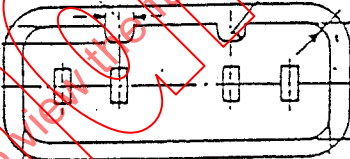
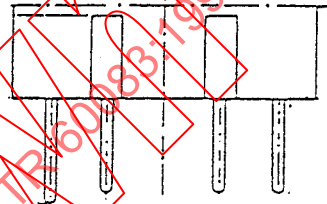
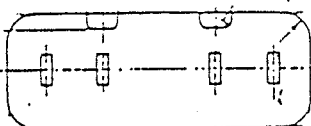
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN NORWAY		NO 2 of NO 6	
			Date: 1994-11-22	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2 	250	16	 NEK 502 (CEE 7) Standard Sheet III	 NEK 502 (CEE 7) Standard Sheet IV
For reference and further information, see page NO 6				

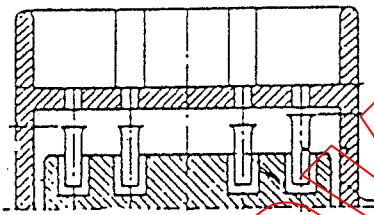
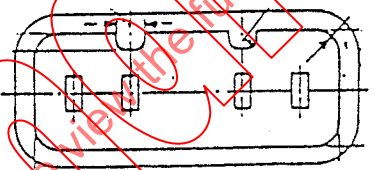
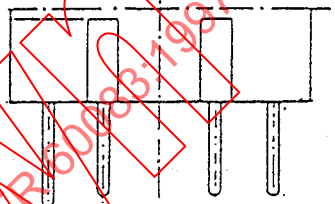
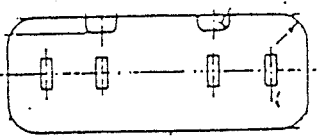
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN NORVÈGE		NO 3 de NO 6 Date:1994-11-22	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2 + 	250	16	 NEK 602 Feuille de norme IIIA (pour l'alimentation d'équipement IT)	 NEK 602 Feuille de norme IVA (pour l'alimentation d'équipement IT)
Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6				

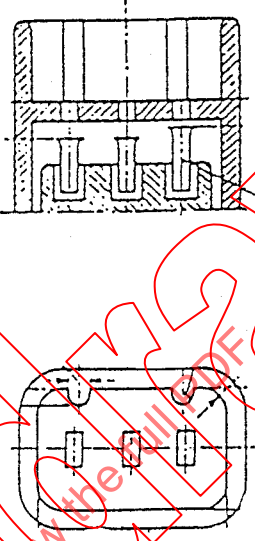
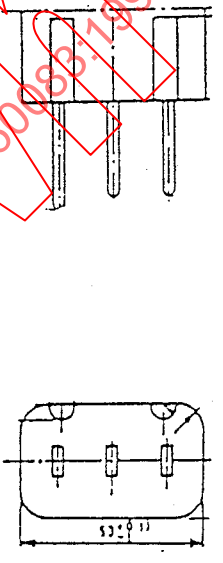
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN NORWAY		NO 3 of NO 6	
			Date: 1994-11-22	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2+ 	250	16	  NEK 602 Standard Sheet III A (For the supply of IT-equipment)	  NEK 602 Standard Sheet IV A (For the supply of IT-equipment)
For reference and further information, see page NO 6				





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN NORVÈGE		NO 4 de NO 6 Date:1994-11-22	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2	250	16		  CEE 7 Feuille de norme XVII
2	250	2,5		  CEE 7 Feuille de norme XVI ou EN 50075
Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6				


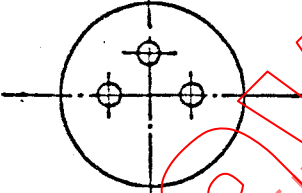



IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN NORWAY		NO 4 of NO 6	
			Date: 1994-11-22	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2	250	16		  CEE 7 Standard Sheet XVII
2	250	2,5		  CEE 7 Standard Sheet XVI or EN 50075
For reference and further information, see page NO 6				

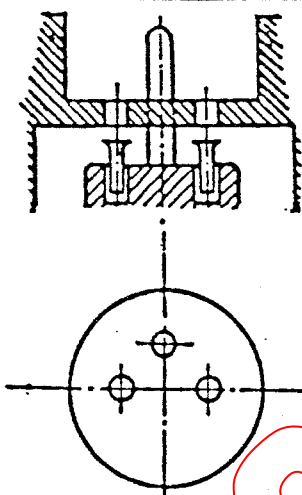
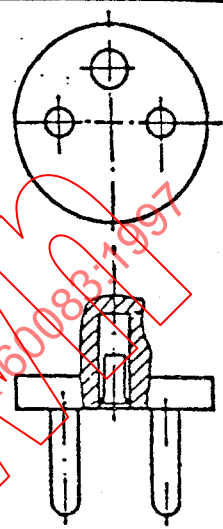
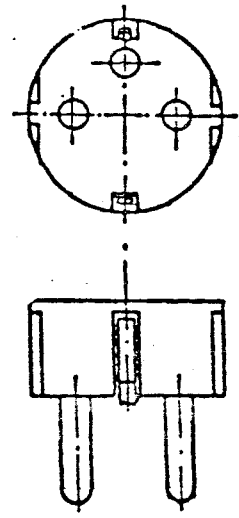
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN NORVÈGE		NO 5 de NO 6 Date:1994-11-22	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3 + 	380	25	  CEE 7 Feuille de norme X	  CEE 7 Feuille de norme XI
Pour la référence et plus d'informations, voir NO 6				

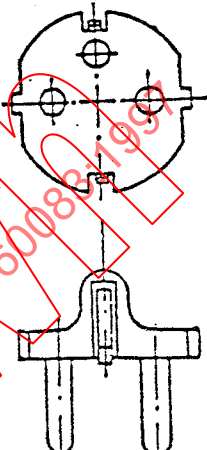
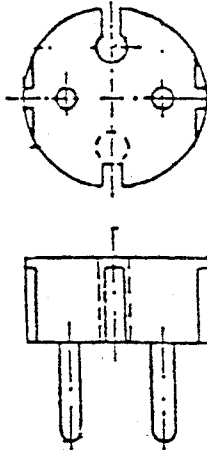
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN NORWAY		NO 5 of NO 6	
			Date: 1994-11-22	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3+ 	380	25	  CEE 7 Standard Sheet X	  CEE 7 Standard Sheet XI
For reference and further information, see NO 6				

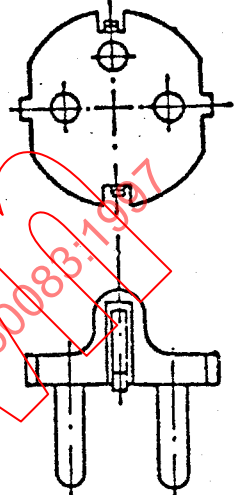
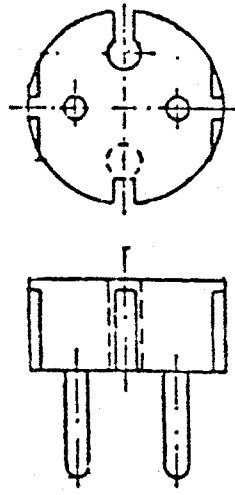
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN NORVÈGE		NO 6 de NO 6	
			Date:1994-11-22	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2 + ⊕	380	25	 CEE 7 Feuille de norme X	 CEE 7 Feuille de norme XI
Référence de la norme nationale ou du règlement: NEK 502 (CEE 7)				
Informations supplémentaires auprès de:		NEK Box 280 Skøyen N-0212 Oslo Norway		Téléphone: +47 2 22526950 Télécopie: +47 2 22526961 Télex
Diffusion et souscription auprès de:		NEK Box 280 Skøyen N-0212 Oslo Norway		Téléphone: +47 2 22526950 Télécopie: +47 2 22526961 Télex

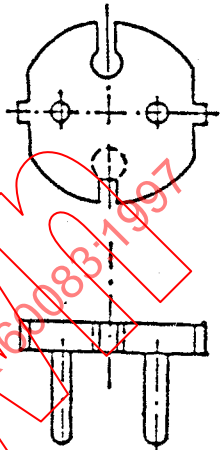
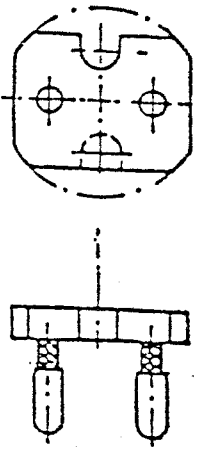
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN NORWAY		NO 6 of NO 6	
			Date: 1994-11-22	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2+ 	380	25	  CEE 7 Standard Sheet X	  CEE 7 Standard Sheet XI
Reference of National Standard or Regulation: NEK 502 (CEE 7)				
Further Information Obtainable From :				
NEK Box 280 Skøyen N-0212 Oslo Norway		Telephone: +4722526950 Telefax: +4722526961 Telex:		
Distribution and Subscription From :		NEK Box 280 Skøyen N-0212 Oslo Norway		
		Telephone: +4722526950 Telefax: +4722526961 Telex:		

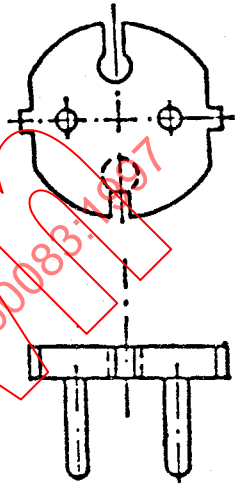
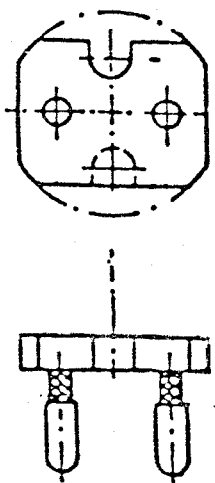
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN POLOGNE		PL 1 de PL 5 Date: 1994-11-28	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P+ 	250	10/16	  1) BN-88/3064-18 Fig.2 Fixe et mobile	  2) BN-88/3064-20 Fig.2
2P	250	10/16		  BN-88/3064-20 Fig.3
1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la BN-88/3064-20 Fig. 3 et BN-88/3064-21 Fig. 1, 2, 3. 2) Les fiches ayant des broches de 4 mm sont prévues pour un courant assigné de 6 ou 10 A.				
Pour la référence et plus d'informations, voir PL 5				

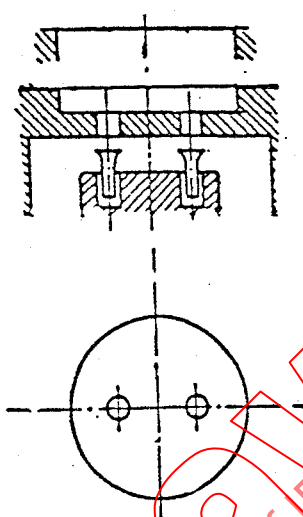
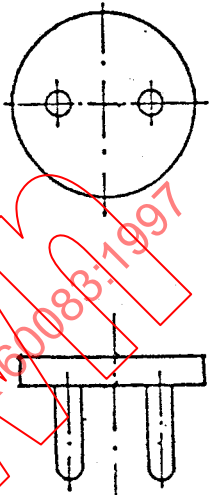
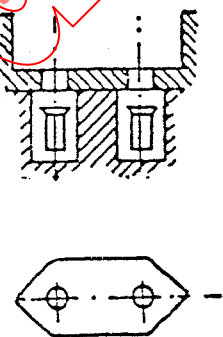
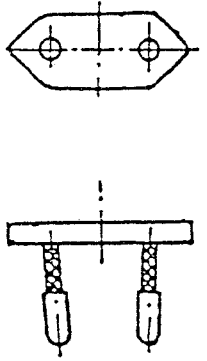
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN POLAND		Page: 1 of 5 Date: 94-11-28	
			Sketch Designations	
Number of Poles	Rated Values of Accessory			
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250	10/16	 BN-88/3064-18 Fig.2 Fixed and portable	 BN-88/3064-20 Fig.2
2P	250	10/16		 BN-88/3064-20 Fig.3
1) The socket-outlet also accept plugs according to BN-88/3064-20 Fig.3 and BN-88/3064-21 Fig.1,2,3. 2) Plugs having 4mm pins are marked with the rated current 6 or 10A.				
For reference and further information, see page 5				

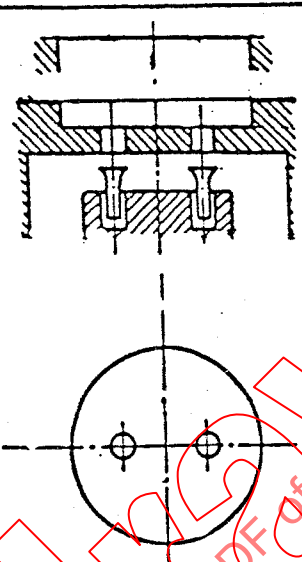
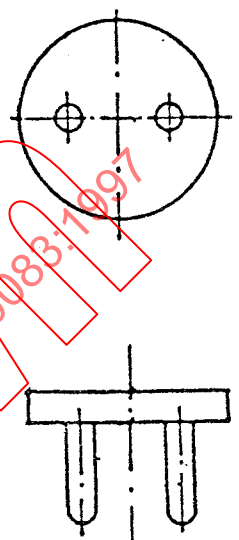
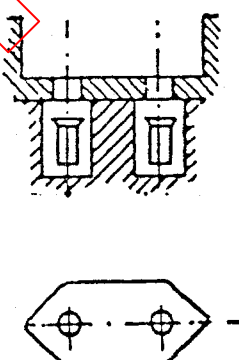
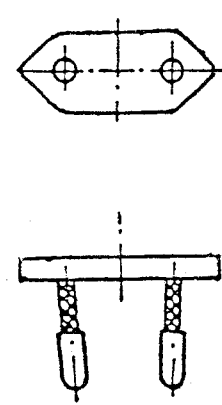
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN POLOGNE		PL 2 de PL 5	
			Date: 1994-11-28	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10/16		 BN-88/3064-20 Fig.3
2P	250	2,5 ou 10/16		 BN-88/3064-21 Fig.1
Pour la référence et plus d'informations, voir PL 5				

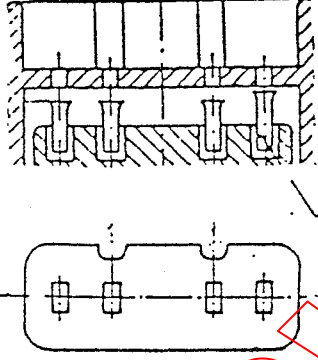
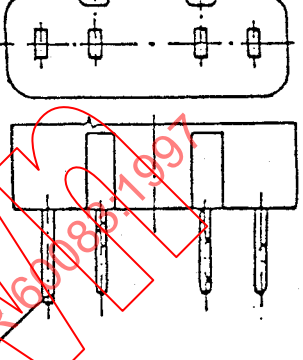
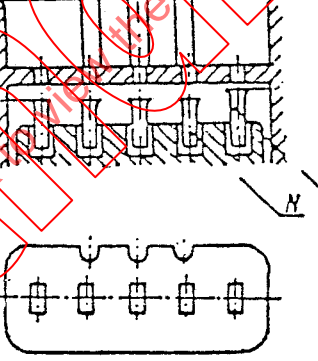
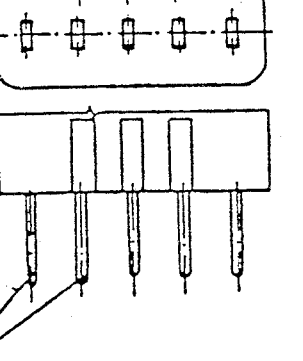
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN POLAND		Page: 2 of 5 Date: 94-11-28	
	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
Number of Poles	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10/16		 BN-88/3064-20 Fig.3
2P	250	2,5 or 10/16		 BN-88/3064-21 Fig.1
For reference and further information, see page 5				

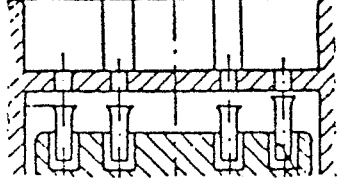
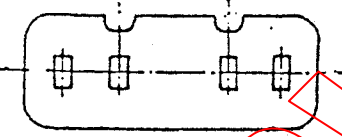
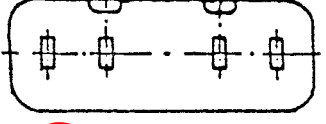
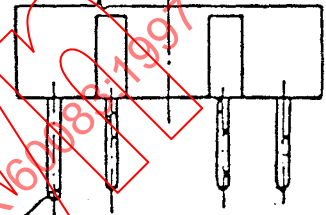
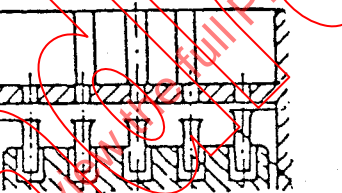
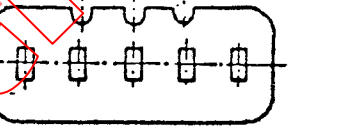
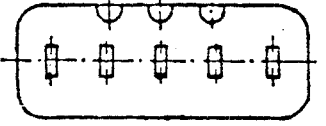
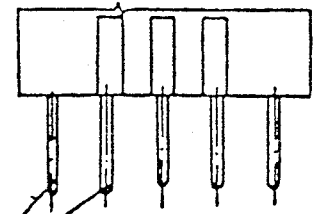
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN POLOGNE		PL 3 de PL 5	
			Date:1994-11-28	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5 ou 10/16		 BN-88/3064-21 Fig.1
2P	250	10/16		 BN-88/3064-21 Fig.3
Pour la référence et plus d'informations, voir PL 5				

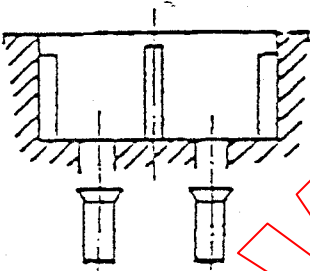




IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN POLAND		Page: 3 of 5 Date: 94-11-28	
			Sketch Designations	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Socket-outlets	Plugs
	Voltage V	Current A		
2P	250	2,5 or 10/16		 BN-88/3064-21 Fig.1
2P	250	10/16		 BN-88/3064-21 Fig.3
For reference and further information, see page 5				

CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN POLOGNE		PL 4 de PL 5 Date: 1994-11-28	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10/16	 1) BN-88/3064-18 Fig.1 Fixe et mobile	 3) BN-88/3064-20 Fig.1
2P	250	2,5	 2) BN-81/3064-30 Fixe et mobile	 BN-88/3064-21 Fig.2
1) Les socles acceptent aussi les fiches conformes à la BN-88/3064-20 Fig. 2, 3 et BN-88/3064-21 Fig. 1, 2, 3. 2) Seules les fiches conformes à la BN-88/3064-21 Fig. 2 peuvent pénétrer 3) Les fiches ayant des broches de 4 mm sont prévues pour un courant assigné de 6 ou 10 A.				
Pour la référence et plus d'informations, voir PL 5				

IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN POLAND		Page: 4 of 5 Date: 94-11-28	
			Sketch Designations	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10/16	 1) BN-88/3064-18 Fig.1 Fixed and portable	 3) BN-88/3064-20 Fig.1
2P	250	2,5	 2) BN-81/3064-30 Fixed and portable	 BN-88/3064-21 Fig.2
1) The socket-outlet also accept plugs according to BN-88/3064-20 Fig.2,3 and BN-88/3064-21 Fig.1,2,3. 2) Only plug according to BN-88/3064-21 Fig.2 can enter. 3) Plugs having 4mm pins are marked with the rated current 6 or 10A.				
For reference and further information, see page 5				

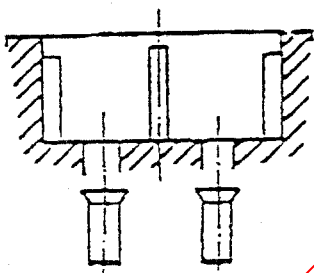




CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN POLOGNE		PL 5 de PL 5	
			Date: 1994-11-28	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P+ 	380	25	 BN-88/3064-19 Fig.1 Fixe et mobile	 BN-88/3064-22 Fig.1
3P+ N+ 	380	25	 BN-88/3064-19 Fig.2 Fixe et mobile	 BN-88/3064-22 Fig.2
Référence de la norme nationale ou du règlement :				
Informations supplémentaires auprès de:		Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Dokumentacji ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa		Téléphone: 620-02-41 w. 354 Télécopie: 60-07-41 Télex
Diffusion et souscription auprès de:		Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa WERO Spółka zo.o. ul. Sienna 63 00-820 Warszawa		Téléphone: 620-70-23 Télécopie: 620-71-31 Télex

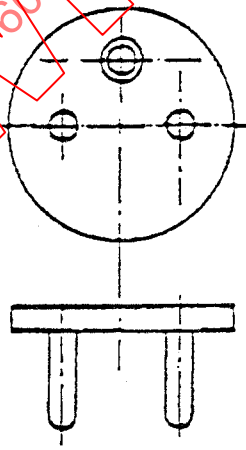
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN. POLAND		Page: 5 of 5 Date: 94-11-28	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P+⊕	380	25	  BN-88/3064-19 Fig.1 Fixed and portable	  BN-88/3064-22 Fig.1
3P+N+⊕	380	25	  BN-88/3064-19 Fig.2 Fixed and portable	  BN-88/3064-22 Fig.2
Reference of National Standard or Regulation:				
Further Information Obtainable From:		Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Dokumentacji ul. Elektoralna 2 00-139 Warszawa		Telephone: 620-02-41 w. 354 Telefax: 620-07-41 Telex:
Distribution and Subscription From:		Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa WERO Spółka z o.o. ul. Sienna 63, 00-820 Warszawa		Telephone: 620-70-23 Telefax: 620-71-31 Telex:

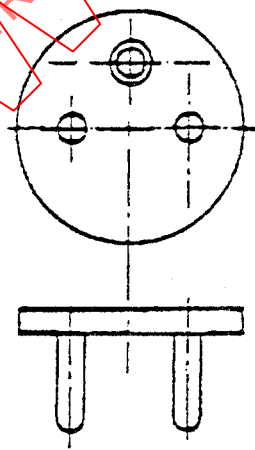
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU PORTUGAL		PT 1 de PT 8	
			Date:1995-08-15	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	  NP 1260 Feuille de norme III Fixe et mobile	 NP 1260 Feuille de norme IV  NP 1260 Feuille de norme IX 







1) Le socle accepte aussi les fiches conformes à la norme européenne EN 50075.







Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8

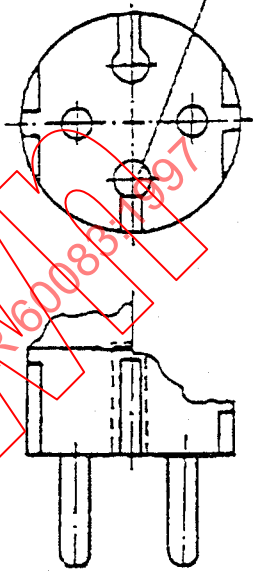


IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN PORTUGAL		PT 1 of PT 8	
			Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250	16		 NP 1260 Standard sheet IV
				 NP 1260 Standard sheet IX
			NP 1260 Standard sheet III Fixed and portable	
1) The socket-outlet also accepts plugs according to European Standard EN 50 075 .				
For reference and further information, see PT 8				





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU PORTUGAL		PT 2 de PT 8	
			Date:1995-08-15	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	16	 NP 1260 Feuille de norme V	 NP 1260 Feuille de norme VI
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8				

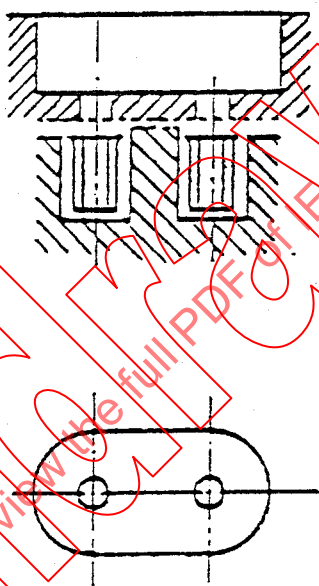
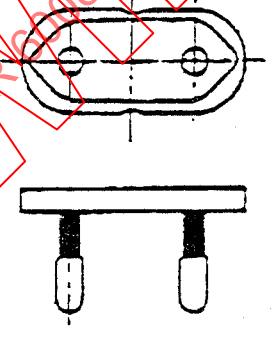
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN PORTUGAL		PT 2 of PT 8	
			Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + 	250	16	 NP 1260 Standard sheet V	 NP 1260 Standard sheet VI
For reference and further information, see PT 8				

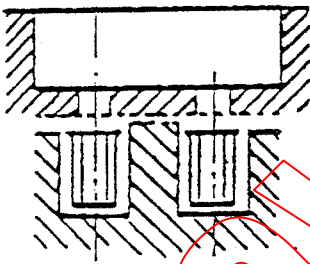
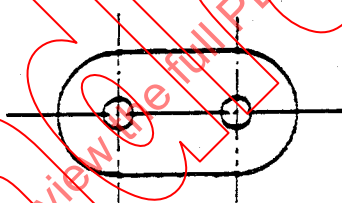


CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU PORTUGAL		PT 3 de PT 8	
			Date:1995-08-15	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	  NP 1260 Feuille de norme I Fixe et mobile	¹⁾   NP 1260 Feuille de norme XI 1) option   NP 1260 Feuille de norme II
1) Le socle accepte aussi les fiches conformes à la norme européenne EN 50075.				
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8				

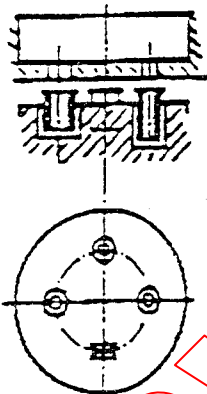

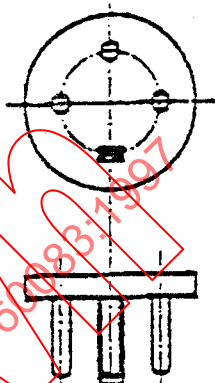

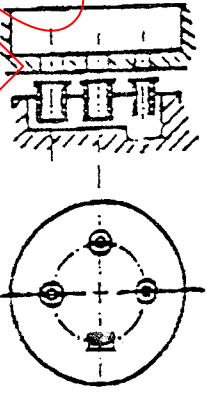

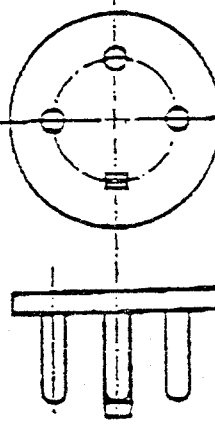

IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN PORTUGAL		PT 3 of PT 8	
			Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	16	  NP 1260 Standard sheet I Fixed and portable	¹⁾   NP 1260 Standard sheet X I. Optional.   NP 1260 Standard sheet II
1) The socket-outlet also accepts plugs according to European Standard EN 50 075.				
For reference and further information, see PT 8				

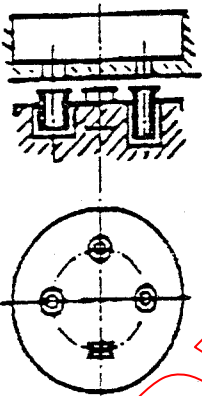
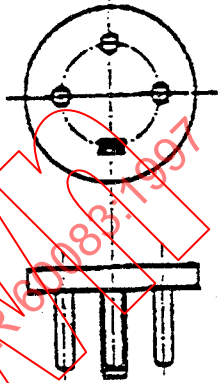
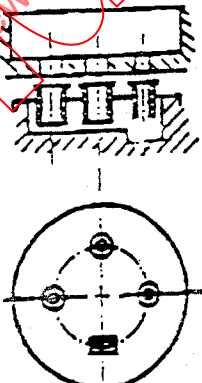
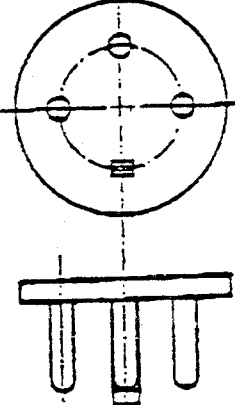
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU PORTUGAL		PT 4 de PT 8	
			Date:1995-08-15	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		1)  1) optional   NP 1260 Feuille de norme X
1) Ces fiches sont utilisées pour les équipements de la classe II				
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8				









IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN PORTUGAL		PT 4 of PT 8	
			Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	2,5		1)   1) optional   NP 1260 Standard sheet X
1) The plugs are used for Class II equipment.				
For reference and further information, see PT 8				

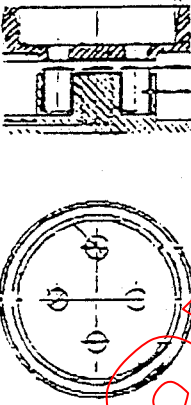
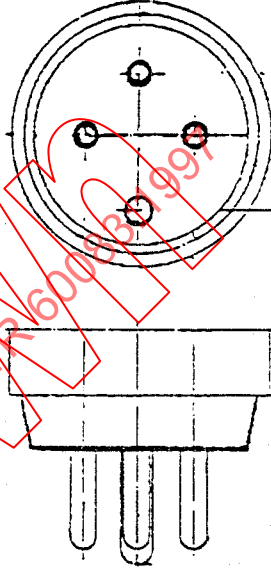
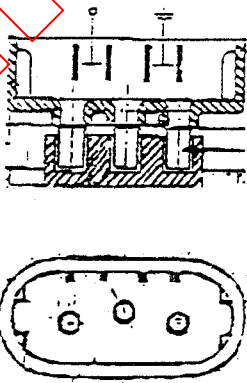
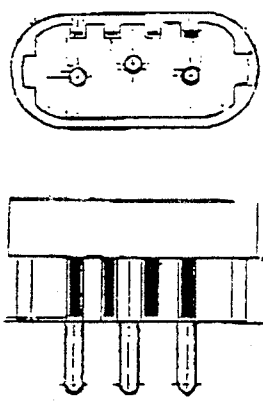
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU PORTUGAL		PT 5 de PT 8	
			Date:1995-08-15	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	6	 NP 1260 Feuille de norme VII Seulement mobile	 NP 1260 Feuille de norme VIII
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8				

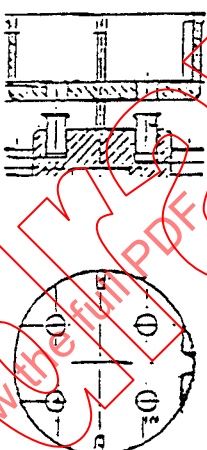
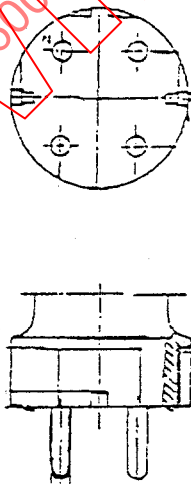
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN PORTUGAL		PT 5 of PT 8	
			Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	6	  NP 1260 Standard Sheet VII Portable only	  NP 1260 Standard Sheet VIII
For reference and further information, see PT 8				





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU PORTUGAL		PT 6 de PT 8	
			Date:1995-08-15	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + 	400	20	  NP 1260 Feuille de norme XX	  NP 1260 Feuille de norme XXI
3P + 	400	32	  NP 1260 Feuille de norme XXII	  NP 1260 Feuille de norme XXIII
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8				

IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN PORTUGAL		PT 6 of PT 8	
			Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P + 	400	20	 NP 1260 Standard sheet XX	 NP 1260 Standard sheet XXI
3P+ 	400	32	 NP 1260 Standard sheet XXII	 NP 1260 standard sheet XXIII
For reference and further information, see PT 8				

CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU PORTUGAL		PT 7 de PT 8	
			Date:1995-08-15	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + 	400	10	  NP 1260 Feuille de norme XIV	  NP 1260 Feuille de norme XV
3P + N + 	400	10	  NP 1260 Feuille de norme XVI	  NP 1260 Feuille de norme XVII
Pour la référence et plus d'informations, voir PT 8				

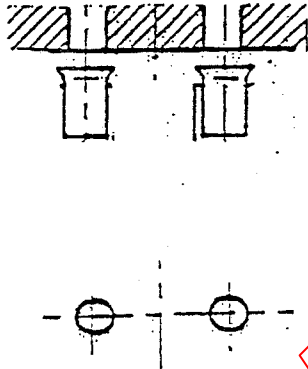
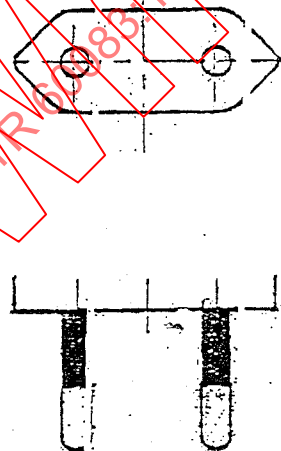
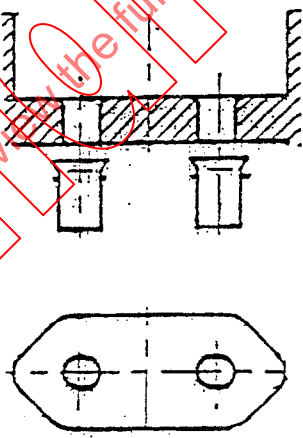
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN PORTUGAL		PT 7 of PT 8	
			Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P+⊕	400	10	 NP 1260 Standard sheet XIV	 NP 1260 Standard sheet XV
3P+N+⊕	400	10	 NP 1260 Standard sheet XVI	 NP 1260 Standard sheet XVII
For reference and further information, see PT 8				

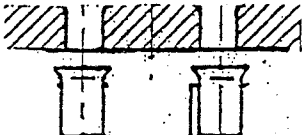




CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ AU PORTUGAL		PT 8 de PT 8	
			Date:1995-08-15	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
3P + N + 	400	16	 NP 1260 Feuille de norme XVIII Seulement mobile	 NP 1260 Feuille de norme XIX
Référence de la norme nationale ou du règlement NP 1260 (1993)				
Informations supplémentaires auprès de:		IPQ Rua C à Avenida dos 3 Vales 2825 Monte da Caparica PORTUGAL		Téléphone: + 351 1 2948100 Télécopie : + 351 1 2948101 Télex
Diffusion et souscription auprès de:				Téléphone: Télécopie Télex

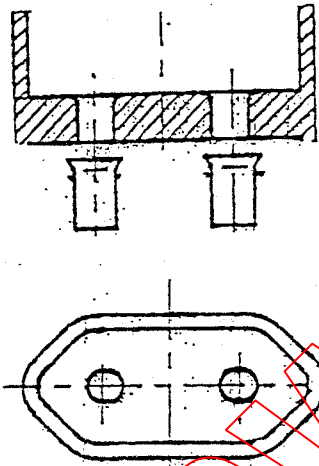
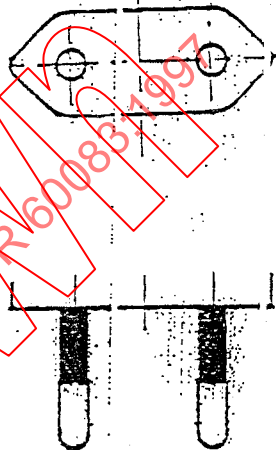
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN PORTUGAL		PT 8 of PT 8	
			Date: 1995-08-15	
Number of poles	Rated values of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
3P+N+⊕	400	16	  NP 1260 Standard sheet XVIII Portable only	  NP 1260 STD Sheet XIX
Reference of National Standard or Regulation: NP 1260 (1993)				
Further information obtainable from:				
IPQ Rua C à Avenida dos 3 Vales 2825 Monte da Caparica PORTUGAL		Telephone: +351 1 2948100 Telefax: +351 1 2948101 Telex:		
Distribution and subscription from:		Telephone: Telefax: Telex:		

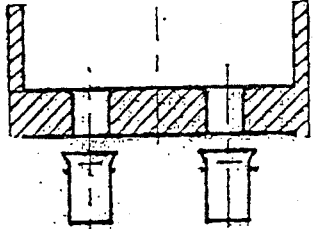
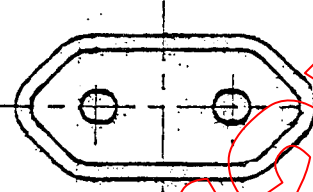

CEI 60083	SYSTEME NATIONAL UTILISE EN SLOVAQUIE		SK1 de SK1 Date: 1995-10-10	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
Les systèmes nationaux utilisés en Slovaquie sont les mêmes qui sont utilisés dans la République Tchèque. Le nombre des pôles, les courants assignés aux appareils et les feuilles de norme de CZ1 à CZ3 de la République Tchèque s'appliquent en Slovaquie.				
Référence de la norme nationale ou du règlement				
Norme nationale de la Slovaquie: STN35 4516 (identique à la norme ČSN35 4516) STN35 4517 (identique à la norme ČSN35 4517)				
Informations supplémentaires auprès de:		SEV/UNMS Stefaničova 3 SK - 814 39 Bratislava Slovenko		Téléphone: +42-7-794467 Télécopie : +42-7-363751 Télex
Diffusion et souscription auprès de:		SLOVAK INSTITUTE FOR STANDARDIZATION Funds department Karloveská 63 SK - 842 45 Bratislava Slovensko		Téléphone: +42 7 72 50 55 Télécopie : +42 7 36 37 51 Télex

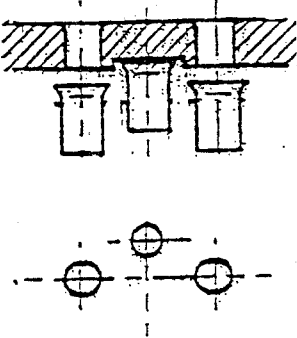
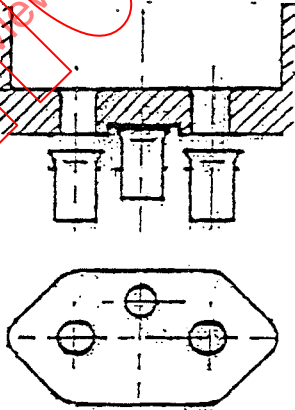
IEC 60083	National system used in Slovakia		SK 1	
			Date: 1996-10-10	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
National system used in Slovakia is identical to that used in Czech Republic. Number of poles, rated values of accessory and sketch designations of CZ1 to CZ3 apply.				
Reference of National Standard or Regulation:				
National standard of Slovakia: STN 35 4516 (identical to ČSN 35 4516) STN 35 4517 (identical to ČSN 35 4517)				
Further information obtainable from:	SEV/UNMS Štefanovičova 3 SK - 814 39 Bratislava Slovensko		Telephone: +42 7 794467 Telefax : +42 7 363751 Telex :	
Distribution and subscription from:	SLOVAK INSTITUTE FOR STANDARDIZATION Funds department Karloveská 63 SK -842 45 Bratislava Slovensko		Telephone: +42 7 725055 Telefax : +42 7 363751 Telex :	

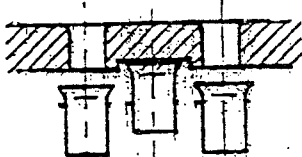


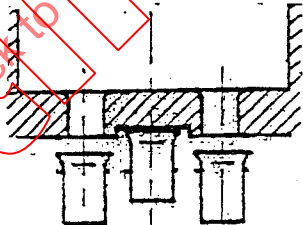

CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ESPAGNE		ES 1 de ES 8	
			Date: 1994-03-29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	 UNE 20 315 ESC 10-1a (2)3) Uniquement fixe	 UNE 20 315 ESC 10-1b
2P	250	10	 UNE 20 315 ESC 10-1a (2)3) Uniquement fixe	
1) Le puits dépend de la surface de protection 2) Doit être installé suivant les règles d'installation espagnoles 3) Ce socle accepte aussi les fiches conformes à la EN 50075 Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8				

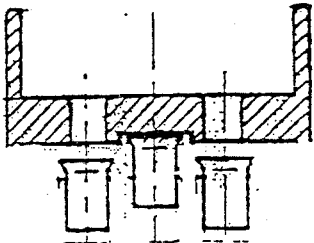
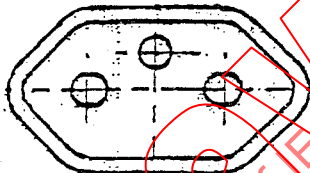

IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN SPAIN		ES 1 of ES 8	
			Date: 1994-03-29	
Number of poles	Rated value of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	  UNE 20 315 ESC 10-1a Fixed only (12)3)	  UNE 20 315 ESC 10-1b
2P	250	10	  UNE 20 315 ESC 10-1a Fixed only (12)3)	
1) The recess depend on protective surface 2) To be installed following Spanish wiring rules 3) This socket-outlet shall accept plugs according to EN 50 075				
For reference and further information, see ES 8				

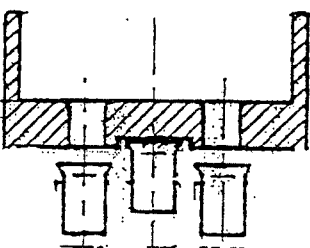
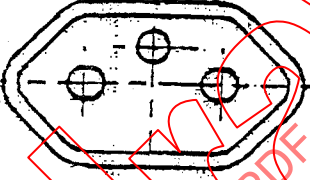
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ESPAGNE		ES 2 de ES 8	
			Date: 1994-03-29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	10	 UNE 20 315 ESC 10-1a 1) Uniquement mobile	 UNE 20 315 ESC 10-1b
1) Ce socle accepte aussi les fiches conformes à la EN 50075				
Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8				




IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN SPAIN		ES 2 of ES 8	
			Date: 1994-03-29	
Number of poles	Rated value of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P	250	10	  UNE 20 315 ESC 10-1a Portable only 1)	  UNE 20 315 ESC 10-1b
1) This socket-outlet shall accept plugs according to EN 50 075				
For reference and further information, see ES 8				





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ESPAGNE		ES 3 de ES 8	
			Date: 1994-03-29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + ⊕	250	10	 UNE 20 315 ESB 10-5a 1)2)3) Uniquement fixe	
2P + ⊕	250	10	 UNE 20 315 ESB 10-5a 1)2)3) Uniquement fixe	UNE 20 315 ESC 10-1b
1) Le puits dépend de la surface de protection 2) Doit être installé suivant les règles d'installation espagnoles. 3) Ce socle accepte aussi les fiches conformes à la EN 50075 et aux feuilles ESC 10-1b Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8				

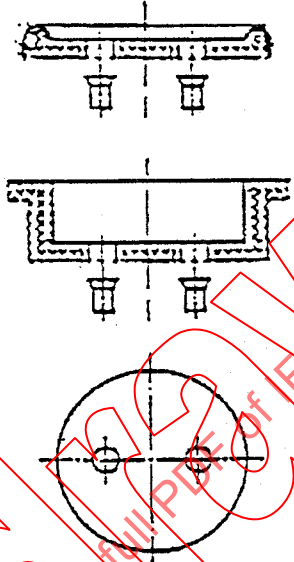
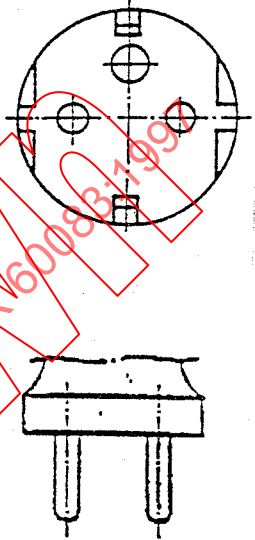
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN SPAIN		ES 3 of ES 8	
			Date: 1994-03-29	
Number of poles	Rated value of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P + ⊕	250	10	  UNE 20 315 ESB 10-5a Fixed only 1)2)3)	 
2P + ⊕	250	10	  UNE 20 315 ESB 10-5a Fixed only 1)2)3)	UNE 20 315 ESC 10-1b
1) The recess depend on protective surface 2) To be installed following Spanish wiring rules 3) This socket-outlet shall accep plugs according to EN 50 075 and standard she:s ESC 10-1b				
For reference and futher information, see ES 8				

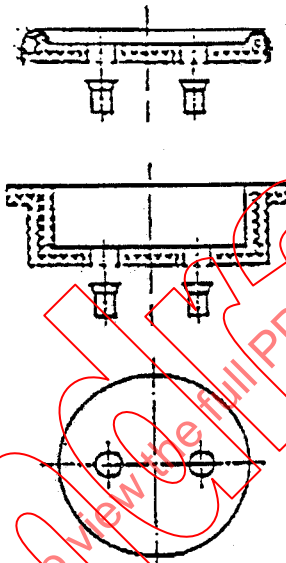
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ESPAGNE		ES 4 de ES 8	
			Date: 1994-03-29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + ⊕	250	10	  UNE 20 315 ESS 10-5a 1) Uniquement mobile	  UNE 20 315 ESS 10-5b
1) Ce socle accepte aussi les fiches conformes à la EN 50075 et aux feuilles de norme ESC 10-1b				
Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8				

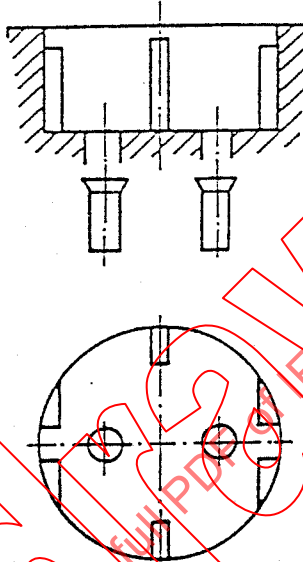
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN SPAIN		ES 4 of ES 8	
			Date: 1994-03-29	
Number of poles	Rated value of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+⊕	250	10	  UNE 20 315 ESS 10-5a Portable only 1)	  UNE 20 315 ESS 10-5b
1) This socket-outlet shall accept plugs according to EN 50 075 and standard sheets ESS 10-1b				
For reference and further information, see ES 8				

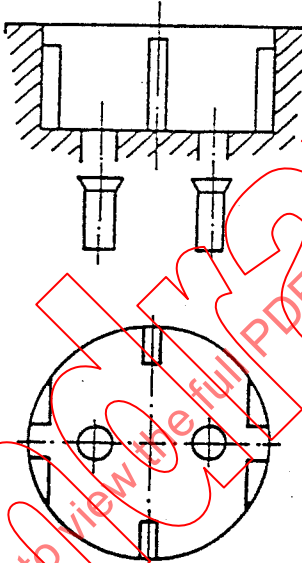
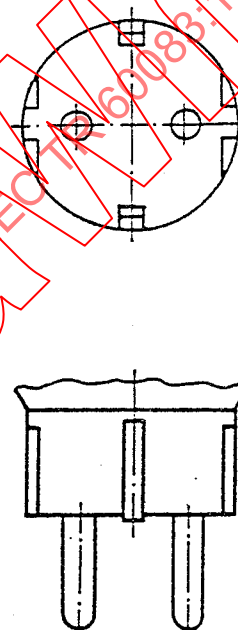
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ESPAGNE		ES 5de ES 8	
			Date: 1994-03-29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + 	250	25	  UNE 20 315 ESB 25-5a Uniquement fixe	  UNE 20 315 ESB 25-5b
Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8				

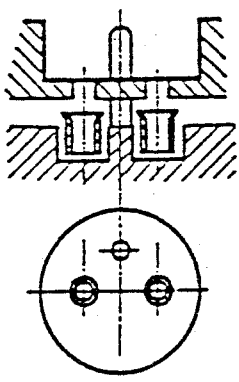
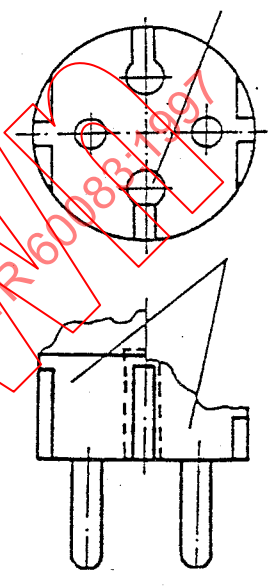
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN SPAIN		ES 5 of ES 8	
			Date: 1994-03-29	
Number of poles	Rated value of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+ ⊕	250	25	  UNE 20 315 ESB 25-5a Fixed only	  UNE 20 315 ESB 25-5b
For reference and further information, see ES 8				

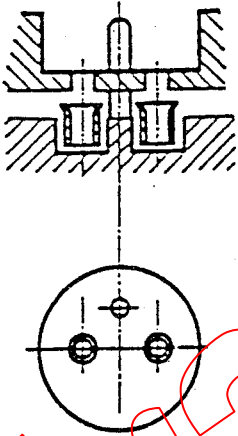
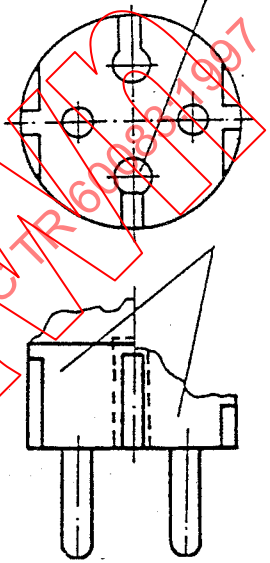
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ESPAGNE		ES 6 de ES 8 Date: 1994-03-29	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 UNE 20315 C1a seulement pour installations de class 0	 UNE 20315 C1b seulement pour appareillages de class 0
Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8				









IEC 60083	National System used in SPAIN		ES 6 of ES 8	
			Date 1994-03-29	
Number of poles	Rated value of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2	250	16	 UNE 20 315 C1a Class 0 Installations only	 UNE 20 315 C1b Class 0 equipment only
For reference and further information, see ES 8				









CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ESPAGNE		ES 7 de ES 8	
			Date: 1994-03-29	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	16	 UNE 20315 C2a fixe et mobile	 UNE 20315 C1b C2b fixe et mobile
Pour la référence et plus d'informations, voir ES 8				







IEC 60083	National System used in SPAIN		ES 7 of ES 8	
			Date 1994-03-29	
Number of poles	Rated value of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+T	250	16	 UNE 20 315 C2a Fixed and portable	 UNE 20 315 C2b Fixed and portable
For reference and further information, see ES 8				

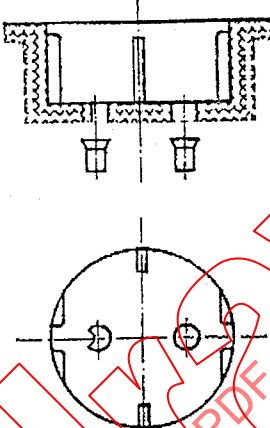
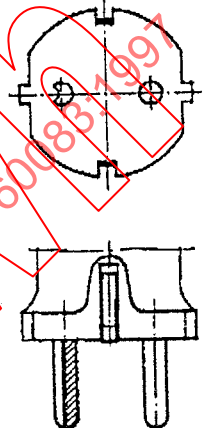
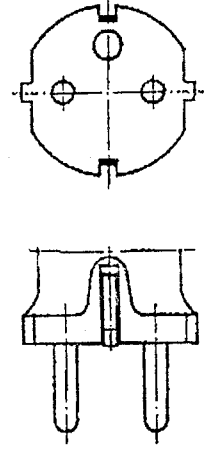
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN ESPAGNE		ES 8 de ES 8	
			Date: 1994-03-29	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P + T	250	10/16	 UNE 20 315 C3a Système polarisée	 UNE 20 315 C3b
2P	400	20		
Référence de la norme nationale ou du règlement				
Informations supplémentaires auprès de:		AENOR Fernandez de La Hoz 52 28010 Madrid Spain		Téléphone: + 13 10 48 51 Télécopie: + 13 10 49 76 Télex
Diffusion et souscription auprès de:				Téléphone: Télécopie Télex

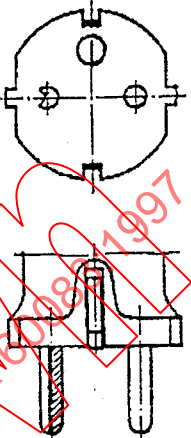
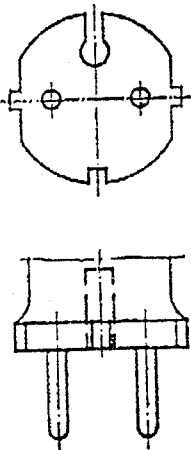
IEC 60083	National System used in SPAIN		ES 8 of ES 8	
			Date 1994-03-29	
Number of poles	Rated value of accessory		Sketch designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2P+T	250	10/16	 UNE 20 315 C3a Polarized Systems	 UNE 20 315 C3b
2P	400	20		
Further information obtainable from:			AENOR Fernández de la Hoz, 52 28010 Madrid SPAIN	
			Telephone: + 34 91 48 51 Telefax: + 34 91 49 76	





CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN SUÈDE		SE 1 de SE 4	
			Date: 1993-06-02	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2	250	16	  CEE 7 Feuille de norme I Fixe et mobile	  CEE 7 Feuille de norme II
2 + ⊕	250	16	  CEE 7 Feuille de norme III Fixe et mobile	  CEE 7 Feuille de norme IV
Pour la référence et plus d'informations, voir SE 4				

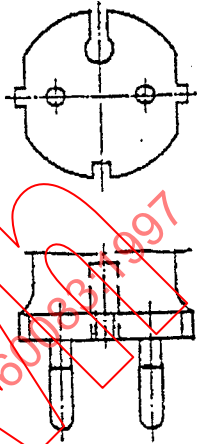

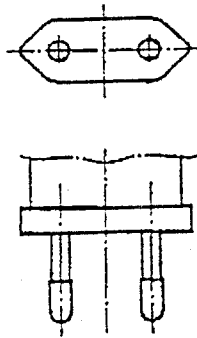
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN SWEDEN		SE 1 of SE 4	
			Date: 1993-06-20	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2	250	16	  CEE 7 Standard sheet I Fixed and portable	  CEE 7 Standard sheet II
2+ 	250	16	  CEE 7 Standard sheet III Fixed and portable	  CEE 7 Standard sheet IV
For reference and further information, see SE 4				

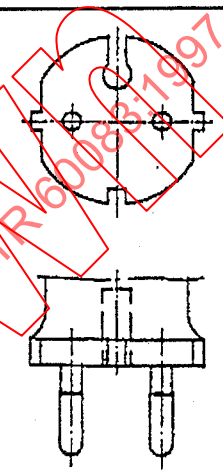
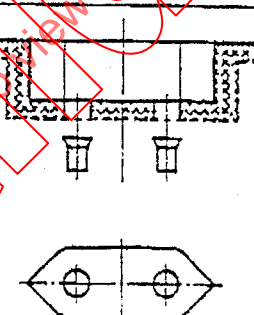
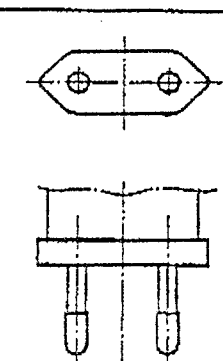
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN SUÈDE		SE 2 de SE 4	
			Date: 1993-06-02	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2 + 	250	16	  EMKO-TUI (23B-Sec)001/90 Feuille de norme IIIA Fixe et mobile	  EMKO-TUI (23B-Sec)001/90 Feuille de norme IVA
2 + 	250	16		  CEE 7 Feuille de norme VII
Pour la référence et plus d'informations, voir SE 4				

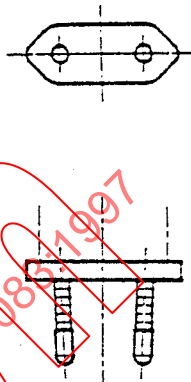
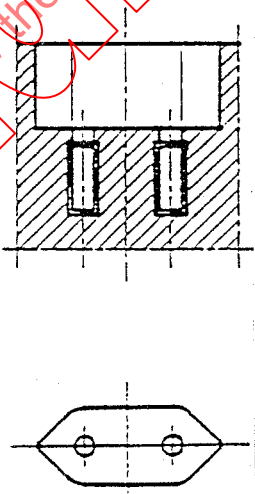
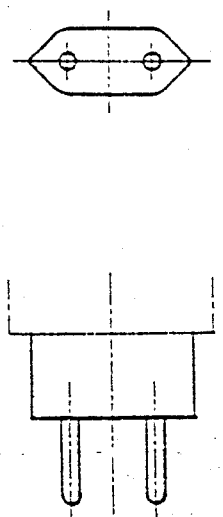
IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN SWEDEN		SE 2 of SE 4	
			Date: 1993-06-20	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2+ 	250	16	 EMKO-TUI(23B-sec)001/90 Standard sheet IIIA Fixed and portable	 EMKO-TUI(23B-sec)001/90 Standard sheet IV A
2+ 	250	16		 CEE 7 Standard sheet VII
For reference and further information, see SE 4				


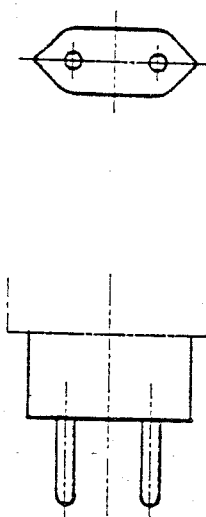
CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN SUÈDE		SE 3 de SE 4 Date: 1993-06-02	
	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
Nombre de pôles	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2 + 	250	16		 EMKO-TUI (23B-Sec)001/90 Feuille de norme VIIA
2	250	2,5		 CEE 7 Feuille de norme XVI
Pour la référence et plus d'informations, voir SE 4				

IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN SWEDEN		SE 3 of SE 4	
			Date: 1993-06-20	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2 + 	250	16		  EMKO-TUI(23B-sec)001/90 Standard sheet VII A
2	250	2,5		  CEE 7 Standard sheet XVI
For reference and further information, see SE 4				

CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN SUÈDE		SE 4 de SE 4	
			Date: 1993-06-02	
Nombre de poles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2	250	16		 CEE 7 Feuille de norme XVII
2	250	2,5	 EMKO-TUI (231-Sec)SF107/82	 EN 50 075 EN 50075
Référence de la norme nationale ou du règlement				
Informations supplémentaires auprès de:		SEK Box 1284 S- 164 28 KISTA SWEDEN		Téléphone: + 46 8 750 78 20 Télécopie: +46 8 751 84 70 Télex: 8126725 SEL ELNORM
Diffusion et souscription auprès de:		SIS Box 3295 S -103 66 STOCKHOLM Sweden		Téléphone: +46 8 613 52 00 Télécopie: +46 8 11 70 35 Télex: 17453 SIS S

IEC 60083	NATIONAL SYSTEM USED IN SWEDEN		SE 4 of SE 4	
			Date: 1993-06-20	
Number of Poles	Rated Values of Accessory		Sketch Designations	
	Voltage V	Current A	Socket-outlets	Plugs
2	250	16		 CEE 7 Standard sheet XVI
2	250	2,5	 EMKO-TUI(231-sec)SF107/82	 EN 50 075
Reference of National Standard or Regulation:				
Further Information Obtainable From :		SEK Box 1284 S-164 28 KISTA SWEDEN		Telephone: +46 8 750 78 20 Telefax: +46 8 751 84 70 Telex: 8126725 SEK ELNORM
Distribution and Subscription From :		SIS Box 3295 S-103 66 STOCKHOLM SWEDEN		Telephone: +46 8 613 52 00 Telefax: +46 8 11 70 35 Telex: 17453 SIS S

CEI 60083	SYSTÈME NATIONAL UTILISÉ EN SUISSE		CH 1 de 3 CH	
			Date: 1993-02-05	
Nombre de pôles	Valeurs assignées de l'appareillage		Désignations des schémas	
	Tension V	Courant A	Socles	Fiches
2P	250	2,5		 EN 50075
Référence de la norme nationale ou du règlement: SEV/ASE 1114				
2P	250	10	 SEV/ASE 6533-1 Type 11 Uniquement mobile	 SEV/ASE 6533-2 Type 11
1) Le socle accepte aussi les fiches conformes à la EN 50075				
Pour la référence et plus d'informations, voir CH 3				

IEC 60083		National system used in SWITZERLAND		CH1 of CH3 Date: 1995-08-01
Number of poles	Rated values of accessory		Socket-outlets	Plugs
	Voltage V	Current A	Sketch Designations	Sketch Designations
2P	250	2,5		 EN 50075
Reference of National Standard or Regulation: SEV/ASE 1114				
2P	250	10	 SEV/ASE 6533-1 Type 11 Portable only	 SEV/ASE 6533-2 Type 11
1) The socket-outlet also accepts plugs according to EN 50075				
For reference and further information, see CH3				